

BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA ZACATECAS MUNICIPIO TEÚL DE GONZÁLEZ  
ORTEGA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

| JNS. | TERRITORIAL | SECTOR | ID_CIRCUITO     | MUNICIPIO               | COLONIA_POBLACION       | MEDIDOR | RPU           | CUENTA           | FECHA      | LUM. | CARGA   | CPD   |
|------|-------------|--------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------|------------------|------------|------|---------|-------|
| 1    | 2           | B      | A5131605892800  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | PALO ALTO               | 34WA44  | 130081255670  | 21DP58J281550015 | 20/11/2020 | 0    | 0       | 0     |
| 2    | 1           | A      | A5131605249380  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | ED5944  | 130821100439  | 05DP58J017100080 | 24/11/2020 | 0    | 0       | 0     |
| 3    | 2           | B      | A5131605799200  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | EL TABLERO              | 4FJ349  | 130081255686  | 23DP58J581770071 | 19/11/2020 | 7    | 0.8125  | 9.75  |
| 4    | 2           | B      | A5131605815880  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | LA MONA                 | 84YP11  | 130081255700  | 21DP58J181510045 | 19/11/2020 | 1    | 0.05625 | 0.675 |
| 5    | 2           | B      | A5131605818480  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | LAS PRESITAS            | 80YP81  | 1300812558391 | 21DP58J181511040 | 19/11/2020 | 7    | 0.82875 | 9.945 |
| 6    | 2           | B      | A5131605819780  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | LAS PRESITAS            | 80YP82  | 1300812558412 | 21DP58J181500471 | 19/11/2020 | 10   | 0.515   | 6.18  |
| 7    | 2           | B      | A5131605816480  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | LOS BORDOS              | 84YP09  | 130081255886  | 21DP58J181510035 | 19/11/2020 | 2    | 0.175   | 2.1   |
| 8    | 2           | B      | A5131605817320  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | RANCHO LOS SERRANOS     | 84YP10  | 130081255718  | 21DP58J181510020 | 19/11/2020 | 3    | 0.1425  | 1.71  |
| 9    | 2           | B      | A51316058900120 | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | CAMINO A LA PRESA       | N493CN  | 130181100193  | 27DP58J021271010 | 20/11/2020 | 24   | 1.71    | 20.82 |
| 10   | 2           | B      | A5131605885900  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | LA LOBERA               | OK388F  | 130130855883  | 21DP58J291560053 | 20/11/2020 | 6    | 0.26375 | 3.165 |
| 11   | 2           | B      | A5131605886320  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | LA LOBERA               | 20M12L  | 130130855875  | 21DP58J291560052 | 20/11/2020 | 4    | 0.30875 | 3.705 |
| 12   | 2           | B      | A5131605887700  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | LA LOBERA               | 80YP56  | 130081255661  | 21DP58J291250010 | 20/11/2020 | 1    | 0.21875 | 2.625 |
| 13   | 2           | B      | A5131605884120  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | LAS PLAYAS              | 8D479K  | 130120355792  | 21DP58J611560010 | 20/11/2020 | 4    | 0.7125  | 8.55  |
| 14   | 2           | B      | A5131605885300  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | LOS DESMONTES           | 5A653G  | 130150355843  | 21DP58J291250032 | 20/11/2020 | 3    | 0.11625 | 1.395 |
| 15   | 2           | B      | A5131605889280  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | PALO ALTO               | 353EVV  | 130151055814  | 21DP58J281540093 | 20/11/2020 | 4    | 0.235   | 2.82  |
| 16   | 2           | B      | A5131605890590  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | PALO ALTO               | 51P9T9  | 130130855869  | 21DP58J281540212 | 20/11/2020 | 13   | 1.25    | 15    |
| 17   | 2           | B      | A5131605892200  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | PALO ALTO               | J2U992  | 130130855867  | 21DP58J281550072 | 20/11/2020 | 8    | 1.5875  | 19.05 |
| 18   | 2           | B      | A5131605888540  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | RANCHO LOS LUNA         | 80YP59  | 1300812556421 | 21DP58J181500431 | 20/11/2020 | 2    | 0.275   | 3.3   |
| 19   | 1           | A      | A5131605889040  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | 09EJ91  | 130031155569  | 27DP58J021270910 | 20/11/2020 | 5    | 0.38    | 4.56  |
| 20   | 1           | A      | A51316058901500 | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | 122EBC  | 130091155924  | 27DP58J021271160 | 20/11/2020 | 28   | 1.98    | 23.52 |
| 21   | 1           | A      | A51316058905400 | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | 22C837  | 130030756178  | 27DP58J021271835 | 20/11/2020 | 8    | 0.7     | 8.4   |
| 22   | 1           | A      | A51316058902400 | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | 28NJ92  | 130110755903  | 27DP58J021271190 | 20/11/2020 | 7    | 0.3625  | 4.59  |
| 23   | 1           | A      | A5131605890780  | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | 39FD52  | 130110355930  | 27DP58J021271380 | 20/11/2020 | 7    | 0.40375 | 4.845 |

*[Handwritten signature]*

*Ramiro Gomez*





DIVISION DE DISTRIBUCION BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

Distribución

|    |   |   |                |                         |                         |        |              |                  |            |    |         |        |
|----|---|---|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------------|------------------|------------|----|---------|--------|
| 4  | 1 | A | A5131605897960 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 40LT72 | 130090157003 | 27DP58J021270480 | 20/11/2020 | 5  | 0.28625 | 3.435  |
| 5  | 1 | A | A5131605897540 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 40LT74 | 130090157011 | 27DP58J021270155 | 20/11/2020 | 7  | 0.315   | 3.78   |
| 6  | 1 | A | A5131605907440 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 54V93N | 130130555935 | 27DP58J021271900 | 20/11/2020 | 22 | 18.125  | 217.5  |
| 7  | 1 | A | A5131605903840 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 5P72N0 | 130010855698 | 27DP58J021271350 | 20/11/2020 | 9  | 0.8625  | 7.95   |
| 8  | 1 | A | A5131605908320 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 7F68W  | 130031155577 | 27DP58J021270795 | 20/11/2020 | 9  | 0.8725  | 8.07   |
| 9  | 1 | A | A5131605908000 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 8NV657 | 130110355948 | 27DP58J021271815 | 20/11/2020 | 9  | 0.73375 | 8.805  |
| 10 | 1 | A | A5131605897000 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 98XK37 | 130091155924 | 27DP58J021271180 | 20/11/2020 | 4  | 0.14625 | 1.795  |
| 11 | 1 | A | A5131605903180 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | B06Y24 | 130010655901 | 33DP58J010330705 | 20/11/2020 | 8  | 0.8725  | 8.07   |
| 12 | 1 | A | A5131605978920 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 17NN98 | 130140355659 | 33DP58J010332500 | 21/11/2020 | 21 | 2.5075  | 30.09  |
| 13 | 1 | A | A5131605971340 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 2N545R | 130041155630 | 20DP58J020201850 | 21/11/2020 | 45 | 0.595   | 7.02   |
| 14 | 1 | A | A5131605970860 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 4LC473 | 130821100420 | 20DP58J020201720 | 21/11/2020 | 16 | 0.69675 | 8.385  |
| 15 | 1 | A | A513160596840  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 85V4U1 | 130130256024 | 20DP58J020202440 | 21/11/2020 | 11 | 0.80625 | 9.875  |
| 16 | 1 | A | A5131605979520 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 9DF85  | 130010755710 | 27DP58J021270025 | 21/11/2020 | 5  | 0.4375  | 5.25   |
| 17 | 1 | A | A5131605972540 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | D19E13 | 130010755752 | 20DP58J020201200 | 21/11/2020 | 9  | 0.375   | 4.5    |
| 18 | 1 | A | A5131605978480 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | K64J46 | 130870600080 | 20DP58J020202770 | 21/11/2020 | 7  | 0.49    | 5.88   |
| 19 | 2 | B | A5131606151340 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 24YP85 | 130081256323 | 38DP58J033820770 | 23/11/2020 | 22 | 1.52375 | 18.285 |
| 20 | 2 | B | A5131606156880 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 24YP87 | 130081256353 | 38DP58J033820550 | 23/11/2020 | 10 | 0.845   | 7.74   |
| 21 | 2 | B | A5131606148300 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 6JCM64 | 130081256307 | 38DP58J033820895 | 23/11/2020 | 12 | 0.89375 | 10.725 |
| 22 | 2 | B | A5131606148640 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 6J1M84 | 130090455657 | 38DP58J033810032 | 23/11/2020 | 7  | 0.8925  | 8.31   |
| 23 | 2 | B | A5131606148100 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 7G746C | 130091155622 | 38DP58J033810083 | 23/11/2020 | 4  | 0.19875 | 2.385  |
| 24 | 2 | B | A5131606146960 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 80YP60 | 130081256293 | 38DP58J033810591 | 23/11/2020 | 21 | 1.28875 | 15.465 |
| 25 | 2 | B | A5131606154520 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 82YP84 | 130081256340 | 38DP58J033820595 | 23/11/2020 | 22 | 1.54875 | 18.685 |
| 26 | 2 | B | A5131606150260 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 82YP87 | 130081256315 | 38DP58J033820845 | 23/11/2020 | 17 | 1.085   | 13.02  |
| 27 | 2 | B | A5131606154040 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 84PG28 | 130081256331 | 38DP58J033820885 | 23/11/2020 | 9  | 0.395   | 4.62   |
| 28 | 2 | B | A5131606149880 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | V980UG | 130081155631 | 38DP58J033810026 | 23/11/2020 | 5  | 0.28825 | 3.435  |
| 29 | 2 | B | A5131606163840 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 40M93L | 130120555864 | 30DP58J123010236 | 23/11/2020 | 3  | 0.11625 | 1.395  |



Ramiro Gomez

*[Handwritten signature]*



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO  
ZONA ZACATECAS  
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

distribución

|    |    |   |   |                 |                         |                         |         |              |                  |            |     |         |        |
|----|----|---|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------|------------------|------------|-----|---------|--------|
| 50 | 50 | 2 | B | A513160623444Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS               | 1HE89F  | 130081256392 | 30DP58J123021061 | 24/11/2020 | 4   | 0.675   | 10.5   |
| 51 | 51 | 2 | B | A5131606232640  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS               | 2YTD34  | 130081256374 | 30DP58J123020465 | 24/11/2020 | 27  | 1.69875 | 20.395 |
| 52 | 52 | 2 | B | A5131606236000  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS               | MSM062  | 130081256366 | 30DP58J123021211 | 24/11/2020 | 7   | 0.44    | 5.28   |
| 53 | 53 | 1 | A | A5131606243580  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | OL8J00  | 130010755949 | 33DP58J010331505 | 24/11/2020 | 31  | 2.425   | 29.1   |
| 54 | 54 | 1 | A | A5131606250640  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 266KXR  | 130160156105 | 27DP58J021270125 | 24/11/2020 | 5   | 0.4375  | 5.25   |
| 55 | 55 | 1 | A | A5131606253160  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 2M75XG  | 130891100036 | 20DP58J020201550 | 24/11/2020 | 22  | 1.61    | 21.72  |
| 56 | 56 | 1 | A | A5131606253880  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 2UG336  | 130010855731 | 20DP58J020200630 | 24/11/2020 | 12  | 0.9675  | 11.85  |
| 57 | 57 | 1 | A | A5131606247100  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 3440TD  | 130010755892 | 05DP58J017103320 | 24/11/2020 | 39  | 3.2575  | 39.09  |
| 58 | 58 | 1 | A | A5131606250400  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | ED5600  | 130621100462 | 20DP58J020221660 | 24/11/2020 | 17  | 1.28375 | 15.405 |
| 59 | 59 | 1 | A | A5131606251980  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | G08540  | 13080455646  | 20DP58J020203600 | 24/11/2020 | 14  | 1.225   | 14.7   |
| 60 | 60 | 1 | A | A5131606251300  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | P5300Y  | 130010856036 | 20DP58J020202160 | 24/11/2020 | 14  | 1.225   | 14.7   |
| 61 | 61 | 1 | A | A5131606248300  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | V35T90  | 130010755957 | 05DP58J017102730 | 24/11/2020 | 22  | 1.695   | 20.34  |
| 62 | 62 | 1 | A | A5131606249140  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | VE4974  | 130881056178 | 05DP58J017101510 | 24/11/2020 | 5   | 0.4675  | 5.81   |
| 63 | 63 | 1 | A | A5131606252740  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | Y658X3  | 130010855722 | 20DP58J020203590 | 24/11/2020 | 10  | 0.875   | 10.5   |
| 64 | 64 | 1 | A | A5131606242800  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | Y871X2  | 130010755914 | 05DP58J017101300 | 24/11/2020 | 16  | 1.4     | 16.8   |
| 65 | 65 | 1 | A | A5131606317880  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | QB4Y68  | 130891100095 | 05DP58J017100670 | 25/11/2020 | 13  | 1.08    | 12.96  |
| 66 | 66 | 1 | A | A5131606316100  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 6A38TG  | 130010755931 | 33DP58J010330375 | 25/11/2020 | 18  | 1.575   | 18.9   |
| 67 | 67 | 1 | A | A5131606318800  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 6G024D  | 130050756352 | 33DP58J010330310 | 25/11/2020 | 5   | 0.73    | 8.76   |
| 68 | 68 | 1 | A | A5131606316700  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 932E5V  | 13080455638  | 33DP58J010330520 | 25/11/2020 | 27  | 2.075   | 24.9   |
| 69 | 69 | 1 | A | A5131606318200  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | B34K40  | 130891100108 | 33DP58J010331880 | 25/11/2020 | 9   | 0.7875  | 9.45   |
| 70 | 70 | 1 | A | A5131606317400  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | DIRECTO | 130100365745 | 85DP58J070550015 | 21/11/2020 | 108 | 7.8075  | 91.29  |
| 71 | 71 | 2 | B | A51316063196720 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | EL TABLERO              | DIRECTO | 130920600116 | 85DP58J580550010 | 19/11/2020 | 1   | 0.21875 | 2.625  |
| 72 | 72 | 2 | B | A51316063000700 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LAS CANOITAS            | DIRECTO | 130051156148 | 85DP58J070550010 | 19/11/2020 | 3   | 0.205   | 2.46   |
| 73 | 73 | 2 | B | A5131606302500  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | ALAMITOS                | DIRECTO | 130821200076 | 85DP58J160550010 | 19/11/2020 | 49  | 6.07375 | 72.885 |
| 74 | 74 | 2 | B | A5131606308740  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | EL SERRANO              | DIRECTO | 130870700297 | 85DP58J300550010 | 19/11/2020 | 13  | 0.63125 | 7.575  |
| 75 | 75 | 2 | B | A5131606319400  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LOMA ALTA               | DIRECTO | 130870500469 | 85DP58J310550010 | 19/11/2020 | 18  | 1.58875 | 19.065 |

*Ramiro Gomez*





DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO  
ZONA ZACATECAS  
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

| 76    | 2 | B | A5131605814380 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | LAGUNA BLANCA         | DIRECTO | ALTA         | 19/11/2020 | 2    | 0.24875 | 2.985   |
|-------|---|---|----------------|-------------------------|-----------------------|---------|--------------|------------|------|---------|---------|
| 77    | 2 | B | A5131605821160 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | LAS PRESITAS          | DIRECTO | ALTA         | 19/11/2020 | 14   | 1.25375 | 15.045  |
| 78    | 2 | B | A5131605887040 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | LA LOBERA             | DIRECTO | 130090155564 | 20/11/2020 | 5    | 0.17625 | 2.115   |
| 79    | 2 | B | A5131605887041 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | LA LOBERA             | DIRECTO | 130870500417 | 20/11/2020 | 0    | 0       | 0       |
| 80    | 2 | B | A5131605888080 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | LA CUMBRE             | DIRECTO | ALTA         | 20/11/2020 | 2    | 0.06    | 0.72    |
| 81    | 2 | B | A5131605889680 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | PALO ALTO             | DIRECTO | 130030766151 | 20/11/2020 | 13   | 0.8725  | 10.47   |
| 82    | 2 | B | A5131606145520 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA              | DIRECTO | 130010856001 | 23/11/2020 | 19   | 1.325   | 15.9    |
| 83    | 2 | B | A5131606157820 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | HACIENDA DE GUADALUPE | DIRECTO | 130810300036 | 23/11/2020 | 39   | 3.44825 | 41.355  |
| 84    | 2 | B | A5131606180460 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS             | DIRECTO | 130040555855 | 24/11/2020 | 118  | 9.78625 | 117.435 |
| TOTAL |   |   |                |                         |                       |         |              |            | 1199 | 109.055 | 1308.66 |



*Ramiro Gonzalez*  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD



ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INFORMACION.  
Teúl de González Ortega Zac., a 07 de Noviembre de 2022.

**C. LUIS CARLOS FELIX HERNANDEZ  
PRESENTE.**

Por medio de la presente y de manera más atenta me dirijo a usted para dar respuesta a la Solicitud de Información, de fecha 31/10/2022, donde se solicita a esta área, información al Departamento de Alumbrado Público de este Municipio de Teúl de González Ortega, Zac.

En el punto No. 3- Total de luminarias instaladas en el Municipio: informo a usted que el total de luminarias son: informo a usted que existen **1,199 LUMINARIAS**, detalladas por clases iluminación (sodio, mercurio led, etc) Informo a usted: sodio **459** de 70 watts, Mercurio, **22** de 1000 Watts, **4** de 250 watts, y **4** de 175 watts, led de Led **633** de 30 Watts, de **65** de 13 watts ahorradores, **12** de 65 watts ahorradores.

En el punto No. 4.- Relación de circuitos con medición señalando total de luminaria que cada circuito tiene. clases de iluminación ( sodio, mercurio, led, etc) sus capacidades, numero de medidor instalado, numero de servicio con que factura la CFE (RPU) si el circuito no tiene medidos señalarlo, pero señalar RPU con que lo factura la CFE. En este punto envié BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO SONA ZACATECAS MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.

En el punto No. 5.- Total de luminarias directas, sin medición instaladas en la Cabecera Municipal. Señalando capacidades, Clase de iluminación (sodio, mercurio, led etc)

| TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS SIN MEDICION | CABECERA MPAL. | CAPACIDAD ILUMINACION | CLASE DE |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|
| 108                                       | CABECERA MPAL  | 30 Watts              | Led      |

En el punto No. 6.- total de luminarias directas sin medición instaladas en cada una de las comunidades que pertenecen al Municipio. Señalando capacidades Clase de iluminación (sodio, mercurio, led, etc.) Y nombre de la Comunidad.

| TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS | CAPACIDAD | CLASE DE ILUMINACION | NOM. DE LA COMUNIDAD.   |
|------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 108 directas                 | 30 watts  | Led                  | Teul de Gonzalez Ortega |
| 1 directa                    | 70 watts  | Vapor de Sodio       | El Tablero              |
| 3 directas                   | 30 Watts  | Led                  | Las Canoitas            |
| 49 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Alamitos                |
| 13 directas                  | 30 Watts  | Led                  | El Serrano              |
| 18 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Loma Alta               |
| 2 directas                   | 30 Watts  | Led                  | Laguna Blanca           |
| 14 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Las Presitas            |
| 5 directas                   | 30 Watts  | Led                  | La Lobera               |
| 2 directas                   | 30 Watts  | Led                  | La Cumbre               |
| 13 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Palo Alto               |
| 19 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Huitzila                |
| 39 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Hacienda de Guadalupe   |
| 118 directas                 | 30 Watts  | Led                  | Milpillitas de Allende  |
| <b>404 TOTAL</b>             |           |                      |                         |

En el punto No. 7.- Fecha de realización del ultimo censo realizado conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad. Le informo que fue del 19 al 25 de Noviembre de 2020.

En el punto No. 8.- copia del último censo realizado conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad. Se envía copia de censo.

Agradezco la atención al presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"DESDE HUITZILA HASTA LA PUNTA DE LA SIERRA"**  
**EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.  
CP. 99800  
ING. ALVARO CERVANTES RAMIREZ.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.  
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL.  
OFICIO: 017

ASUNTO: RESPUESTA A REQUERIMIENTO  
DE INFORMACIÓN.

**C. ANA MIRIAM ESCOBEDO G.**  
**PRESENTE:**

Por medio del presente y atendiendo a su requerimiento de información con folio referente a relación mensual de los importes cobrados por la CFE por consumos de energía eléctrica en alumbrado público, por el periodo de enero de 202 al mes de septiembre de 2022, relación mensual de los importes de derecho de alumbrado público, ultimas 4 facturaciones cobradas por la CFE, importe de las bonificaciones que la CFE regresó por errores, ajustes adicionales a la facturación normal que les haya cobrado CFE por supuestas cargas no cobradas en su oportunidad. , a lo que se contesta lo siguiente:

**2019**

| Mes        | Facturación | DAP      |
|------------|-------------|----------|
| Mayo       | 143,357.28  | 1,639.58 |
| Junio      | 153,048.09  | 1,336.10 |
| Julio      | 129,180.67  | 1,866.15 |
| Agosto     | 143,288.11  | 2863.77  |
| Septiembre | 148,102.63  | 2,382.61 |
| Octubre    | 151,135.06  | 1754.17  |
| Noviembre  | 141,112.96  | 1,326.44 |
| Diciembre  | 159608.67   | 1459.87  |

**2020**

| Mes        | Facturación | DAP      |
|------------|-------------|----------|
| Enero      | 152,375.80  | 1704.68  |
| Febrero    | 150,855.03  | 1329.16  |
| Marzo      | 143,613.23  | 2172.21  |
| Abril      | 150,800.01  | 1,280.12 |
| Mayo       | 136,969.95  | 1,713.36 |
| Junio      | 113,312.49  | 2,066.25 |
| Julio      | 114,204.85  | 1,734.88 |
| Agosto     | 135,032.60  | 1,325.24 |
| Septiembre | 123,574.47  | 1,826.02 |
| Octubre    | 123,998.65  | 1,480.57 |
| Noviembre  | 137,070.29  | 1,627.89 |



|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| Diciembre | 96,116.72 | 1,409.36 |
|-----------|-----------|----------|

## 2021

| Mes        | Facturación                      | DAP      |
|------------|----------------------------------|----------|
| Enero      | 129,968.16                       | 1,531.43 |
| Febrero    | 64,402.27                        | 1,669.34 |
| Marzo      | 147,713.47                       | 1,618.29 |
| Abril      | 91,527.40                        | 1,494.18 |
| Mayo       | 100,305.60                       | 1,810.45 |
| Agosto     | 0                                | 1,515.14 |
| Septiembre | 0                                | 1,810.51 |
| Octubre    | Va incluido en pago de noviembre | 1,347.87 |
| Noviembre  | 135,225.30                       |          |
| Diciembre  | 120,401.00                       | 1,322.61 |

## 2022

|                 |            |          |
|-----------------|------------|----------|
| Enero           | 104,506.21 | 3,322.61 |
| Febrero y Marzo | 191,363.24 | 1424.49  |
| Marzo           |            | 6,664.35 |
| Abril           | 83,680.26  | 2,592.01 |
| Mayo            | 98,744.71  | 1,932.98 |
| Junio           | 73,569.82  | 1,725.43 |
| Julio           | 97,984.26  | 2,998.05 |
| Agosto          | 80662.43   | 1,556.91 |
| Septiembre      | 97,626.13  | 1855.13  |

Así mismo, el municipio tuvo un saldo a favor de \$ 652, 798.00 el cual ha sido compensado contra los saldos resultantes de facturación de alumbrado público a partir del mes de Junio de 2021 y a la fecha hasta consumir el saldo a favor. CFE no realizó ajustes adicionales a la facturación normal por supuestas cargas no cobradas. Quedando en la espera que la información sea completa a su requerimiento, así mismo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
"JUNTOS AVANZAREMOS"  
Teul de González Ortega, Zacatecas a 10 de Noviembre de 2022

LCP. ALEJANDRO REYES RIVAS



"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5801442/2022  
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público  
Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **junio 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$42,498.18** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.


A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.

| Fecha de pago                   |              | Comisión aplicada  | Importe     | IVA (16%)                            | Total       |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Hasta el día 30/julio/2022      |              | 3.5%               | \$ 1,487.44 | \$ 237.99                            | \$ 1,725.43 |
| El día 31/julio/2022            |              | 4.3%               | \$ 1,827.42 | \$ 292.39                            | \$ 2,119.81 |
| A partir del día 01/agosto/2022 |              | 5.8%               | \$ 2,464.89 | \$ 394.38                            | \$ 2,859.28 |
| Banco                           | Convenio CIE | CIE Interbancario  |             | Referencia para el mes de junio 2022 |             |
| BBVA                            | 001852256    | 012914002018522568 |             | <b>01P58B4952ZZ04707222</b>          |             |

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **leticia.tiscareno@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente  
  
**Arq. Leticia Tiscareño Saucedo**  
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801



"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5801443/2022  
Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/junio/2022** al día **30/junio/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **junio 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

| Estado de Cuenta correspondiente al mes de junio 2022 |                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| (+)                                                   | Facturación de Alumbrado Público del mes junio 2022: | \$ 116,068.00       |
| (-)                                                   | Importe recaudado por DAP                            | \$ 42,498.18        |
|                                                       | <b>Saldo total a pagar al cierre de mes:</b>         | <b>\$ 73,569.82</b> |

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE  
Empresa CEP: 3143  
Referencia: 01P58B4952ZZ04707222

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **leticia.tiscareno@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente  
  
**Arq. Leticia Tiscareño Saucedo**

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial, C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801



"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP582012/2022  
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público  
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **agosto 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$38,347.57** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.


| Fecha de pago                    |              | Comisión aplicada  | Importe     | IVA (16%)                             | Total       |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Hasta el día 05/octubre/2022     |              | 3.5%               | \$ 1,342.16 | \$ 214.75                             | \$ 1,556.91 |
| El día 06/octubre/2022           |              | 4.3%               | \$ 1,648.95 | \$ 263.83                             | \$ 1,912.78 |
| A partir del día 07/octubre/2022 |              | 5.8%               | \$ 2,224.16 | \$ 355.87                             | \$ 2,580.02 |
| Banco                            | Convenio CIE | CIE Interbancario  |             | Referencia para el mes de agosto 2022 |             |
| BBVA                             | 001852256    | 012914002018522568 |             | <b>01P58B4952ZZ04709226</b>           |             |

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx y benjamin.reveles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente

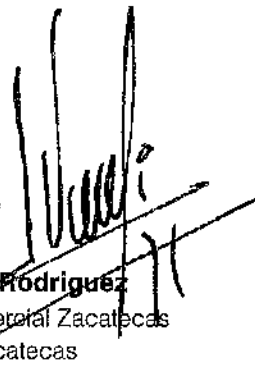  
**Ing. Alejandro Velez Rodríguez**  
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Diaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801



"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802013/2022  
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/agosto/2022** al día **31/agosto/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **agosto 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

| Estado de Cuenta correspondiente al mes de agosto 2022 |                                                       |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| (+)                                                    | Facturación de Alumbrado Público del mes agosto 2022: | \$ 119,010.00       |
| (-)                                                    | Importe recaudado por DAP                             | \$ 38,347.57        |
|                                                        | <b>Saldo total a pagar al cierre de mes:</b>          | <b>\$ 80,662.43</b> |

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE  
Empresa CEP: 3143  
Referencia: 01P58B4952ZZ04710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

**Ing. Alejandro Velez Rodriguez**

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801



"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802206/2022  
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público  
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **septiembre 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$45,692.87** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.

| Fecha de pago                    |              | Comisión aplicada  | Importe     | IVA (16%)                                 | Total       |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
| Hasta el día 26/octubre/2022     |              | 3.5%               | \$ 1,599.25 | \$ 255.88                                 | \$ 1,855.13 |
| El día 27/octubre/2022           |              | 4.3%               | \$ 1,964.79 | \$ 314.37                                 | \$ 2,279.16 |
| A partir del día 28/octubre/2022 |              | 5.8%               | \$ 2,650.19 | \$ 424.03                                 | \$ 3,074.22 |
| Banco                            | Convenio CIE | CIE Interbancario  |             | Referencia para el mes de septiembre 2022 |             |
| BBVA                             | 001852256    | 012914002018522568 |             | <b>01P58B4952ZZ04710221</b>               |             |

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.revelles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente

**Ing. Alejandro Velez Rodríguez**  
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802207/2022  
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/septiembre/2022** al día **30/septiembre/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **septiembre 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

| Estado de Cuenta correspondiente al mes de septiembre 2022 |                                                           |                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| (+)                                                        | Facturación de Alumbrado Público del mes septiembre 2022: | \$ 143,319.00       |
| (-)                                                        | Importe recaudado por DAP                                 | \$ 45,692.87        |
|                                                            | <b>Saldo total a pagar al cierre de mes:</b>              | <b>\$ 97,626.13</b> |

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE  
Empresa CEP: 3143  
Referencia: 01P58B4952ZZ04710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

**Ing. Alejandro Velez Rodríguez**

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lio. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial, C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801



BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA ZACATECAS MUNICIPIO TEÚL DE GONZÁLEZ  
ORTEGA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

| JNS. | TERRITORIAL | SECTOR | ID_CIRCUITO     | MUNICIPIO               | COLONIA_POBLACION       | MEJIDOR | RPU           | CUENTA           | FECHA      | LUM. | CARGA   | CPD   |
|------|-------------|--------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------|------------------|------------|------|---------|-------|
| 1    | 2           | B      | A5131605892800  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | PALO ALTO               | 34WA44  | 130081255670  | 21DP58J281550015 | 20/11/2020 | 0    | 0       | 0     |
| 2    | 1           | A      | A5131605249380  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | ED5944  | 130821100439  | 05DP58J017100080 | 24/11/2020 | 0    | 0       | 0     |
| 3    | 2           | B      | A5131605799200  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | EL TABLERO              | 4FJ349  | 130081255686  | 23DP58J581770071 | 19/11/2020 | 7    | 0.8125  | 9.75  |
| 4    | 2           | B      | A5131605815880  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LA MONA                 | 84YP11  | 130081255700  | 21DP58J181510045 | 19/11/2020 | 1    | 0.05625 | 0.675 |
| 5    | 2           | B      | A5131605818480  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LAS PRESITAS            | 80YP81  | 1300812558391 | 21DP58J181511040 | 19/11/2020 | 7    | 0.82875 | 9.945 |
| 6    | 2           | B      | A5131605819780  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LAS PRESITAS            | 80YP82  | 1300812558412 | 21DP58J181500471 | 19/11/2020 | 10   | 0.515   | 6.18  |
| 7    | 2           | B      | A5131605816480  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LOS BORDOS              | 84YP09  | 130081255886  | 21DP58J181510035 | 19/11/2020 | 2    | 0.175   | 2.1   |
| 8    | 2           | B      | A5131605817320  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | RANCHO LOS SERRANOS     | 84YP10  | 130081255718  | 21DP58J181510020 | 19/11/2020 | 3    | 0.1425  | 1.71  |
| 9    | 2           | B      | A51316058900120 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | CAMINO A LA PRESA       | N493CN  | 130181100193  | 27DP58J021271010 | 20/11/2020 | 24   | 1.71    | 20.82 |
| 10   | 2           | B      | A5131605885900  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LA LOBERA               | OK388F  | 130130855883  | 21DP58J291580053 | 20/11/2020 | 6    | 0.26375 | 3.165 |
| 11   | 2           | B      | A5131605886320  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LA LOBERA               | 20M12L  | 130130855875  | 21DP58J291560052 | 20/11/2020 | 4    | 0.30875 | 3.705 |
| 12   | 2           | B      | A5131605887700  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LA LOBERA               | 80YP56  | 130081255661  | 21DP58J291250010 | 20/11/2020 | 1    | 0.21875 | 2.625 |
| 13   | 2           | B      | A5131605884120  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LAS PLAYAS              | 8D479K  | 130120355792  | 21DP58J611560010 | 20/11/2020 | 4    | 0.7125  | 8.55  |
| 14   | 2           | B      | A5131605885300  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LOS DESMONTES           | 5A653G  | 130150355843  | 21DP58J291290032 | 20/11/2020 | 3    | 0.11625 | 1.395 |
| 15   | 2           | B      | A5131605889280  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | PALO ALTO               | 353EVV  | 130151055814  | 21DP58J281540093 | 20/11/2020 | 4    | 0.235   | 2.82  |
| 16   | 2           | B      | A5131605890580  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | PALO ALTO               | 51P9T9  | 130130855869  | 21DP58J281540212 | 20/11/2020 | 13   | 1.25    | 15    |
| 17   | 2           | B      | A5131605892200  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | PALO ALTO               | J2U992  | 130130855867  | 21DP58J281550072 | 20/11/2020 | 8    | 1.5875  | 19.05 |
| 18   | 2           | B      | A5131605888540  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | RANCHO LOS LUNA         | 80YP59  | 1300812556421 | 21DP58J181500431 | 20/11/2020 | 2    | 0.275   | 3.3   |
| 19   | 1           | A      | A5131605889040  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 09EJ91  | 130031155569  | 27DP58J021270910 | 20/11/2020 | 5    | 0.38    | 4.56  |
| 20   | 1           | A      | A51316058901500 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 122EBC  | 130091155924  | 27DP58J021271160 | 20/11/2020 | 28   | 1.98    | 23.52 |
| 21   | 1           | A      | A51316058905400 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 22C837  | 130030756178  | 27DP58J021271835 | 20/11/2020 | 8    | 0.7     | 8.4   |
| 22   | 1           | A      | A51316058902400 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 28NJ92  | 130110755903  | 27DP58J021271190 | 20/11/2020 | 7    | 0.3625  | 4.59  |
| 23   | 1           | A      | A5131605890780  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 39FD52  | 130110355930  | 27DP58J021271380 | 20/11/2020 | 7    | 0.40375 | 4.845 |

*[Handwritten signature]*

*Ramiro Gomez*





DIVISION DE DISTRIBUCION BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

Distribución

|    |   |   |                |                         |                         |        |              |                  |            |    |         |        |
|----|---|---|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------------|------------------|------------|----|---------|--------|
| 4  | 1 | A | A5131605897960 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 40LT72 | 130090157003 | 27DP58J021270480 | 20/11/2020 | 5  | 0.28625 | 3.435  |
| 5  | 1 | A | A5131605897540 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 40LT74 | 130090157011 | 27DP58J021270155 | 20/11/2020 | 7  | 0.315   | 3.78   |
| 6  | 1 | A | A5131605907440 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 54V93N | 130130555935 | 27DP58J021271900 | 20/11/2020 | 22 | 18.125  | 217.5  |
| 7  | 1 | A | A5131605903840 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 5P72N0 | 130010855898 | 27DP58J021271350 | 20/11/2020 | 9  | 0.8625  | 7.95   |
| 8  | 1 | A | A5131605898320 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 7F68W  | 130031155577 | 27DP58J021270795 | 20/11/2020 | 9  | 0.8725  | 8.07   |
| 9  | 1 | A | A5131605908000 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 8NV657 | 130110355948 | 27DP58J021271815 | 20/11/2020 | 9  | 0.73375 | 8.805  |
| 10 | 1 | A | A5131605897000 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 98XK37 | 130091155824 | 27DP58J021271180 | 20/11/2020 | 4  | 0.14625 | 1.795  |
| 11 | 1 | A | A5131605903180 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | B06Y24 | 130010655901 | 33DP58J010330705 | 20/11/2020 | 8  | 0.8725  | 8.07   |
| 12 | 1 | A | A5131605978920 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 17NN98 | 130140355859 | 33DP58J010332500 | 21/11/2020 | 21 | 2.5075  | 30.09  |
| 13 | 1 | A | A5131605971340 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 2N545R | 130041155830 | 20DP58J020201850 | 21/11/2020 | 45 | 0.595   | 7.02   |
| 14 | 1 | A | A5131605970860 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 4LC473 | 130821100420 | 20DP58J020201720 | 21/11/2020 | 16 | 0.69875 | 8.385  |
| 15 | 1 | A | A513160598840  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 85V4U1 | 130130256024 | 20DP58J020202440 | 21/11/2020 | 11 | 0.80625 | 9.875  |
| 16 | 1 | A | A5131605979520 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 9DF85  | 130010755710 | 27DP58J021270025 | 21/11/2020 | 5  | 0.4375  | 5.25   |
| 17 | 1 | A | A5131605972540 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | D19E13 | 130010755752 | 20DP58J020201200 | 21/11/2020 | 9  | 0.375   | 4.5    |
| 18 | 1 | A | A5131605978480 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | K64J46 | 130870600080 | 20DP58J020202770 | 21/11/2020 | 7  | 0.49    | 5.88   |
| 19 | 2 | B | A5131606151340 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 24YP85 | 130081256323 | 38DP58J033820770 | 23/11/2020 | 22 | 1.52375 | 18.285 |
| 20 | 2 | B | A5131606156880 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 24YP87 | 130081256353 | 38DP58J033820550 | 23/11/2020 | 10 | 0.845   | 7.74   |
| 21 | 2 | B | A5131606148300 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 6JCM64 | 130081256307 | 38DP58J033820895 | 23/11/2020 | 12 | 0.89375 | 10.725 |
| 22 | 2 | B | A5131606148640 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 6J1M84 | 130090455857 | 38DP58J033810032 | 23/11/2020 | 7  | 0.8925  | 8.31   |
| 23 | 2 | B | A5131606148100 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 7G746C | 130091155822 | 38DP58J033810083 | 23/11/2020 | 4  | 0.19875 | 2.385  |
| 24 | 2 | B | A5131606146960 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 80YP60 | 130081256293 | 38DP58J033810591 | 23/11/2020 | 21 | 1.28875 | 15.465 |
| 25 | 2 | B | A5131606154520 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 82YP84 | 130081256340 | 38DP58J033820595 | 23/11/2020 | 22 | 1.54875 | 18.685 |
| 26 | 2 | B | A5131606150260 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 82YP87 | 130081256315 | 38DP58J033820845 | 23/11/2020 | 17 | 1.085   | 13.02  |
| 27 | 2 | B | A5131606154040 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 84PG28 | 130081256331 | 38DP58J033820885 | 23/11/2020 | 9  | 0.395   | 4.62   |
| 28 | 2 | B | A5131606149880 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | V980UG | 130081155631 | 38DP58J033810026 | 23/11/2020 | 5  | 0.28825 | 3.435  |
| 29 | 2 | B | A5131606153840 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 40M93L | 130120555864 | 30DP58J123010236 | 23/11/2020 | 3  | 0.11625 | 1.395  |



Ramiro Gomez

*[Handwritten signature]*



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO  
ZONA ZACATECAS  
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

distribución

|    |    |   |   |                 |                         |                         |         |              |                  |            |     |         |        |
|----|----|---|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------|------------------|------------|-----|---------|--------|
| 50 | 50 | 2 | B | A513160623444Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS               | 1HE89F  | 130081256392 | 30DP58J123021061 | 24/11/2020 | 4   | 0.675   | 10.5   |
| 51 | 51 | 2 | B | A513160623264Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS               | 2YTD34  | 130081256374 | 30DP58J123020465 | 24/11/2020 | 27  | 1.69875 | 20.395 |
| 52 | 52 | 2 | B | A513160623600Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS               | MSM062  | 130081256366 | 30DP58J123021211 | 24/11/2020 | 7   | 0.44    | 5.28   |
| 53 | 53 | 1 | A | A513160624358Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | OL8J00  | 130010755949 | 33DP58J010331505 | 24/11/2020 | 31  | 2.425   | 29.1   |
| 54 | 54 | 1 | A | A513160625064Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 266KXR  | 130160156105 | 27DP58J021270125 | 24/11/2020 | 5   | 0.4375  | 5.25   |
| 55 | 55 | 1 | A | A513160625316Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 2M75XG  | 130891100036 | 20DP58J020201550 | 24/11/2020 | 22  | 1.61    | 21.72  |
| 56 | 56 | 1 | A | A513160625388Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 2UG336  | 130010855731 | 20DP58J020200630 | 24/11/2020 | 12  | 0.9675  | 11.85  |
| 57 | 57 | 1 | A | A513160624710Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 3440TD  | 130010755892 | 05DP58J017103320 | 24/11/2020 | 39  | 3.2575  | 39.09  |
| 58 | 58 | 1 | A | A513160625040Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | ED5600  | 130621100482 | 20DP58J020221660 | 24/11/2020 | 17  | 1.28375 | 15.405 |
| 59 | 59 | 1 | A | A513160625198Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | G08540  | 13080455646  | 20DP58J020203600 | 24/11/2020 | 14  | 1.225   | 14.7   |
| 60 | 60 | 1 | A | A513160625130Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | P5300Y  | 130010856036 | 20DP58J020202160 | 24/11/2020 | 14  | 1.225   | 14.7   |
| 61 | 61 | 1 | A | A513160624830Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | V35T90  | 130010755957 | 05DP58J017102730 | 24/11/2020 | 22  | 1.695   | 20.34  |
| 62 | 62 | 1 | A | A513160624914Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | VE4974  | 130881056178 | 05DP58J017101510 | 24/11/2020 | 5   | 0.4675  | 5.81   |
| 63 | 63 | 1 | A | A513160625274Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | Y658X3  | 130010855722 | 20DP58J020203590 | 24/11/2020 | 10  | 0.875   | 10.5   |
| 64 | 64 | 1 | A | A513160624280Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | Y871X2  | 130010755914 | 05DP58J017101300 | 24/11/2020 | 16  | 1.4     | 16.8   |
| 65 | 65 | 1 | A | A513160631786Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | QB4Y68  | 130891100095 | 05DP58J017100670 | 25/11/2020 | 13  | 1.08    | 12.96  |
| 66 | 66 | 1 | A | A513160631610Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 6A387G  | 130010755931 | 33DP58J010330375 | 25/11/2020 | 18  | 1.575   | 18.9   |
| 67 | 67 | 1 | A | A513160631880Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 6G024D  | 130050756352 | 33DP58J010330310 | 25/11/2020 | 9   | 0.73    | 8.76   |
| 68 | 68 | 1 | A | A513160631670Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 932E5V  | 13080455638  | 33DP58J010330520 | 25/11/2020 | 27  | 2.075   | 24.9   |
| 69 | 69 | 1 | A | A513160631820Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | B34K40  | 130891100108 | 33DP58J010331880 | 25/11/2020 | 9   | 0.7875  | 9.45   |
| 70 | 70 | 1 | A | A513160631740Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | DIRECTO | 130100365745 | 85DP58J070550015 | 21/11/2020 | 108 | 7.8075  | 91.29  |
| 71 | 71 | 2 | B | A5131606319672Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | EL TABLERO              | DIRECTO | 130920600116 | 85DP58J580550010 | 19/11/2020 | 1   | 0.21875 | 2.625  |
| 72 | 72 | 2 | B | A5131606390070Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LAS CANOITAS            | DIRECTO | 130051156148 | 85DP58J070550010 | 19/11/2020 | 3   | 0.205   | 2.46   |
| 73 | 73 | 2 | B | A513160630250Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | ALAMITOS                | DIRECTO | 130821200076 | 85DP58J160550010 | 19/11/2020 | 49  | 6.07375 | 72.885 |
| 74 | 74 | 2 | B | A513160630874Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | EL SERRANO              | DIRECTO | 130870700297 | 85DP58J300550010 | 19/11/2020 | 13  | 0.63125 | 7.575  |
| 75 | 75 | 2 | B | A513160631940Q  | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LOMA ALTA               | DIRECTO | 130870500469 | 85DP58J310550010 | 19/11/2020 | 18  | 1.58875 | 19.065 |



Ramiro Gomez

[Handwritten signature]



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO  
ZONA ZACATECAS  
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

| 76    | 2 | B | A5131605614380 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | LAGUNA BLANCA         | DIRECTO | ALTA         | 19/11/2020 | 2    | 0.24875 | 2.985   |
|-------|---|---|----------------|-------------------------|-----------------------|---------|--------------|------------|------|---------|---------|
| 77    | 2 | B | A5131605621160 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | LAS PRESITAS          | DIRECTO | ALTA         | 19/11/2020 | 14   | 1.25375 | 15.045  |
| 78    | 2 | B | A5131605887040 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | LA LOBERA             | DIRECTO | 130090155564 | 20/11/2020 | 5    | 0.17625 | 2.115   |
| 79    | 2 | B | A5131605887041 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | LA LOBERA             | DIRECTO | 130870500417 | 20/11/2020 | 0    | 0       | 0       |
| 80    | 2 | B | A5131605888080 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | LA CUMBRE             | DIRECTO | ALTA         | 20/11/2020 | 2    | 0.06    | 0.72    |
| 81    | 2 | B | A5131605889680 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | PALO ALTO             | DIRECTO | 130030766151 | 20/11/2020 | 13   | 0.8725  | 10.47   |
| 82    | 2 | B | A5131606145520 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA              | DIRECTO | 130010856001 | 23/11/2020 | 19   | 1.325   | 15.9    |
| 83    | 2 | B | A5131606157820 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | HACIENDA DE GUADALUPE | DIRECTO | 130810300036 | 23/11/2020 | 39   | 3.44825 | 41.355  |
| 84    | 2 | B | A5131606180460 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS             | DIRECTO | 130040565865 | 24/11/2020 | 118  | 9.78625 | 117.435 |
| TOTAL |   |   |                |                         |                       |         |              |            | 1199 | 109.055 | 1308.66 |



*Ramiro Gonzalez*  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD



ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INFORMACION.  
Teúl de González Ortega Zac., a 07 de Noviembre de 2022.

C. LUIS CARLOS FELIX HERNANDEZ  
PRESENTE.

Por medio de la presente y de manera más atenta me dirijo a usted para dar respuesta a la Solicitud de Información, de fecha 31/10/2022, donde se solicita a esta área, información al Departamento de Alumbrado Público de este Municipio de Teúl de González Ortega, Zac.

En el punto No. 3.- Total de luminarias instaladas en el Municipio: informo a usted que el total de luminarias son: informo a usted que existen **1,199 LUMINARIAS**. detalladas por clases iluminación (sodio, mercurio led, etc) Informo a usted: sodio **459** de 70 watts, Mercurio, **22** de 1000 Watts, **4** de 250 watts, y **4** de 175 watts, led de Led **633** de 30 Watts, de **65** de 13 watts ahorradores, **12** de 65 watts ahorradores.

En el punto No. 4.- Relación de circuitos con medición señalando total de luminaria que cada circuito tiene. clases de iluminación ( sodio, mercurio, led, etc) sus capacidades, numero de medidor instalado, numero de servicio con que factura la CFE (RPU) si el circuito no tiene medidos señalarlo, pero señalar RPU con que lo factura la CFE. En este punto envié BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO SONA ZACATECAS MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.

En el punto No. 5.- Total de luminarias directas, sin medición instaladas en la Cabecera Municipal. Señalando capacidades, Clase de iluminación (sodio, mercurio, led etc)

| TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS SIN MEDICION | CABECERA MPAL. | CAPACIDAD ILUMINACION | CLASE DE |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|
| 108                                       | CABECERA MPAL  | 30 Watts              | Led      |

En el punto No. 6.- total de luminarias directas sin medición instaladas en cada una de las comunidades que pertenecen al Municipio. Señalando capacidades Clase de iluminación (sodio, mercurio, led, etc.) Y nombre de la Comunidad.

| TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS | CAPACIDAD | CLASE DE ILUMINACION | NOM. DE LA COMUNIDAD.   |
|------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 108 directas                 | 30 watts  | Led                  | Teul de Gonzalez Ortega |
| 1 directa                    | 70 watts  | Vapor de Sodio       | El Tablero              |
| 3 directas                   | 30 Watts  | Led                  | Las Canoitas            |
| 49 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Alamitos                |
| 13 directas                  | 30 Watts  | Led                  | El Serrano              |
| 18 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Loma Alta               |
| 2 directas                   | 30 Watts  | Led                  | Laguna Blanca           |
| 14 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Las Presitas            |
| 5 directas                   | 30 Watts  | Led                  | La Lobera               |
| 2 directas                   | 30 Watts  | Led                  | La Cumbre               |
| 13 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Palo Alto               |
| 19 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Huitzila                |
| 39 directas                  | 30 Watts  | Led                  | Hacienda de Guadalupe   |
| 118 directas                 | 30 Watts  | Led                  | Milpillas de Allende    |
| <b>404 TOTAL</b>             |           |                      |                         |

En el punto No. 7.- Fecha de realización del ultimo censo realizado conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad. Le informo que fue del 19 al 25 de Noviembre de 2020.

En el punto No. 8.- copia del último censo realizado conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad. Se envía copia de censo.

Agradezco la atención al presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

  
**ATENTAMENTE**  
**"DESDE HUITZILA HASTA LA PUNTA DE LA SIERRA"**  
**EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.**  
  
**ING. ALVARO CERVANTES RAMIREZ.**  
**TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.**  
**CP. 99800**





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.  
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL.  
OFICIO: 017

ASUNTO: RESPUESTA A REQUERIMIENTO  
DE INFORMACIÓN.

**C. ANA MIRIAM ESCOBEDO G.**  
**PRESENTE:**

Por medio del presente y atendiendo a su requerimiento de información con folio referente a relación mensual de los importes cobrados por la CFE por consumos de energía eléctrica en alumbrado público, por el periodo de enero de 202 al mes de septiembre de 2022, relación mensual de los importes de derecho de alumbrado público, ultimas 4 facturaciones cobradas por la CFE, importe de las bonificaciones que la CFE regresó por errores, ajustes adicionales a la facturación normal que les haya cobrado CFE por supuestas cargas no cobradas en su oportunidad. , a lo que se contesta lo siguiente:

**2019**

| Mes        | Facturación | DAP      |
|------------|-------------|----------|
| Mayo       | 143,357.28  | 1,639.58 |
| Junio      | 153,048.09  | 1,336.10 |
| Julio      | 129,180.67  | 1,866.15 |
| Agosto     | 143,288.11  | 2863.77  |
| Septiembre | 148,102.63  | 2,382.61 |
| Octubre    | 151,135.06  | 1754.17  |
| Noviembre  | 141,112.96  | 1,326.44 |
| Diciembre  | 159608.67   | 1459.87  |

**2020**

| Mes        | Facturación | DAP      |
|------------|-------------|----------|
| Enero      | 152,375.80  | 1704.68  |
| Febrero    | 150,855.03  | 1329.16  |
| Marzo      | 143,613.23  | 2172.21  |
| Abril      | 150,800.01  | 1,280.12 |
| Mayo       | 136,969.95  | 1,713.36 |
| Junio      | 113,312.49  | 2,066.25 |
| Julio      | 114,204.85  | 1,734.88 |
| Agosto     | 135,032.60  | 1,325.24 |
| Septiembre | 123,574.47  | 1,826.02 |
| Octubre    | 123,998.65  | 1,480.57 |
| Noviembre  | 137,070.29  | 1,627.89 |



|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| Diciembre | 96,116.72 | 1,409.36 |
|-----------|-----------|----------|

### 2021

| Mes        | Facturación                      | DAP      |
|------------|----------------------------------|----------|
| Enero      | 129,968.16                       | 1,531.43 |
| Febrero    | 64,402.27                        | 1,669.34 |
| Marzo      | 147,713.47                       | 1,618.29 |
| Abril      | 91,527.40                        | 1,494.18 |
| Mayo       | 100,305.60                       | 1,810.45 |
| Agosto     | 0                                | 1,515.14 |
| Septiembre | 0                                | 1,810.51 |
| Octubre    | Va incluido en pago de noviembre | 1,347.87 |
| Noviembre  | 135,225.30                       |          |
| Diciembre  | 120,401.00                       | 1,322.61 |

### 2022

|                 |            |          |
|-----------------|------------|----------|
| Enero           | 104,506.21 | 3,322.61 |
| Febrero y Marzo | 191,363.24 | 1424.49  |
| Marzo           |            | 6,664.35 |
| Abril           | 83,680.26  | 2,592.01 |
| Mayo            | 98,744.71  | 1,932.98 |
| Junio           | 73,569.82  | 1,725.43 |
| Julio           | 97,984.26  | 2,998.05 |
| Agosto          | 80662.43   | 1,556.91 |
| Septiembre      | 97,626.13  | 1855.13  |

Así mismo, el municipio tuvo un saldo a favor de \$ 652, 798.00 el cual ha sido compensado contra los saldos resultantes de facturación de alumbrado público a partir del mes de Junio de 2021 y a la fecha hasta consumir el saldo a favor. CFE no realizó ajustes adicionales a la facturación normal por supuestas cargas no cobradas. Quedando en la espera que la información sea completa a su requerimiento, así mismo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
"JUNTOS AVANZAREMOS"  
Teul de González Ortega, Zacatecas a 10 de Noviembre de 2022

LCP. ALEJANDRO REYES RIVAS



"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5801442/2022  
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público  
Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **junio 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$42,498.18** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.

| Fecha de pago                   |              | Comisión aplicada  | Importe     | IVA (16%)                            | Total       |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Hasta el día 30/julio/2022      |              | 3.5%               | \$ 1,487.44 | \$ 237.99                            | \$ 1,725.43 |
| El día 31/julio/2022            |              | 4.3%               | \$ 1,827.42 | \$ 292.39                            | \$ 2,119.81 |
| A partir del día 01/agosto/2022 |              | 5.8%               | \$ 2,464.89 | \$ 394.38                            | \$ 2,859.28 |
| Banco                           | Convenio CIE | CIE Interbancario  |             | Referencia para el mes de junio 2022 |             |
| BBVA                            | 001852256    | 012914002018522568 |             | <b>01P58B4952ZZ04707222</b>          |             |

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **leticia.tiscareno@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente  
  
**Arq. Leticia Tiscareño Saucedo**  
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801



"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5801443/2022  
Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/junio/2022** al día **30/junio/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **junio 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

| Estado de Cuenta correspondiente al mes de junio 2022 |                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| (+)                                                   | Facturación de Alumbrado Público del mes junio 2022: | \$ 116,068.00       |
| (-)                                                   | Importe recaudado por DAP                            | \$ 42,498.18        |
|                                                       | <b>Saldo total a pagar al cierre de mes:</b>         | <b>\$ 73,569.82</b> |

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE  
Empresa CEP: 3143  
Referencia: 01P58B4952ZZ04707222

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **leticia.tiscareno@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente  
  
**Arq. Leticia Tiscareño Saucedo**

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial, C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP582012/2022  
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público  
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **agosto 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$38,347.57** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.

| Fecha de pago                    |              | Comisión aplicada  | Importe     | IVA (16%)                             | Total       |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Hasta el día 05/octubre/2022     |              | 3.5%               | \$ 1,342.16 | \$ 214.75                             | \$ 1,556.91 |
| El día 06/octubre/2022           |              | 4.3%               | \$ 1,648.95 | \$ 263.83                             | \$ 1,912.78 |
| A partir del día 07/octubre/2022 |              | 5.8%               | \$ 2,224.16 | \$ 355.87                             | \$ 2,580.02 |
| Banco                            | Convenio CIE | CIE Interbancario  |             | Referencia para el mes de agosto 2022 |             |
| BBVA                             | 001852256    | 012914002018522568 |             | <b>01P58B4952ZZ04709226</b>           |             |

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx y benjamin.reveles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente

  
**Ing. Alejandro Velez Rodríguez**  
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Diaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801



"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802013/2022  
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/agosto/2022** al día **31/agosto/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **agosto 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

| Estado de Cuenta correspondiente al mes de agosto 2022 |                                                       |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| (+)                                                    | Facturación de Alumbrado Público del mes agosto 2022: | \$ 119,010.00       |
| (-)                                                    | Importe recaudado por DAP                             | \$ 38,347.57        |
|                                                        | <b>Saldo total a pagar al cierre de mes:</b>          | <b>\$ 80,662.43</b> |

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE  
Empresa CEP: 3143  
Referencia: 01P58B4952ZZ04710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

**Ing. Alejandro Velez Rodriguez**

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802206/2022  
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público  
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **septiembre 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$45,692.87** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.


| Fecha de pago                    |              | Comisión aplicada  | Importe     | IVA (16%)                                 | Total       |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
| Hasta el día 26/octubre/2022     |              | 3.5%               | \$ 1,599.25 | \$ 255.88                                 | \$ 1,855.13 |
| El día 27/octubre/2022           |              | 4.3%               | \$ 1,964.79 | \$ 314.37                                 | \$ 2,279.16 |
| A partir del día 28/octubre/2022 |              | 5.8%               | \$ 2,650.19 | \$ 424.03                                 | \$ 3,074.22 |
| Banco                            | Convenio CIE | CIE Interbancario  |             | Referencia para el mes de septiembre 2022 |             |
| BBVA                             | 001852256    | 012914002018522568 |             | <b>01P58B4952ZZ04710221</b>               |             |

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.revelles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente

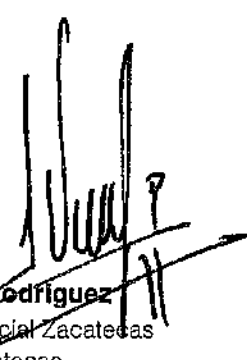  
**Ing. Alejandro Velez Rodríguez**  
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801



"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802207/2022  
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022

**C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA**  
**PRESENTE**

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/septiembre/2022** al día **30/septiembre/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **septiembre 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

| Estado de Cuenta correspondiente al mes de septiembre 2022 |                                                           |                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| (+)                                                        | Facturación de Alumbrado Público del mes septiembre 2022: | \$ 143,319.00       |
| (-)                                                        | Importe recaudado por DAP                                 | \$ 45,692.87        |
|                                                            | <b>Saldo total a pagar al cierre de mes:</b>              | <b>\$ 97,626.13</b> |

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE  
Empresa CEP: 3143  
Referencia: 01P58B4952ZZ04710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

**Ing. Alejandro Velez Rodríguez**

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas  
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lio. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.  
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío  
C.C.P. Expediente

**CFE-contigo**

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial, C.P.98604., Guadalupe Zacatecas  
4929239282 extensión 19801



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B. COLONIA: ALAMITOS

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |          |  | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|----------|--|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD      |  |                |
| SIN MEDIDOR   | 130821200076 | 19/11/2020 | 49  | 6.0738 | 72.8850 | 20150707 | 48  | 7.5630 | 90.7560 | 1          | -1.4892 | -17.8704 |  | AS131605802500 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 49  | 6.0738 | 72.8850 |          | 48  | 7.5630 | 90.7560 | 1          | -1.4892 | -17.8704 |  |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM     | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA   | CPD      |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|
| 49.0000 | 6.0738 | 72.8850 | 48.0000 | 7.5630 | 90.7560 | 1.0000 | -1.4892 | -17.8704 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.414368,-103.2875541 TFA: 5A             |
| RPU: 130821200076 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605802500 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 85DP58J150550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: ALAMITOS               |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 48 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 7.563                     |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD  | TOTAL WATTS  | SUBTOTAL     | +25% * | TOTAL        |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| <b>AHORRADORES</b>                 |           |              |              |        |              |
| AHORRADOR 45 WATTS                 | 15        | 675          | 675          | 0.25   | 844          |
| <b>LUZ DE LED</b>                  |           |              |              |        |              |
| LED 30 WATTS                       | 11        | 330          | 330          | 0.00   | 330          |
| <b>VAPOR MERCURIO ALTA PRESION</b> |           |              |              |        |              |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS        | 22        | 3,850        | 3,850        | 0.25   | 4,813        |
| <b>VAPOR SODIO ALTA PRESION</b>    |           |              |              |        |              |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS            | 1         | 70           | 70           | 0.25   | 88           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>49</b> | <b>4,925</b> | <b>4,925</b> |        | <b>6,074</b> |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 6.07     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 72.89    |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 2,216.43 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 49 | 4,925 | 4,925 | 6,074 |
|-------|----|-------|-------|-------|

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 6.07     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 72.89    |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 2,216.43 |

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| DIRECTO | RPU: 130821200076 | FECHA: 19/11/2020 |
|---------|-------------------|-------------------|

CAMPAMENTO PLAN  
DE LOS ALAMOS







Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B. COLONIA: EL TABLERO

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         |  | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|--|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |  |                |
| 451349        | 130081255688 | 19/11/2020 | 7   | 0.8125 | 9.7500 | 20200209 | 7   | 1.1190 | 13.4280 | 0          | -0.3065 | -3.6780 |  | A5131505799200 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 7   | 0.8125 | 9.7500 |          | 7   | 1.1190 | 13.4280 | 0          | -0.3065 | -3.6780 |  |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 7.0000 | 0.8125 | 9.7500 | 7.0000 | 1.1190 | 13.4280 | 0.0000 | -0.3065 | -3.6780 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.42702,-103.2688267 TFA: 5A

RPU: 130081255688 MEDIDOR: 4FJ349 CIRCUITO: A5131605799200 TENSION: 127/220

CUENTA: 23DP58J581770071 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL TABLERO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.119

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|-----------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b>          |          |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS          | 2        | 90          | 90         | 0.25   | 113        |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |            |        |            |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 2        | 350         | 350        | 0.25   | 438        |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION    |          |             |            |        |            |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS     | 3        | 210         | 210        | 0.25   | 263        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>7</b> | <b>650</b>  | <b>650</b> |        | <b>813</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.81   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 9.75   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 296.50 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |   |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 7 | 650 | 650 | 813 |
|-------|---|-----|-----|-----|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.81   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 9.75   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 296.50 |







Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B. COLONIA: EL TABLERO

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         |         |  | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|---------|--|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |  |                |
| DIRECTO       | 130920600116 | 19/11/2020 | 1   | 0.2188 | 2.6250 | 20180912 | 7   | 0.5690 | 6.8280 | -6         | -0.3502 | -4.2024 |  | A5131605798720 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 1   | 0.2188 | 2.6250 |          | 7   | 0.5690 | 6.8280 | -6         | -0.3502 | -4.2024 |  |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |  |  |  |  |  | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM     | CARGA   | CPD     |
|----------------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                |  |  |  |  |  | 1.0000 | 0.2188 | 2.6250 | 7.0000  | 0.5690  | 6.8280  |
|                |  |  |  |  |  |        |        |        | -6.0000 | -0.3502 | -4.2024 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4280048, -103.2598846 TFA: 5A       |
| RPU: 130920600116 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605798720 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 85DP58J580550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL TABLERO         |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.569                  |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1        | 175         | 175      | 0.25   | 219   |
| TOTAL                       | 1        | 175         | 175      |        | 219   |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.22  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.63  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 79.83 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |       |     |     |     |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 1     | 175 | 175 | 219 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.22  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.63  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 79.83 |     |     |     |







Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAS CANOITAS

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| SIN MEDIDOR   | 130051156145 | 19/11/2020 | 3   | 0.2050 | 2.4600 | 20180912 | 2   | 0.2500 | 3.0000 | 1          | -0.0450 | -0.5400 | A5131605800700 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 3   | 0.2050 | 2.4600 |          | 2   | 0.2500 | 3.0000 | 1          | -0.0450 | -0.5400 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 3.0000 | 0.2050 | 2.4600 | 2.0000 | 0.2500 | 3.0000 | 1.0000 | -0.0450 | -0.5400 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4133536,-103.2673304 TFA: 5A            |
| RPU: 130051156146 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605800700 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 85DP58J670550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS CANOITAS           |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.25                       |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 1        | 30          | 30       | 0.00   | 30    |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 2        | 140         | 140      | 0.25   | 175   |
| TOTAL                    | 3        | 170         | 170      |        | 205   |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.21  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.46  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 74.81 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |       |     |     |     |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 3     | 170 | 170 | 205 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.21  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.46  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 74.81 |     |     |     |



|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| DIRECTO | RPU: 130051156146 | FECHA: 19/11/2020 |
|---------|-------------------|-------------------|



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*






Comisión Federal de Electricidad

**DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS**

**TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAGUNA BLANCA**

| MEDIDOR       | RPU  | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        | CIRCUITO       |
|---------------|------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|----------------|
|               |      | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CPD    |                |
| DIRECTO       | ALTA | 19/11/2020 | 2   | 0.2488 | 2.9850 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 2          | 2.9856 | A5131605814380 |
| TOTAL COLONIA |      |            | 2   | 0.2488 | 2.9850 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 2          | 2.9856 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    |
| 2.0000         | 0.2488 | 2.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|                |        |        | 2.0000 | 0.2488 | 2.9856 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3918404,-103.3037136 TFA: 5A

RPU: ALTA MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605814380 TENSION: 127/220

CUENTA: FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAGUNA BLANCA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED                  |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS                | 1        | 30          | 30       | 0.00   | 30    |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1        | 175         | 175      | 0.25   | 219   |
| TOTAL                       | 2        | 205         | 205      |        | 249   |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.25  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.99  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 90.77 |

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |       |     |     |     |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 2     | 205 | 205 | 249 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.25  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.99  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 90.77 |     |     |     |

|         |           |                   |
|---------|-----------|-------------------|
| DIRECTO | RPU: ALTA | FECHA: 19/11/2020 |
|---------|-----------|-------------------|



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. L. Gonzalez', written in a cursive style.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. L. Gonzalez', written in a cursive style.





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA MONA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 84YP11        | 130081255700 | 19/11/2020 | 1   | 0.0563 | 0.6750 | 20200106 | 1   | 0.0810 | 0.9720 | 0          | -0.0248 | -0.2976 | AS131505815880 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 1   | 0.0563 | 0.6750 |          | 1   | 0.0810 | 0.9720 | 0          | -0.0248 | -0.2976 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1.0000 | 0.0563 | 0.6750 | 1.0000 | 0.0810 | 0.9720 | 0.0000 | -0.0248 | -0.2976 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4274319,-103.309915 TFA: 5A

RPU: 130081255700 MEDIDOR: 84YP11 CIRCUITO: A5131605815880 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J181510045 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LA MONA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 1 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.081

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES        |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1        | 45          | 45       | 0.25   | 56    |
| TOTAL              | 1        | 45          | 45       |        | 56    |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.06  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 0.68  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 20.53 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |       |    |    |    |
|-------------------------------------------|-------|----|----|----|
| TOTAL                                     | 1     | 45 | 45 | 56 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.06  |    |    |    |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 0.68  |    |    |    |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 20.53 |    |    |    |



|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 84YP11 | RPU: 130081255700 | FECHA: 19/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|



CAMPAMENTO PLAT  
DE LOS ALAMOS



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAS PRESTITAS

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         |                | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|----------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |          |
| 80YP61        | 130081256391 | 19/11/2020 | 7   | 0.8288 | 9.9450 | 20200107 | 6   | 0.9000 | 10.8000 | 1          | -0.0713 | -0.8556 | A5131505318460 |          |
| TOTAL COLONIA |              |            | 7   | 0.8288 | 9.9450 |          | 6   | 0.9000 | 10.8000 | 1          | -0.0713 | -0.8556 |                |          |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 7.0000 | 0.8288 | 9.9450 | 6.0000 | 0.9000 | 10.8000 | 1.0000 | -0.0713 | -0.8556 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado





DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4277983,-103.32756 TFA: 5A

RPU: 130081256391 MEDIDOR: 80YP61 CIRCUITO: A5131605818460 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J181511040 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.9

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b>                 |          |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS                 | 2        | 90          | 90         | 0.25   | 113        |
| <b>LUZ DE LED</b>                  |          |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS                       | 2        | 60          | 60         | 0.00   | 60         |
| <b>VAPOR MERCURIO ALTA PRESION</b> |          |             |            |        |            |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS        | 3        | 525         | 525        | 0.25   | 656        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7</b> | <b>675</b>  | <b>675</b> |        | <b>829</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.83   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 9.95   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 302.43 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |          |            |            |            |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>7</b> | <b>675</b> | <b>675</b> | <b>829</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.83     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 9.95     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 302.43   |            |            |            |

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 80YP61 | RPU: 130081256391 | FECHA: 19/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2. SECTOR: B. COLONIA: LAS PRESTITAS

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |        |        | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|--------|--------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA  | CPD    |                |
| SIN MEDIDOR   | 130081256391 | 19/11/2020 | 14  | 1.2538 | 15.0450 | 20200107 | 6   | 0.9000 | 10.8000 | 8          | 0.3538 | 4.2455 | A5131605821160 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 14  | 1.2538 | 15.0450 |          | 6   | 0.9000 | 10.8000 | 8          | 0.3538 | 2456   |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM     | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA  | CPD    |
|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 14.0000 | 1.2538 | 15.0450 | 6.0000 | 0.9000 | 10.8000 | 8.0000 | 0.3538 | 4.2456 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4226717,-103.3271167 TFA: 5A            |
| RPU: 130081256391 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605821160 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 21DP58J181511040 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS           |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.9                        |

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD  | TOTAL WATTS  | SUBTOTAL     | +25% * | TOTAL        |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| <b>AHORRADORES</b>                 |           |              |              |        |              |
| AHORRADOR 45 WATTS                 | 3         | 135          | 135          | 0.25   | 169          |
| <b>LUZ DE LED</b>                  |           |              |              |        |              |
| LED 30 WATTS                       | 7         | 210          | 210          | 0.00   | 210          |
| <b>VAPOR MERCURIO ALTA PRESION</b> |           |              |              |        |              |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS        | 4         | 700          | 700          | 0.25   | 875          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>14</b> | <b>1,045</b> | <b>1,045</b> |        | <b>1,254</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.25   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 15.05  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 457.52 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |           |              |              |              |
|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>14</b> | <b>1,045</b> | <b>1,045</b> | <b>1,254</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.25      |              |              |              |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 15.05     |              |              |              |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 457.52    |              |              |              |



|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| DIRECTO | RPU: 130081256391 | FECHA: 19/11/2020 |
|---------|-------------------|-------------------|



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

Página 1 de 1



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4248761, -103.3272561 TFA: 5A      |
| RPU: 130081256412 MEDIDOR: 80YP62 CIRCUITO: A5131605819780 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 21DP58J181500471 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS      |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 9 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.794                 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                     | CANTIDAD  | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b>              |           |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS              | 6         | 270         | 270        | 0.25   | 338        |
| <b>LUZ DE LED</b>               |           |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS                    | 3         | 90          | 90         | 0.00   | 90         |
| <b>VAPOR SODIO ALTA PRESION</b> |           |             |            |        |            |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS         | 1         | 70          | 70         | 0.25   | 88         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>10</b> | <b>430</b>  | <b>430</b> |        | <b>515</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.52   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 6.18   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 187.93 |




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |           |            |            |            |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>10</b> | <b>430</b> | <b>430</b> | <b>515</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.52      |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 6.18      |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 187.93    |            |            |            |

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 80YP62 | RPU: 130081256412 | FECHA: 19/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|

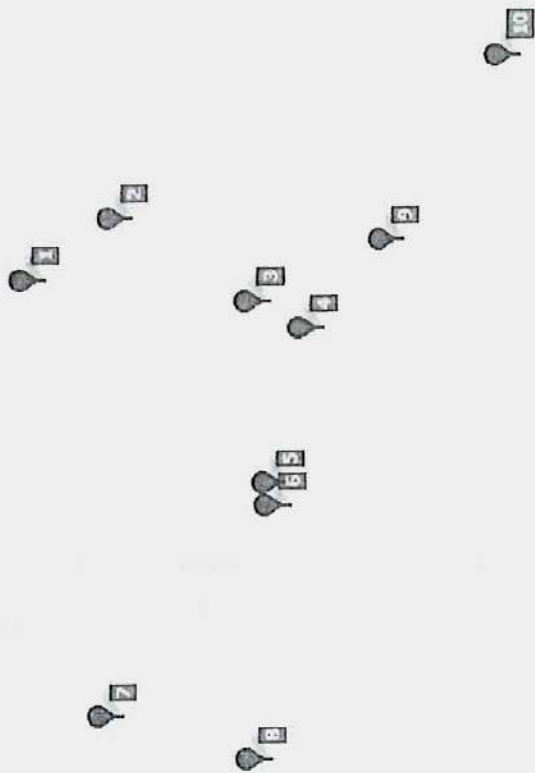

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
**DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO**  
ANEXO 4 LUMINARIAS

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

**REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA**

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| <b>TOTAL INFORME:</b> |        |         |         |         |         |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LUM                   | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA   | CPD     |
| 18.0000               | 1.5888 | 19.0650 | 15.0000 | 2.1810  | 26.1720 |
|                       |        |         |         | -0.5922 | -7.1064 |
|                       |        |         |         | 3.0000  |         |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3840751,-103.286901 TFA: 5A             |
| RPU: 130870500468 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605810540 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 85DP581310550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LOMA ALTA              |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 15 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.181                     |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES                 |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS          | 4        | 180         | 180      | 0.25   | 225   |
| LUZ DE LED                  |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS                | 9        | 270         | 270      | 0.00   | 270   |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 5        | 875         | 875      | 0.25   | 1,094 |
| TOTAL                       | 18       | 1,325       | 1,325    |        | 1,589 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.59   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 19.07  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 579.77 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL                                     | 18     | 1,325 | 1,325 | 1,589 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.59   |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 19.07  |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 579.77 |       |       |       |

DIRECTO

RPU: 130870500468

FECHA: 19/11/2020

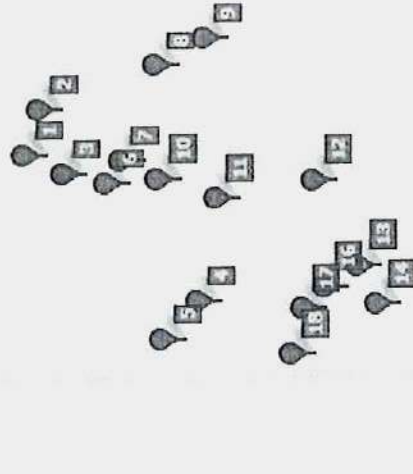



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: RANCHO LOS SERRANOS

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         |         |                | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|---------|----------------|----------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |                |          |
| 84YP10        | 130081255718 | 19/11/2020 | 3   | 0.1425 | 1.7100 | 20200108 | 3   | 0.2440 | 2.9280 | 0          | -0.1015 | -1.2180 | A5131605817320 |          |
| TOTAL COLONIA |              |            | 3   | 0.1425 | 1.7100 |          | 3   | 0.2440 | 2.9280 | 0          | -0.1015 | -1.2180 |                |          |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |        |         |
|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD     |
| 3.0000         | 0.1425 | 1.7100 | 3.0000 | 0.2440 | 2.9280  |
|                |        |        |        | 0.0000 | -0.1015 |
|                |        |        |        |        | -1.2180 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4278783,-103.317465 TFA: 5A          |
| RPU: 130081255718 MEDIDOR: 84YP10 CIRCUITO: A5131605817320 TENSION: 127/220   |
| CUENTA: 21DP58J181510020 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: RANCHO LOS SERRANOS |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.244                   |

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b> |          |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS | 2        | 90          | 90         | 0.25   | 113        |
| <b>LUZ DE LED</b>  |          |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS       | 1        | 30          | 30         | 0.00   | 30         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>3</b> | <b>120</b>  | <b>120</b> |        | <b>143</b> |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.14  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 1.71  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 52.00 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |          |            |            |            |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>3</b> | <b>120</b> | <b>120</b> | <b>143</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.14     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 1.71     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 52.00    |            |            |            |

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 84YP10 | RPU: 130081255718 | FECHA: 19/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: EL SERRANO

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |          |          | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|----------|----------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD      | CPD      |                |
| SIN MEDIDOR   | 130870700297 | 19/11/2020 | 13  | 0.6313 | 7.5750 | 20180912 | 14  | 2.0000 | 24.0000 | -1         | -1.3688 | -16.4256 | -16.4256 | AS131605808740 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 13  | 0.6313 | 7.5750 |          | 14  | 2.0000 | 24.0000 | -1         | -1.3688 | -16.4256 | -16.4256 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM     | CARGA  | CPD    | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA   | CPD      |
|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 13.0000 | 0.6313 | 7.5750 | 14.0000 | 2.0000 | 24.0000 | -1.0000 | -1.3688 | -16.4256 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado





DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3946912,-103.2901705 TFA: 5A            |
| RPU: 130870700297 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605808740 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 8SDP58J300550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL SERRANO             |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 14 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2                         |

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES                 |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS          | 2        | 90          | 90       | 0.25   | 113   |
| LUZ DE LED                  |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS                | 10       | 300         | 300      | 0.00   | 300   |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1        | 175         | 175      | 0.25   | 219   |
| TOTAL                       | 13       | 565         | 565      |        | 631   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.63   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 7.58   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 230.36 |




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 13     | 565 | 565 | 631 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.63   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 7.58   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 230.36 |     |     |     |

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| DIRECTO | RPU: 130870700297 | FECHA: 19/11/2020 |
|---------|-------------------|-------------------|

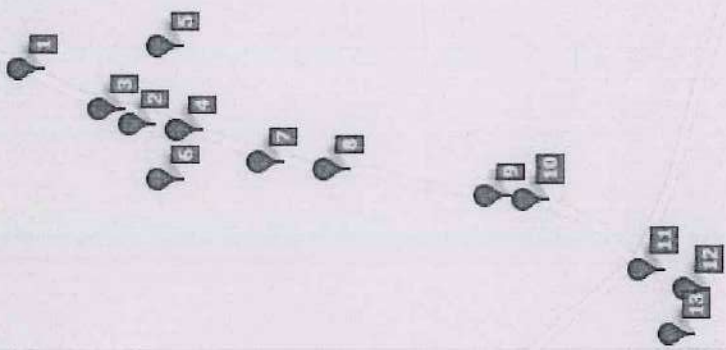

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LOS BORDOS

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         |         |                | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|---------|----------------|----------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |                |          |
| 84YP09        | 130081255696 | 19/11/2020 | 2   | 0.1750 | 2.1000 | 20200109 | 2   | 0.2060 | 2.4720 | 0          | -0.0310 | -0.3720 | A5131605816480 |          |
| TOTAL COLONIA |              |            | 2   | 0.1750 | 2.1000 |          | 2   | 0.2060 | 2.4720 | 0          | -0.0310 | -0.3720 |                |          |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEJIL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

## TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2.0000 | 0.1750 | 2.1000 | 2.0000 | 0.2060 | 2.4720 | 0.0000 | -0.0310 | -0.3720 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado





DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4304733,-103.3046767 TFA: 5A       |
| RPU: 130081255696 MEDIDOR: 84YP09 CIRCUITO: A5131605816480 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 21DP58J181510035 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LOS BORDOS        |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.206                 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 2        | 140         | 140      | 0.25   | 175   |
| TOTAL                    | 2        | 140         | 140      |        | 175   |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.18  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.10  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 63.86 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |   |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 2 | 140 | 140 | 175 |
|-------|---|-----|-----|-----|

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.18  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.10  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 63.86 |

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 84YP09 | RPU: 130081255696 | FECHA: 19/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA CUMBRE

| MEDIDOR       | RPU  | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        |        | CIRCUITO       |
|---------------|------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|
|               |      | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD    |                |
| DIRECTO       | ALTA | 20/11/2020 | 2   | 0.0600 | 0.7200 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 2          | 0.0600 | 0.7200 | AS131605888050 |
| TOTAL COLONIA |      |            | 2   | 0.0600 | 0.7200 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 2          | 0.0600 | 0.7200 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.0000 | 0.0600 | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0600 | 0.7200 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4243963,-103.9344875 TFA: 5A

RPU: ALTA MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605888060 TENSION: 127/220

CUENTA: FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA CUMBRE

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED   |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS | 2        | 60          | 60       | 0.00   | 60    |
| TOTAL        | 2        | 60          | 60       |        | 60    |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.05  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 0.72  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 21.90 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |   |    |    |    |
|-------|---|----|----|----|
| TOTAL | 2 | 60 | 60 | 60 |
|-------|---|----|----|----|

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.06  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 0.72  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 21.90 |

DIRECTO

RPU: ALTA

20/11/2020





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LOS DESMONTES

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |        |        | FECHA A  | SICOM |        |        | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | LUM        | CARGA  | CPD    |          | LUM   | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 54653G        | 130150355843 | 3          | 0.1163 | 1.3950 | 20200120 | 3     | 0.3750 | 4.5000 | 0          | -0.2588 | -3.1056 | AS131605885300 |
| TOTAL COLONIA |              | 3          | 0.1163 | 1.3950 |          | 3     | 0.3750 | 4.5000 | 0          | -0.2588 | -3.1056 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 3.0000 | 0.1163 | 1.3950 | 3.0000 | 0.3750 | 4.5000 | 0.0000 | -0.2588 | -3.1056 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4113657,-103.3350522 TFA: 5A

RPU: 130150355843 MEDIDOR: 5A653G CIRCUITO: AS131605885300 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J291290032 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LOS DESMONTES

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.375

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25%* | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|----------|-------|-------|
| AHORRADORES        |          |             |          |       |       |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1        | 45          | 45       | 0.25  | 56    |
| LUZ DE LED         |          |             |          |       |       |
| LED 30 WATTS       | 2        | 60          | 60       | 0.00  | 60    |
| TOTAL              | 3        | 105         | 105      |       | 116   |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.12  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 1.40  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 42.42 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |       |     |     |     |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 3     | 105 | 105 | 116 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.12  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 1.40  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 42.42 |     |     |     |

MEDIDOR: 5A653G

RPU: 130150355843

20/11/2020



*[Handwritten signature in blue ink]*



*[Handwritten signature in blue ink]*



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA LOBERA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |          |  | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|----------|--|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD      |  |                |
| 130090155564  | 130090155564 | 20/11/2020 | 5   | 0.1763 | 2.1150 | 20180912 | 20  | 2.1880 | 26.2560 | -15        | -2.0118 | -24.1416 |  | A5131605887040 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 5   | 0.1763 | 2.1150 |          | 20  | 2.1880 | 26.2560 | -15        | -2.0118 | -24.1416 |  |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |         |          |          |
|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM     | CARGA    | CPD      |
| 5.0000         | 0.1763 | 2.1150 | 20.0000 | 2.1880   | 26.2560  |
|                |        |        |         | -15.0000 | -2.0118  |
|                |        |        |         |          | -24.1416 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4168444,-103.3398126 TFA: 5A

RPU: 130090155564 MEDIDOR: 130090155564 CIRCUITO: AS131605887040 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J180550020 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 20 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.188

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b> |          |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1        | 45          | 45         | 0.25   | 56         |
| <b>LUZ DE LED</b>  |          |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS       | 4        | 120         | 120        | 0.00   | 120        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>5</b> | <b>165</b>  | <b>165</b> |        | <b>176</b> |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.18  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.12  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 64.32 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |          |            |            |            |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>5</b> | <b>165</b> | <b>165</b> | <b>176</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.18     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.12     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 64.32    |            |            |            |

DIRECTO

RPU: 130090155564

20/11/2020



La Lobera



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA LOBERA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 20M12L        | 130130655875 | 20/11/2020 | 4   | 0.3088 | 3.7050 | 20200123 | 4   | 0.3880 | 4.6560 | 0          | -0.0793 | -0.9516 | A5131605886320 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 4   | 0.3088 | 3.7050 |          | 4   | 0.3880 | 4.6560 | 0          | -0.0793 | -0.9516 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    |
| 4.0000         | 0.3088 | 3.7050 | 4.0000 | 0.3880 | 4.6560 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4186594,-103.3422565 TFA: 5A       |
| RPU: 130130655875 MEDIDOR: 20M12L CIRCUITO: A5131605886320 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 21DP58J291560052 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA         |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.388                 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|-----------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED                  |          |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS                | 3        | 90          | 90         | 0.00   | 90         |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |            |        |            |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1        | 175         | 175        | 0.25   | 219        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4</b> | <b>265</b>  | <b>265</b> |        | <b>309</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.31   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.71   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 112.67 |




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |          |            |            |            |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>4</b> | <b>265</b> | <b>265</b> | <b>309</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.31     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.71     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 112.67   |            |            |            |

|                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: 20M12L | RPU: 130130655875 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|

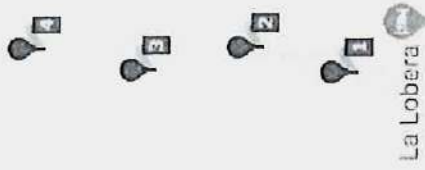

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*





DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4153266,-103.3425954 TPA: 5A

RPU: 130130655883 MEDIDOR: 0K988F CIRCUITO: A5131605885900 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J291S60053 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES              |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS       | 1        | 45          | 45       | 0.25   | 56    |
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 4        | 120         | 120      | 0.00   | 120   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 1        | 70          | 70       | 0.25   | 88    |
| TOTAL                    | 6        | 235         | 235      |        | 264   |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.26  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.17  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 96.25 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


|                                           |       |     |     |     |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 6     | 235 | 235 | 264 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.26  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.17  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 96.25 |     |     |     |

MEDIDOR: 0K988F

RPU: 130130655883

20/11/2020

La Lobera



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA LOBERA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         |         |                | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|---------|----------------|----------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |                |          |
| 80YP56        | 130081255661 | 20/11/2020 | 1   | 0.2188 | 2.6250 | 20200119 | 1   | 0.2190 | 2.5280 | 0          | -0.0003 | -0.0036 | A5131505887700 |          |
| TOTAL COLONIA |              |            | 1   | 0.2188 | 2.6250 |          | 1   | 0.2190 | 2.6280 | 0          | -0.0003 | -0.0036 |                |          |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÓFILO DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1.0000 | 0.2188 | 2.6250 | 1.0000 | 0.2190 | 2.6280 | 0.0000 | -0.0003 | -0.0036 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4206582,-103.3387321 TFA: 5A

RPU: 130081255661 MEDIDOR: 80YP56 CIRCUITO: A5131605887700 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J291290010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 1 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.219

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1        | 175         | 175      | 0.25   | 219   |
| TOTAL                       | 1        | 175         | 175      |        | 219   |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.22  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.63  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 79.83 |



  
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
 REPRESENTATE DE  
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |   |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 1 | 175 | 175 | 219 |
|-------|---|-----|-----|-----|

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.22  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.63  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 79.83 |

|                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: 80YP56 | RPU: 130081255661 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|



La Lobera






Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLASE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAS PLAYAS

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         |                | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|----------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |          |
| 6D479K        | 130120355792 | 20/11/2020 | 4   | 0.7125 | 8.5500 | 20200121 | 5   | 0.9560 | 11.4720 | -1         | -0.2435 | -2.9220 | A5131605894120 |          |
| TOTAL COLONIA |              |            | 4   | 0.7125 | 8.5500 |          | 5   | 0.9560 | 11.4720 | -1         | -0.2435 | -2.9220 |                |          |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

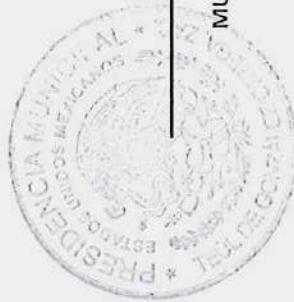

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 4.0000 | 0.7125 | 8.5500 | 5.0000 | 0.9560 | 11.4720 | -1.0000 | -0.2435 | -2.9220 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4711817,-103.30255 TFA: 5A

RPU: 130120355792 MEDIDOR: 6D479K CIRCUITO: A5131605894120 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP581611580010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LAS PLAYAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.956

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES                 |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS          | 1        | 45          | 45       | 0.25   | 56    |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 3        | 525         | 525      | 0.25   | 656   |
| TOTAL                       | 4        | 570         | 570      |        | 713   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.71   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.55   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 260.01 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 4      | 570 | 570 | 713 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.71   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.55   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 260.01 |     |     |     |

MEDIDOR: 6D479K

RPU: 130120355792

20/11/2020





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: PALO ALTO

| MEDIDOR       | RPU | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        |         |     | CIRCUITO       |
|---------------|-----|------------|-----|--------|---------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|---------|-----|----------------|
|               |     | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD     | CPD |                |
| 130030756151  |     | 20/11/2020 | 13  | 0.8725 | 10.4700 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 13         | 0.8725 | 10.4700 |     | AS131605889680 |
| TOTAL COLONIA |     |            | 13  | 0.8725 | 10.4700 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 13         | 0.8725 | 10.4700 |     |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM     | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM     | CARGA  | CPD     |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 13.0000 | 0.8725 | 10.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.8725 | 10.4700 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.44195, -103.34943 TFA: 5A

RPU: MEDIDOR: 130030756151 CIRCUITO: A5131605889680 TENSION: 127/220

CUENTA: FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD  | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|-----------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES                 |           |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS          | 4         | 180         | 180        | 0.25   | 225        |
| LUZ DE LED                  |           |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS                | 7         | 210         | 210        | 0.00   | 210        |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |           |             |            |        |            |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 2         | 350         | 350        | 0.25   | 438        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>13</b> | <b>740</b>  | <b>740</b> |        | <b>873</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.87   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 10.47  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 318.39 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |     |     |     |
|-------|----|-----|-----|-----|
| TOTAL | 13 | 740 | 740 | 873 |
|-------|----|-----|-----|-----|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.87   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 10.47  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 318.39 |

|         |                   |            |
|---------|-------------------|------------|
| DIRECTO | RPU: 130030756151 | 20/11/2020 |
|---------|-------------------|------------|

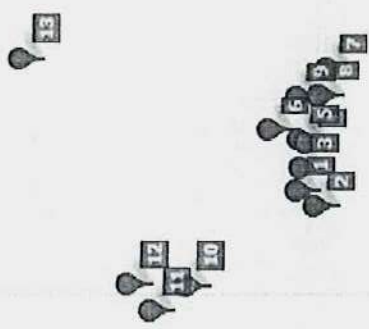

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: PALO ALTO

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| J2U992        | 130130655867 | 20/11/2020 | 8   | 1.5875 | 19.0500 | 20200111 | 8   | 1.7500 | 21.0000 | 0          | -0.1625 | -1.9500 | AS131505892200 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 8   | 1.5875 | 19.0500 |          | 8   | 1.7500 | 21.0000 | 0          | -0.1625 | -1.9500 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 8.0000 | 1.5875 | 19.0500 | 8.0000 | 1.7500 | 21.0000 | 0.0000 | -0.1625 | -1.9500 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado





DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.448285, -103.3528713 TFA: 5A

RPU: 130130555867 MEDIDOR: J2U992 CIRCUITO: A5131605892200 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J281550072 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.75

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES                 |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS          | 1        | 45          | 45       | 0.25   | 56    |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 7        | 1,225       | 1,225    | 0.25   | 1,531 |
| TOTAL                       | 8        | 1,270       | 1,270    |        | 1,588 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.59   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 19.05  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 579.31 |




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL                                     | 8      | 1,270 | 1,270 | 1,588 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.59   |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 19.05  |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 579.31 |       |       |       |

|                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: J2U992 | RPU: 130130655867 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|

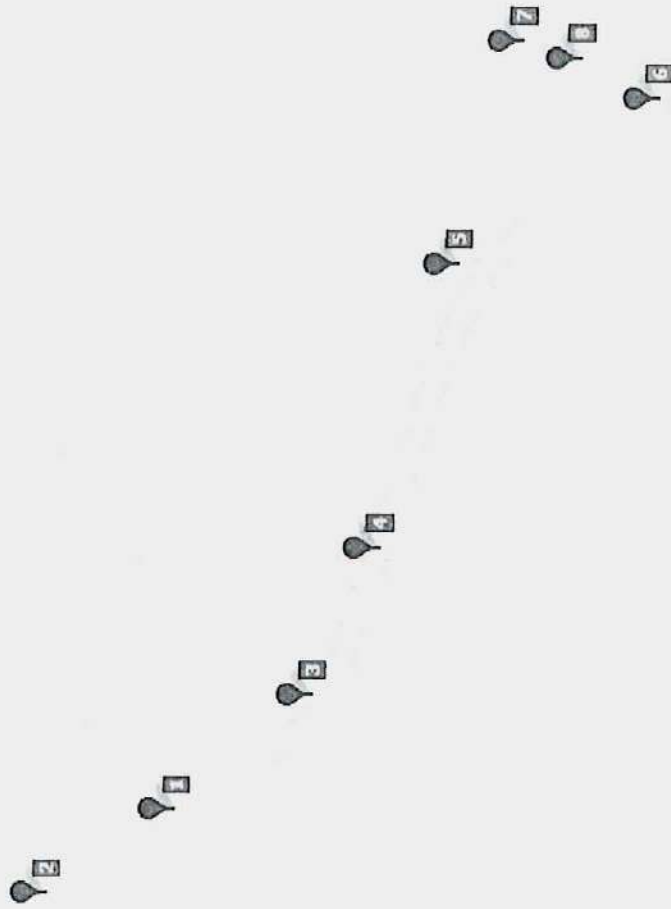

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: PALO ALTO |              |            |        |        |            |       |        |         |            |         |         |               |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|---------|------------|---------|---------|---------------|
| MEDIDOR                                     | RPU          | CENSO 2020 |        |        | FECHA      | SICOM |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO      |
|                                             |              | LUM        | CARGA  | CPD    |            | LUM   | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |               |
| 358EVV                                      | 130151055614 | 4          | 0.2350 | 2.8200 | 20/11/2020 | 6     | 1.0000 | 12.0000 | -2         | -0.7650 | -9.1800 | A513150589250 |
| TOTAL COLONIA                               |              | 4          | 0.2350 | 2.8200 |            | 6     | 1.0000 | 12.0000 | -2         | -0.7650 | -9.1800 |               |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |         |         |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
| 4.0000         | 0.2350 | 2.8200 | 6.0000 | 1.0000  | 12.0000 |
|                |        |        |        | -2.0000 | -0.7650 |
|                |        |        |        |         | -9.1800 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado





DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4407164,-103.3452199 TPA: 5A       |
| RPU: 130151055614 MEDIDOR: 358EVV CIRCUITO: A5131605889260 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 21DP58J281540093 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO         |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1                     |

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED               |          |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS             | 2        | 60          | 60         | 0.00   | 60         |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |            |        |            |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 2        | 140         | 140        | 0.25   | 175        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>4</b> | <b>200</b>  | <b>200</b> |        | <b>235</b> |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.24  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.82  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 85.76 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |          |            |            |            |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>4</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>235</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.24     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.82     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 85.76    |            |            |            |

|                |                   |            |
|----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: 358EW | RPU: 130151055614 | 20/11/2020 |
|----------------|-------------------|------------|



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: RANCHO LOS LUNA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         |         |               | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|---------|---------------|----------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |               |          |
| 80YPS9        | 130081256421 | 20/11/2020 | 2   | 0.2750 | 3.3000 | 20200115 | 2   | 0.3000 | 3.6000 | 0          | -0.0250 | -0.3000 | AS13160588540 |          |
| TOTAL COLONIA |              |            | 2   | 0.2750 | 3.3000 |          | 2   | 0.3000 | 3.6000 | 0          | -0.0250 | -0.3000 |               |          |

A513150588540

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2.0000 | 0.2750 | 3.3000 | 2.0000 | 0.3000 | 3.6000 | 0.0000 | -0.0250 | -0.3000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4279486, -103.337355 TFA: 5A

RPU: 130081256421 MEDIDOR: 80YP59 CIRCUITO: A5131605888540 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J181500431 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: RANCHO LOS LUNA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.3

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|-----------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b>          |          |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS          | 1        | 45          | 45         | 0.25   | 56         |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |            |        |            |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1        | 175         | 175        | 0.25   | 219        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2</b> | <b>220</b>  | <b>220</b> |        | <b>275</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.28   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.30   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 100.35 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |   |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 2 | 220 | 220 | 275 |
|-------|---|-----|-----|-----|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.28   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.30   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 100.35 |

|                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: 80YP59 | RPU: 130081256421 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        | SICOM    |     |        | DIFERENCIA |     |        | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-----|--------|------------|-----|--------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD        | LUM | CARGA  |                |
| 8NV657        | 130110355948 | 20/11/2020 | 9   | 0.7338 | 20200210 | 4   | 0.3500 | 4.2000     | 5   | 0.3838 | AS131605906000 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 9   | 0.7338 |          | 4   | 0.3500 | 4.2000     | 5   | 0.3838 |                |
|               |              |            |     |        |          |     |        |            |     |        | 4.6056         |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.0000 | 0.7338 | 8.8050 | 4.0000 | 0.3500 | 4.2000 | 5.0000 | 0.3838 | 4.5056 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4740367,-103.4581273 TFA: 5A

RPU: 130110355948 MEDIDOR: 8NV657 CIRCUITO: A5131605906000 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271815 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| ADITIVOS METALICOS         |          |             |          |        |       |
| ADITIVO METALICO 250 WATTS | 1        | 250         | 250      | 0.25   | 313   |
| AHORRADORES                |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS         | 1        | 45          | 45       | 0.25   | 56    |
| LUZ DE LED                 |          |             |          |        |       |
| LED 70 WATTS               | 1        | 70          | 70       | 0.00   | 70    |
| LED 30 WATTS               | 4        | 120         | 120      | 0.00   | 120   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION   |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS    | 2        | 140         | 140      | 0.25   | 175   |
| TOTAL                      | 9        | 625         | 625      |        | 734   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.73   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.81   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 267.76 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 9      | 625 | 625 | 734 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.73   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.81   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 267.76 |     |     |     |

|                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: 8NV657 | RPU: 130110355948 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|

Panteón Municipal



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1. SECTOR: A. COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |        |          |     |            |        |     |          |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|
| MEDIDOR                                                     | RPU          | CENSO 2020 |     |        | SICOM  |          |     | DIFERENCIA |        |     | CIRCUITO |         |
|                                                             |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA      | CPD    | LUM | CARGA    | CPD     |
| 09EJ91                                                      | 130031155569 | 20/11/2020 | 5   | 0.3800 | 4.5600 | 20200215 | 4   | 0.5000     | 6.0000 | 1   | -0.1200  | -1.4400 |
| TOTAL COLONIA                                               |              |            | 5   | 0.3800 | 4.5600 |          | 4   | 0.5000     | 6.0000 | 1   | -0.1200  | -1.4400 |
| AS131605899040                                              |              |            |     |        |        |          |     |            |        |     |          |         |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |         |         |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
| 5.0000         | 0.3800 | 4.5600 | 4.0000 | 0.5000  | 6.0000  |
|                |        |        | 1.0000 | -0.1200 | -1.4400 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4585444,-103.4606692 TFA: 5A             |
| RPU: 130031155589 MEDIDOR: 09E191 CIRCUITO: A5131605899040 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 27DP58J021270910 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.5                         |

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED               |          |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS             | 1        | 30          | 30         | 0.00   | 30         |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |            |        |            |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 4        | 280         | 280        | 0.25   | 350        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>5</b> | <b>310</b>  | <b>310</b> |        | <b>380</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.38   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 4.56   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 138.67 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |          |            |            |            |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>5</b> | <b>310</b> | <b>310</b> | <b>380</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.38     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 4.56     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 138.67   |            |            |            |

MEDIDOR: 09EJ91

RPU: 130031155569

20/11/2020

Mat

Francel



Manuel Caloca

rqueológica



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |        |        |        | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD    | CPD    |                |
| 806Y24        | 130010655901 | 20/11/2020 | 8   | 0.6725 | 8.0700 | 20200101 | 7   | 0.6130 | 7.3550 | 1          | 0.0595 | 0.7140 | 0.7140 | AS131605903180 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 8   | 0.6725 | 8.0700 |          | 7   | 0.6130 | 7.3550 | 1          | 0.0595 | 0.7140 | 0.7140 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.0000 | 0.6725 | 8.0700 | 7.0000 | 0.6130 | 7.3550 | 1.0000 | 0.0595 | 0.7140 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4689514,-103.4604843 TFA: 5A

RPU: 130010655901 MEDIDOR: B06Y24 CIRCUITO: A5131605903180 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010330705 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.613

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 60 WATTS             | 1        | 60          | 60       | 0.00   | 60    |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 7        | 490         | 490      | 0.25   | 613   |
| TOTAL                    | 8        | 550         | 550      |        | 673   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.67   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.07   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 245.41 |




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 8      | 550 | 550 | 673 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.67   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.07   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 245.41 |     |     |     |


|                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: B06Y24 | RPU: 130010655901 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|

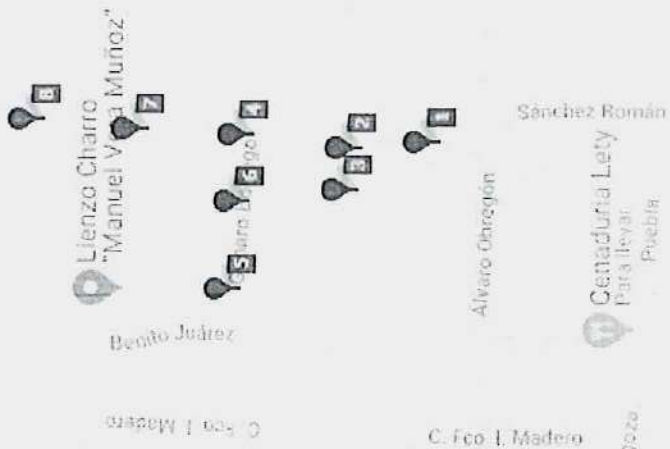

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

[illegible]

**Nota:** cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4739017,-103.458385 TFA: 5A  
RPU: 130030756178 MEDIDOR: 22C6G7 CIRCUITO: A5131605905400 TENSION: 127/220  
CUENTA: 27DP58J021271835 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA  
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.613

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 8        | 560         | 560      | 0.25   | 700   |
| TOTAL                    | 8        | 560         | 560      |        | 700   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.70   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.40   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 255.44 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 8      | 560 | 560 | 700 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.70   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.40   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 255.44 |     |     |     |

|                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: 22C6G7 | RPU: 130030756178 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | FECHA A  |     |        |        | SICOM |         |         |     | DIFERENCIA |         |     |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|-------|---------|---------|-----|------------|---------|-----|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM   | CARGA   | CPD     | LUM | CARGA      | CPD     | LUM | CARGA   |                |
| 25N092        | 130110755903 | 20/11/2020 | 7   | 0.3825 | 4.5900 | 20200221 | 5   | 0.4380 | 5.2560 | 2     | -0.0555 | -0.6660 | 2   | -0.0555    | -0.6660 | 2   | -0.0555 | A5131605902400 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 7   | 0.3825 | 4.5900 |          | 5   | 0.4380 | 5.2560 | 2     | -0.0555 | -0.6660 | 2   | -0.0555    | -0.6660 | 2   | -0.0555 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 7.0000 | 0.3825 | 4.5900 | 5.0000 | 0.4380 | 5.2560 | 2.0000 | -0.0555 | -0.6660 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4687117,-103.4556033 TFA: 5A  
RPU: 130110755903 MEDIDOR: 25N192 CIRCUITO: A5131605902400 TENSION: 127/220  
CUENTA: 27DP581021271190 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA  
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.438

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 4        | 120         | 120      | 0.00   | 120   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 3        | 210         | 210      | 0.25   | 263   |
| TOTAL                    | 7        | 330         | 330      |        | 383   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.38   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 4.59   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 139.58 |

  
  
\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |   |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 7 | 330 | 330 | 383 |
|-------|---|-----|-----|-----|


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.38   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 4.59   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 139.58 |

|                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: 25NJ92 | RPU: 130110755903 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|

Muñoz

i Tiendita

D

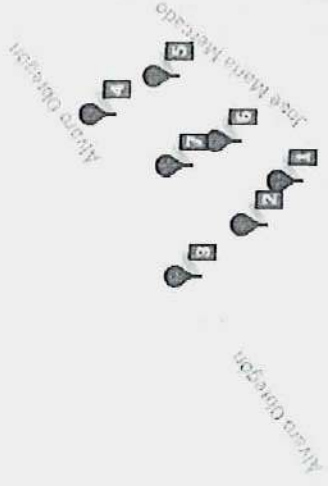

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |         |          |     |            |        |     |          |         |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        | SICOM   |          |     | DIFERENCIA |        |     | CIRCUITO |         |                |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA      | CPD    | LUM | CARGA    | CPD     |                |
| 122EBC                                                    | 130091155924 | 20/11/2020 | 28  | 1.9600 | 23.5200 | 20200222 | 4   | 0.3380     | 4.0560 | 24  | 1.6220   | 19.4640 | A5131603901500 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 28  | 1.9600 | 23.5200 |          | 4   | 0.3380     | 4.0560 | 24  | 1.6220   | 19.4640 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |        |         |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     |
| 28.0000        | 1.9600 | 23.5200 | 4.0000  | 0.3380 | 4.0560  |
|                |        |         | 24.0000 | 1.6220 | 19.4640 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4674409, -103.4581526 TFA: 5A

RPU: 130091155924 MEDIDOR: 122E8C CIRCUITO: A5131605901500 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58ID21271160 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED   |          |             |          |        |       |
| LED 70 WATTS | 28       | 1,960       | 1,960    | 0.00   | 1,960 |
| TOTAL        | 28       | 1,960       | 1,960    |        | 1,960 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.96   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 23.52  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 715.24 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 28 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
|-------|----|-------|-------|-------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.96   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 23.52  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 715.24 |

|                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: 122EBC | RPU: 130091155924 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|

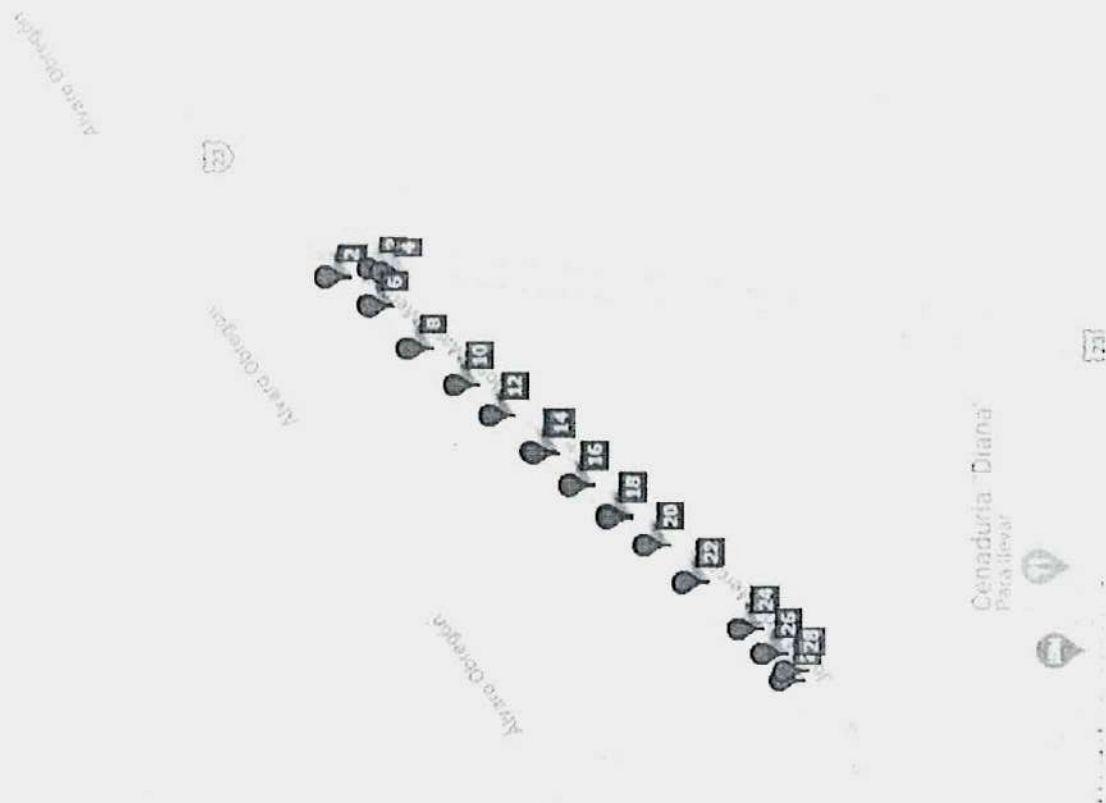

*[Handwritten signature]*

Lienzo Charro  
"Manuel Vera Muñoz"

Charro Borrero

Obregon

Sanchez Roman

Maduna Lety  
a llevar  
Puebla

Abarrotes Mi Tiendita

Sanchez Roman

Sanchez Roman

Jose  
Para llevar



*[Handwritten signature]*






Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |        |          |     |        |        |            |        |          |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|--------|----------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |        | CIRCUITO |                |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  |          | CPD            |
| 39FDS2                                                    | 130110355930 | 20/11/2020 | 7   | 0.4038 | 4.8450 | 20200217 | 4   | 0.3500 | 4.2000 | 3          | 0.0538 | 0.6456   | AS131605906780 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 7   | 0.4038 | 4.8450 |          | 4   | 0.3500 | 4.2000 | 3          | 0.0538 | 0.6456   |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

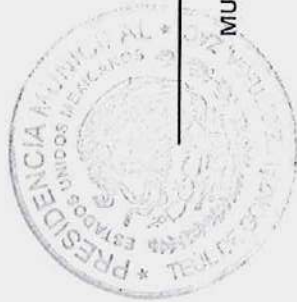

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    |
| 7.0000         | 0.4038 | 4.8450 | 4.0000 | 0.3500 | 4.2000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4735044,-103.4582942 TFA: 5A             |
| RPU: 130110355930 MEDIDOR: 39FD52 CIRCUITO: AS131605906780 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 27DP58J021271380 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35                        |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES              |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS       | 3        | 135         | 135      | 0.25   | 169   |
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 2        | 60          | 60       | 0.00   | 60    |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 2        | 140         | 140      | 0.25   | 175   |
| TOTAL                    | 7        | 335         | 335      |        | 404   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.40   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 4.85   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 147.34 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 7      | 335 | 335 | 404 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.40   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 4.85   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 147.34 |     |     |     |

|                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: 39FD52 | RPU: 130110355930 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1. SECTOR: A. COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |        |        | FECHA A  |       |        | SICOM  |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | LUM        | CARGA  | CPD    | LUM      | CARGA | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 40L72         | 130080157003 | 5          | 0.2863 | 3.4350 | 20200219 | 5     | 0.5380 | 6.4560 | 0      | -0.2518 | 0          | -0.2518 | -3.0216 | A5131605897960 |
| TOTAL COLONIA |              | 5          | 0.2863 | 3.4350 |          |       |        | 5      | 0.5380 | 6.4560  | 0          | -0.2518 | -3.0216 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 5.0000 | 0.2863 | 3.4350 | 5.0000 | 0.5380 | 6.4560 | 0.0000 | -0.2518 | -3.0216 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4577397, -103.4655298 TPA: 5A

RPU: 130080157003 MEDIDOR: 40LT72 CIRCUITO: A5131605897960 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP581021270460 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.538

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                     | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b>              |          |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS              | 3        | 135         | 135        | 0.25   | 169        |
| <b>LUZ DE LED</b>               |          |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS                    | 1        | 30          | 30         | 0.00   | 30         |
| <b>VAPOR SODIO ALTA PRESION</b> |          |             |            |        |            |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS         | 1        | 70          | 70         | 0.25   | 88         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>5</b> | <b>235</b>  | <b>235</b> |        | <b>286</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.29   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.44   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 104.46 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |          |            |            |            |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>5</b> | <b>235</b> | <b>235</b> | <b>286</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.29     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.44     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 104.46   |            |            |            |

MEDIDOR: 40LT72

RPU: 130080157003

20/11/2020

Fabrica de Mezcal,  
Don Aurelio Lamas

Mezcal Don Aurelio  
Tienda de bebidas  
alcoholicas

Teul

Pemex

Jorges  
fiscal

Cuquio

Cuquio

Zo







Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         |         |                | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|---------|----------------|----------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |                |          |
| 40LT74        | 130080157011 | 20/11/2020 | 7   | 0.3150 | 3.7800 | 20200218 | 7   | 0.6560 | 7.8720 | 0          | -0.3410 | -4.0920 | A5131505897540 |          |
| TOTAL COLONIA |              |            | 7   | 0.3150 | 3.7800 |          | 7   | 0.6560 | 7.8720 | 0          | -0.3410 | -4.0920 |                |          |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 7.0000 | 0.3150 | 3.7800 | 7.0000 | 0.6560 | 7.8720 | 0.0000 | -0.3410 | -4.0920 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4591319,-103.4858821 TFA: 5A             |
| RPU: 130080157011 MEDIDOR: 40LT74 CIRCUITO: A5131605897540 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 27DP58J021270155 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.656                       |

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES        |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS | 4        | 180         | 180      | 0.25   | 225   |
| LUZ DE LED         |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS       | 3        | 90          | 90       | 0.00   | 90    |
| TOTAL              | 7        | 270         | 270      |        | 315   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.32   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.78   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 114.95 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 7      | 270 | 270 | 315 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.32   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.78   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 114.95 |     |     |     |

MEDIDOR: 40LT74

RPU: 13080157011

20/11/2020

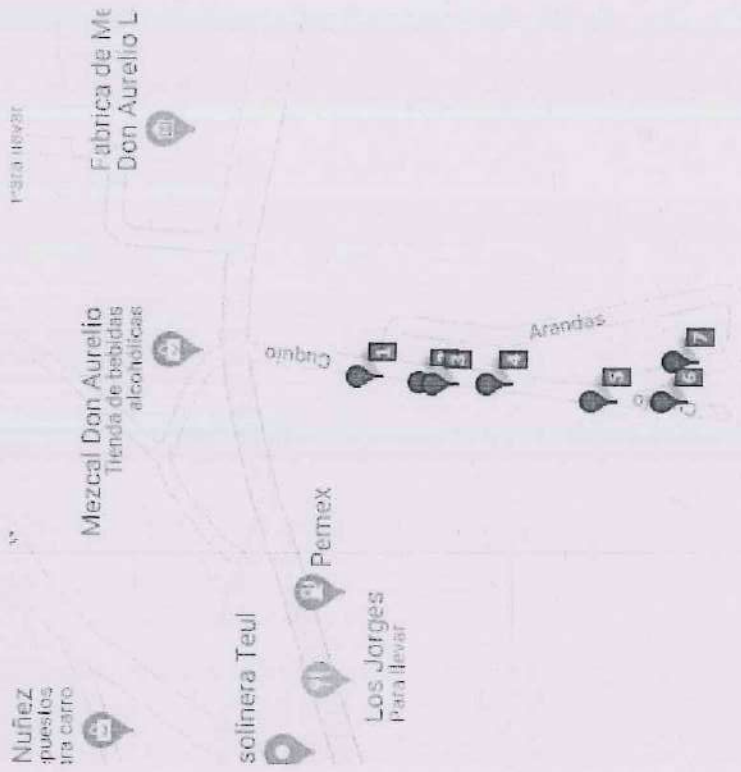

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1. SECTOR: A. COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |        |        | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD    |                |
| SP72ND        | 130010655898 | 20/11/2020 | 9   | 0.6625 | 7.9500 | 20200213 | 6   | 0.5250 | 6.3000 | 3          | 0.1375 | 1.6500 | AS131605903840 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 9   | 0.6625 | 7.9500 |          | 6   | 0.5250 | 6.3000 | 3          | 0.1375 | 1.6500 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.0000 | 0.6625 | 7.9500 | 6.0000 | 0.5250 | 6.3000 | 3.0000 | 0.1375 | 1.6500 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4721297,-103.4587372 TFA: 5A

RPU: 130010655898 MEDIDOR: 5P72N0 CIRCUITO: A5131605903840 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271350 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.525

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b>       |          |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS       | 4        | 180         | 180        | 0.25   | 225        |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |            |        |            |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 5        | 350         | 350        | 0.25   | 438        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>9</b> | <b>530</b>  | <b>530</b> |        | <b>663</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.66   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 7.95   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 241.76 |




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |          |            |            |            |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>9</b> | <b>530</b> | <b>530</b> | <b>663</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.66     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 7.95     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 241.76   |            |            |            |

|                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: 5P72N0 | RPU: 130010655898 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|

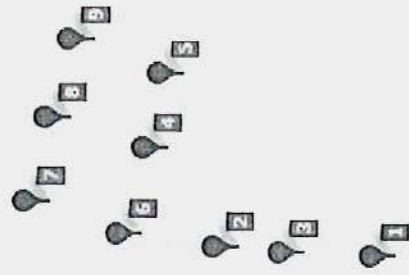

C. Fco. I. Madero

Benito Juárez

Lienzo Charro  
"Manuel Vera Muñoz"

Genaro Botello





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |        |          |     |        |         |       |         |         |                |            |     |  |  |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|---------|-------|---------|---------|----------------|------------|-----|--|--|----------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | FECHA A  |     |        |         | SICOM |         |         |                | DIFERENCIA |     |  |  | CIRCUITO |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM   | CARGA   | CPD     | LUM            | CARGA      | CPD |  |  |          |
| 7F698W                                                    | 130031155577 | 20/11/2020 | 9   | 0.6725 | 8.0700 | 20200214 | 8   | 1.0000 | 12.0000 | 1     | -0.3275 | -3.9300 | AS131605898320 |            |     |  |  |          |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 9   | 0.6725 | 8.0700 |          | 8   | 1.0000 | 12.0000 | 1     | -0.3275 | -3.9300 |                |            |     |  |  |          |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |         |         |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
| 9.0000         | 0.6725 | 8.0700 | 8.0000 | 1.0000  | 12.0000 |
|                |        |        | 1.0000 | -0.3275 | -3.9300 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.458055, -103.4612893 TFA: 5A

RPU: 130031155577 MEDIDOR: 7F698W CIRCUITO: A5131605898320 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021270795 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 2        | 60          | 60       | 0.00   | 60    |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 7        | 490         | 490      | 0.25   | 613   |
| TOTAL                    | 9        | 550         | 550      |        | 673   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.67   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.07   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 245.41 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 9      | 550 | 550 | 673 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.67   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.07   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 245.41 |     |     |     |

MEDIDOR: 7F698W

RPU: 130031155577

20/11/2020



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Comisión Federal de Electricidad

68

DIVISIÓN BAJÍO

ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4548817,-103.4479117 TFA: 5A

RPU: 130181100193 MEDIDOR: N493CN CIRCUITO: A5131605900120 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: CAMINO A LA PRESA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED    |          |             |          |        |       |
| LED 100 WATTS | 1        | 100         | 100      | 0.00   | 100   |
| LED 70 WATTS  | 23       | 1,610       | 1,610    | 0.00   | 1,610 |
| TOTAL         | 24       | 1,710       | 1,710    |        | 1,710 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.71   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 20.52  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 624.01 |

*Ramiro gómez c*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL                                     | 24     | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.71   |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 20.52  |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 624.01 |       |       |       |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: CAMINO A LA PRESA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| N493CN        | 130181100193 | 20/11/2020 | 24  | 1.7100 | 20.5200 | 20200216 | 12  | 2.0000 | 24.0000 | 12         | -0.2900 | -3.4800 | A5131605900120 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 24  | 1.7100 | 20.5200 |          | 12  | 2.0000 | 24.0000 | 12         | -0.2900 | -3.4800 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


*Ramiro gómez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |        |         |         |         |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM     | CPD     |
| 24.0000        | 1.7100 | 20.5200 | 12.0000 | 2.0000 | 24.0000 | -0.2900 | -3.4800 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

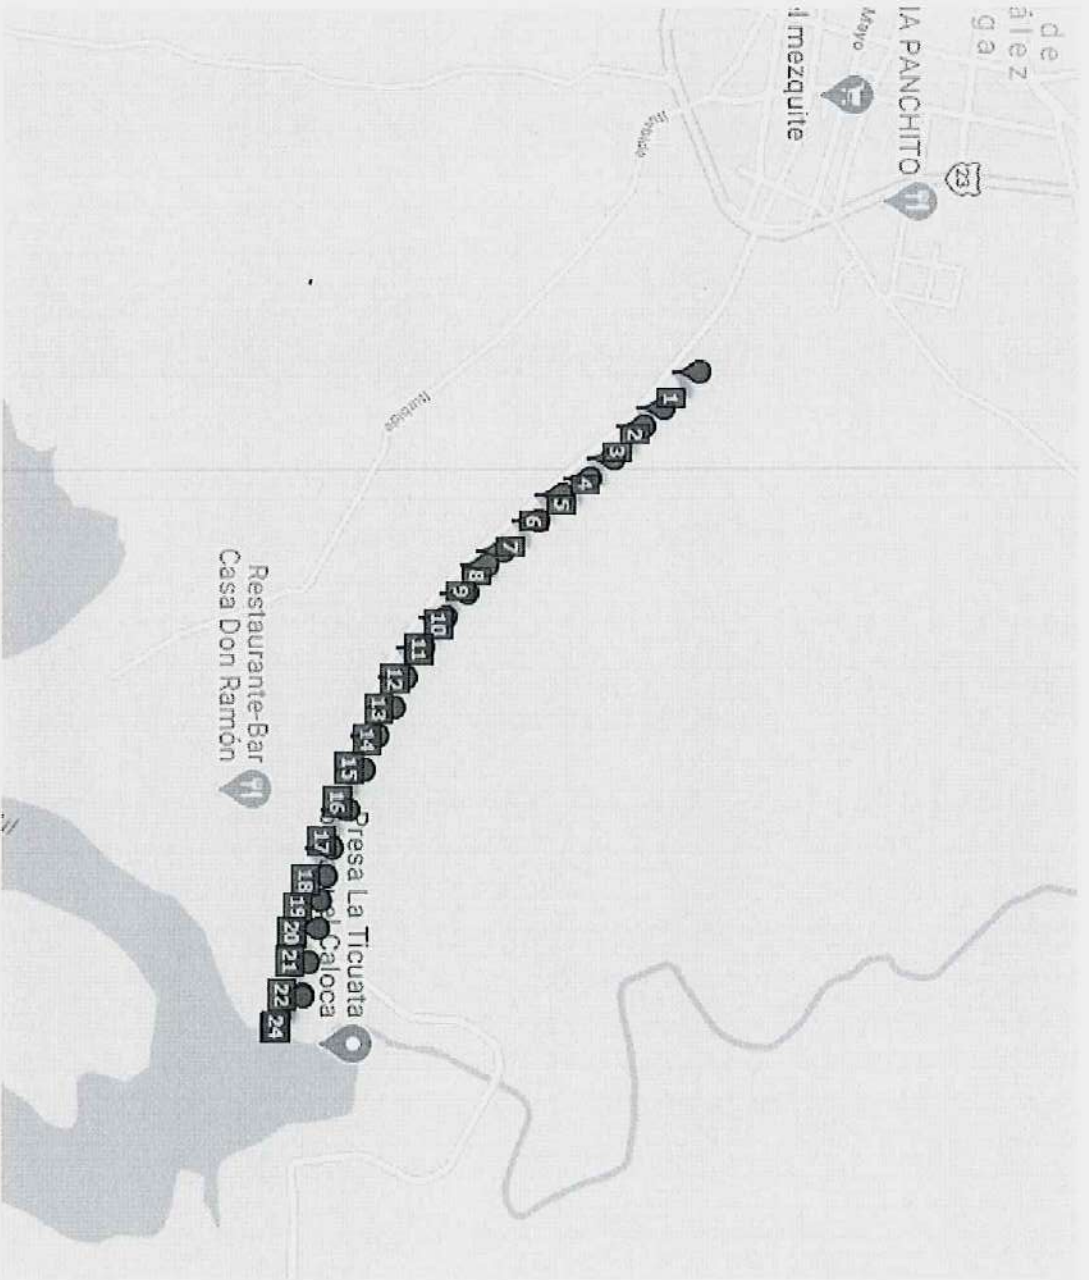

Ramiro gomez





Comisión Federal de Electricidad

71

DIVISIÓN BAJÍO

ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4698194,-103.4612115 TFA: 5A

RPU: 130130555935 MEDIDOR: 54V98N CIRCUITO: A5131605907440 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271900 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL  |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|--------|
| ADITIVOS METALICOS          |          |             |          |        |        |
| ADITIVO METALICO 1000 WATTS | 12       | 12,000      | 12,000   | 0.25   | 15,000 |
| ADITIVO METALICO 250 WATTS  | 10       | 2,500       | 2,500    | 0.25   | 3,125  |
| TOTAL                       | 22       | 14,500      | 14,500   |        | 18,125 |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 18.13    |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 217.50   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 6,614.18 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |        |        |        |
|-------|----|--------|--------|--------|
| TOTAL | 22 | 14,500 | 14,500 | 18,125 |
|-------|----|--------|--------|--------|

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 18.13    |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 217.50   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 6,614.18 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA |              |            |     |         |          |         |     |        |        |            |         |          |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|---------|----------|---------|-----|--------|--------|------------|---------|----------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |         |          | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |         | CIRCUITO |                |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA   | CPD      | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   |          | CPD            |
| 54V93N                                                    | 130130555935 | 20/11/2020 | 22  | 18.1250 | 217.5000 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 22         | 18.1250 | 217.5000 | A5131605907440 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 22  | 18.1250 | 217.5000 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 22         | 18.1250 | 217.5000 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro de mesc

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |         |          |        |        |        |         |         |          |  |
|----------------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|--|
| LUM            | CARGA   | CPD      | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM     | CARGA   | CPD      |  |
| 22.0000        | 18.1250 | 217.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.0000 | 18.1250 | 217.5000 |  |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

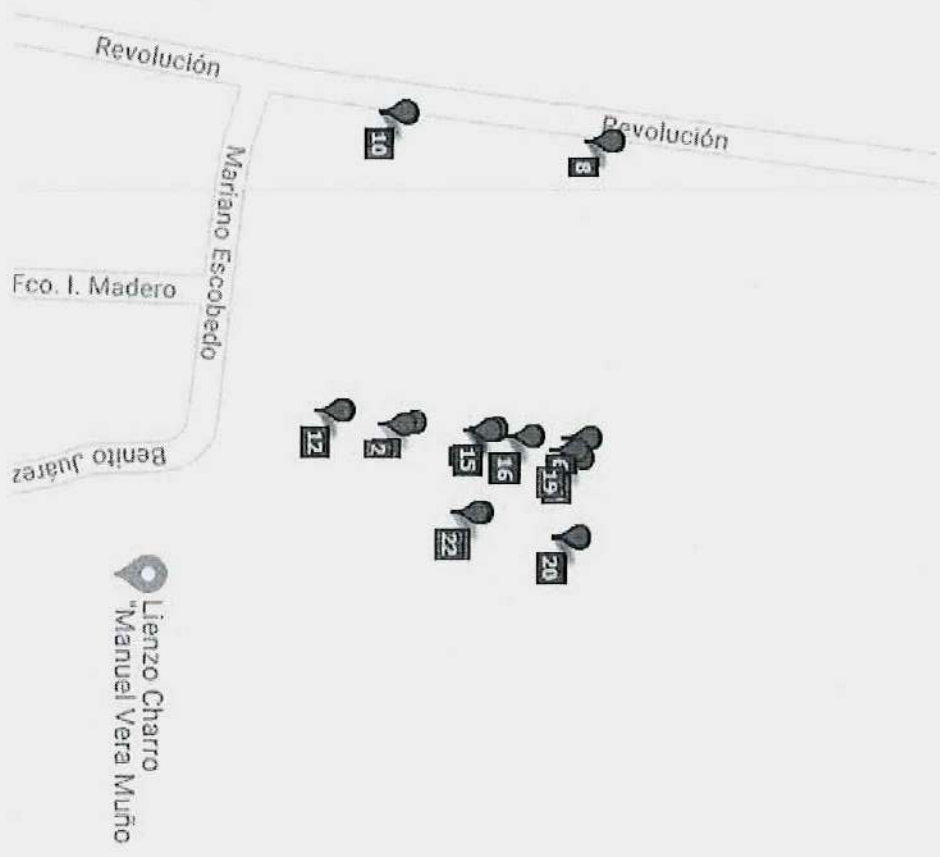

Ramiro Gómez





Comisión Federal de Electricidad

74

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4458308,-103.3507743 TFA: 5A

RPU: 130130655859 MEDIDOR: 51P9T9 CIRCUITO: A5131605890580 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J281540212 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.925

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES                 |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS          | 4        | 180         | 180      | 0.25   | 225   |
| LUZ DE LED                  |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS                | 5        | 150         | 150      | 0.00   | 150   |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 4        | 700         | 700      | 0.25   | 875   |
| TOTAL                       | 13       | 1,030       | 1,030    |        | 1,250 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.25   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 15.00  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 456.15 |

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 13 | 1,030 | 1,030 | 1,250 |
|-------|----|-------|-------|-------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.25   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 15.00  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 456.15 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: PALO ALTO |              |            |     |        |         |          |     |        |         |            |         |          |                |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|----------|----------------|
| MEDIDOR                                     | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         | CIRCUITO |                |
|                                             |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   |          | CPD            |
| 51P9T9                                      | 130130655859 | 20/11/2020 | 13  | 1.2500 | 15.0000 | 20200118 | 13  | 1.9250 | 23.1000 | 0          | -0.6750 | -8.1000  | A5131605890580 |
| TOTAL COLONIA                               |              |            | 13  | 1.2500 | 15.0000 |          | 13  | 1.9250 | 23.1000 | 0          | -0.6750 | -8.1000  |                |


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gonzalez*  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |        |         |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     |
| 13.0000        | 1.2500 | 15.0000 | 13.0000 | 1.9250 | 23.1000 |
|                |        |         |         | 0.0000 | -0.6750 |
|                |        |         |         |        | -8.1000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

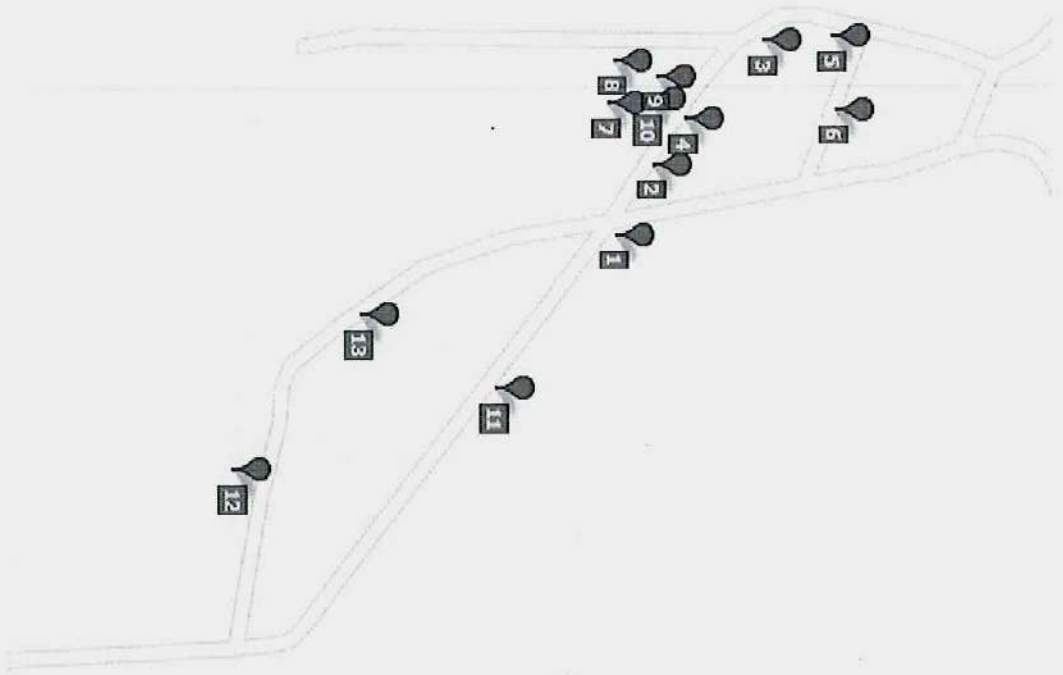

Ramirogoniēze





Comisión Federal de Electricidad

77

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4636317,-103.45515 TFA: 5A

RPU: 130091155924 MEDIDOR: 98XK87 CIRCUITO: A5131605897000 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271160 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES        |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1        | 45          | 45       | 0.25   | 56    |
| LUZ DE LED         |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS       | 3        | 90          | 90       | 0.00   | 90    |
| TOTAL              | 4        | 135         | 135      |        | 146   |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.15  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 1.76  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 53.37 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |       |     |     |     |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 4     | 135 | 135 | 146 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.15  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 1.76  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 53.37 |     |     |     |

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

**Nota:** cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro gomez







Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642014,-103.4622448 TFA: 5A

RPU: 130041155630 MEDIDOR: 2N545R CIRCUITO: A5131605971340 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201860 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES        |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 13 WATTS | 45       | 585         | 585      | 0.00   | 585   |
| TOTAL              | 45       | 585         | 585      |        | 585   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.59   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 7.02   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 213.48 |

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |     |     |     |
|-------|----|-----|-----|-----|
| TOTAL | 45 | 585 | 585 | 585 |
|-------|----|-----|-----|-----|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.59   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 7.02   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 213.48 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |        |         |     |        |        |            |        |          |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|----------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        | CIRCUITO |                |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  |          | CPD            |
| 2N545R                                                    | 130041155630 | 21/11/2020 | 45  | 0.5850 | 7.0200 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 45         | 0.5850 | 7.0200   | A5131605971340 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 45  | 0.5850 | 7.0200 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 45         | 0.5850 | 7.0200   |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |         |        |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD    |
| 45.0000        | 0.5850 | 7.0200 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 |
|                |        |        |        | 45.0000 | 0.5850 |
|                |        |        |        |         | 7.0200 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4645426,-103.4624473 TFA: SA

RPU: 130821100420 MEDIDOR: 4LC473 CIRCUITO: A5131605970860 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201720 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES        |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 65 WATTS | 4        | 260         | 260      | 0.00   | 260   |
| AHORRADOR 45 WATTS | 3        | 135         | 135      | 0.25   | 169   |
| LUZ DE LED         |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS       | 9        | 270         | 270      | 0.00   | 270   |
| TOTAL              | 16       | 665         | 665      |        | 699   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.70   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.39   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 254.99 |

*Ramiro Gómez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |     |     |     |
|-------|----|-----|-----|-----|
| TOTAL | 16 | 665 | 665 | 699 |
|-------|----|-----|-----|-----|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.70   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.39   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 254.99 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA |              |            |     |        |        |         |     |        |        |            |        |          |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|----------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        | CIRCUITO |                |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  |          | CPD            |
| 4LC473                                                    | 130821100420 | 21/11/2020 | 16  | 0.6988 | 8.3850 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 16         | 0.6988 | 8.3856   | A5131605970860 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 16  | 0.6988 | 8.3850 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 16         | 0.6988 | 8.3856   |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |         |        |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM     | CARGA  | CPD    |
| 16.0000        | 0.6988 | 8.3850 | 16.0000 | 0.6988 | 8.3856 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiregones:





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4603224,-103.468229 TFA: 5A

RPU: 130010755710 MEDIDOR: 9D0F85 CIRCUITO: A5131605979620 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021270025 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.438

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 5        | 350         | 350      | 0.25   | 438   |
| TOTAL                    | 5        | 350         | 350      |        | 438   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.44   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 5.25   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 159.65 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |   |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 5 | 350 | 350 | 438 |
|-------|---|-----|-----|-----|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.44   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 5.25   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 159.65 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

**Nota:** cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



*Ramiro Gonzalez*



HI





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4634732,-103.4618768 TFA: 5A

RPU: 130140355659 MEDIDOR: 17NN98 CIRCUITO: A5131605976920 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010332500 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| ADITIVOS METALICOS          |          |             |          |        |       |
| ADITIVO METALICO 1000 WATTS | 1        | 1,000       | 1,000    | 0.25   | 1,250 |
| AHORRADORES                 |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 65 WATTS          | 4        | 260         | 260      | 0.00   | 260   |
| LUZ DE LED                  |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS                | 7        | 210         | 210      | 0.00   | 210   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION    |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS     | 9        | 630         | 630      | 0.25   | 788   |
| TOTAL                       | 21       | 2,100       | 2,100    |        | 2,508 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 2.51   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 30.09  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 915.04 |

*Ramiro gomeez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 21 | 2,100 | 2,100 | 2,508 |
|-------|----|-------|-------|-------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 2.51   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 30.09  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 915.04 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |         |         |     |        |        |            |        |         |                |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|---------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|---------|----------------|----------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        |         |                | CIRCUITO |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD     |                |          |
| 17NN98                                                    | 130140355659 | 21/11/2020 | 21  | 2.5075 | 30.0900 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 21         | 2.5075 | 30.0900 | A5131605976920 |          |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 21  | 2.5075 | 30.0900 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 21         | 2.5075 | 30.0900 |                |          |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |        |        |        |         |        |         |  |
|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM     | CARGA  | CPD     |  |
| 21.0000        | 2.5075 | 30.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.0000 | 2.5075 | 30.0900 |  |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

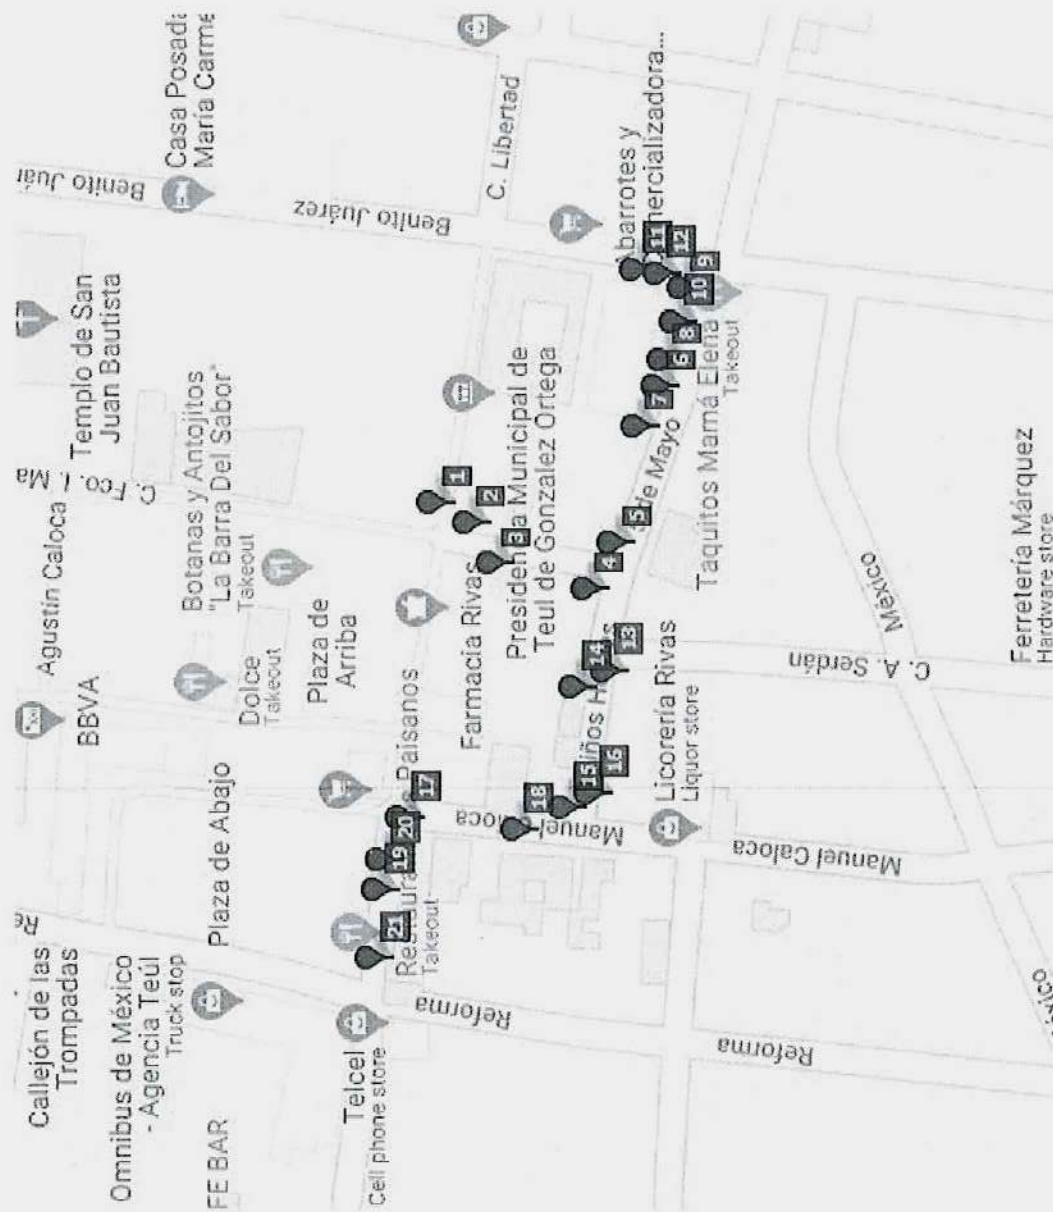

*[Handwritten signature]*

*Ramiro Gonzalez*





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4647919,-103.4628981 TFA: 5A

RPU: 130130256024 MEDIDOR: 85V4U1 CIRCUITO: A5131605969840 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020202440 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES              |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS       | 5        | 225         | 225      | 0.25   | 281   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 6        | 420         | 420      | 0.25   | 525   |
| TOTAL                    | 11       | 645         | 645      |        | 806   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.81   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 9.68   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 294.22 |

*Ramiro gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 11     | 645 | 645 | 806 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.81   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 9.68   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 294.22 |     |     |     |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |        |         |     |        |        |            |        |        |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        |        | CIRCUITO       |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD    |                |
| 85V4U1                                                    | 130130256024 | 21/11/2020 | 11  | 0.8063 | 9.6750 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 11         | 0.8063 | 9.6756 | A5131605969840 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 11  | 0.8063 | 9.6750 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 11         | 0.8063 | 9.6756 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |         |        |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD    |
| 11.0000        | 0.8063 | 9.6750 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 |
|                |        |        |        | 11.0000 | 9.6756 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642276,-103.462277 TFA: 5A

RPU: 130010755752 MEDIDOR: D19E18 CIRCUITO: A5131605972540 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201200 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b> |          |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS | 4        | 180         | 180        | 0.25   | 225        |
| <b>LUZ DE LED</b>  |          |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS       | 5        | 150         | 150        | 0.00   | 150        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>9</b> | <b>330</b>  | <b>330</b> |        | <b>375</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.38   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 4.50   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 136.85 |

*Ramiro gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |          |            |            |            |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>9</b> | <b>330</b> | <b>330</b> | <b>375</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.38     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 4.50     |            |            |            |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 136.85   |            |            |            |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |        |         |     |        |        |            |        |          |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|----------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        | CIRCUITO |                |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  |          | CPD            |
| D19E18                                                    | 130010755752 | 21/11/2020 | 9   | 0.3750 | 4.5000 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 9          | 0.3750 | 4.5000   | AS131605972540 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 9   | 0.3750 | 4.5000 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 9          | 0.3750 | 4.5000   |                |


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez*  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CPD    |
| 9.0000         | 0.3750 | 4.5000 | 9.0000 | 4.5000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

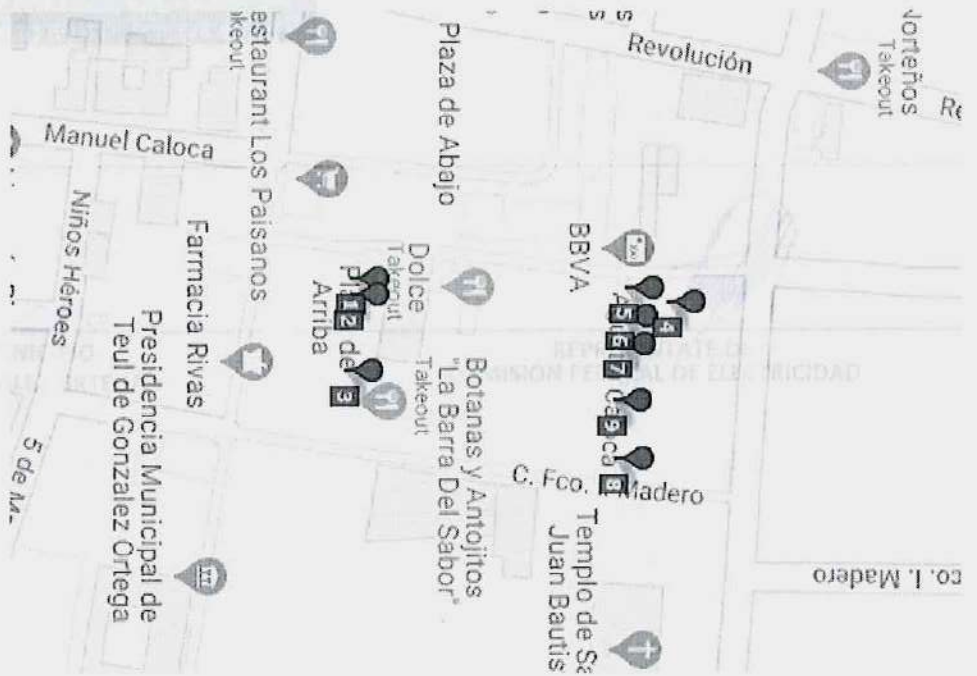

Ramiro Gonzalez



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4612697,-103.4660266 TFA: 5A             |
| RPU: 130870600080 MEDIDOR: K64J48 CIRCUITO: A5131605978480 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 20DP58J020220770 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0                           |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED   |          |             |          |        |       |
| LED 70 WATTS | 7        | 490         | 490      | 0.00   | 490   |
| TOTAL        | 7        | 490         | 490      |        | 490   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.49   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 5.88   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 178.81 |

*Ramiro Gonzalez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 7      | 490 | 490 | 490 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.49   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 5.88   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 178.81 |     |     |     |

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |               |            |     |        |        |         |     |        |        |            |        |        |                |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|----------|
| MEDIDOR                                                   | RPU           | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        |        |                | CIRCUITO |
|                                                           |               | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD    |                |          |
| K64148                                                    | 130870600080  | 21/11/2020 | 7   | 0.4900 | 5.8800 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 7          | 0.4900 | 5.8800 | AS131605978480 |          |
|                                                           | TOTAL COLONIA |            | 7   | 0.4900 | 5.8800 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 7          | 0.4900 | 5.8800 |                |          |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


# Family Connections

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | CPD |
| 7.0000         | 0.4900 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.4900 | 5.8800 |     |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

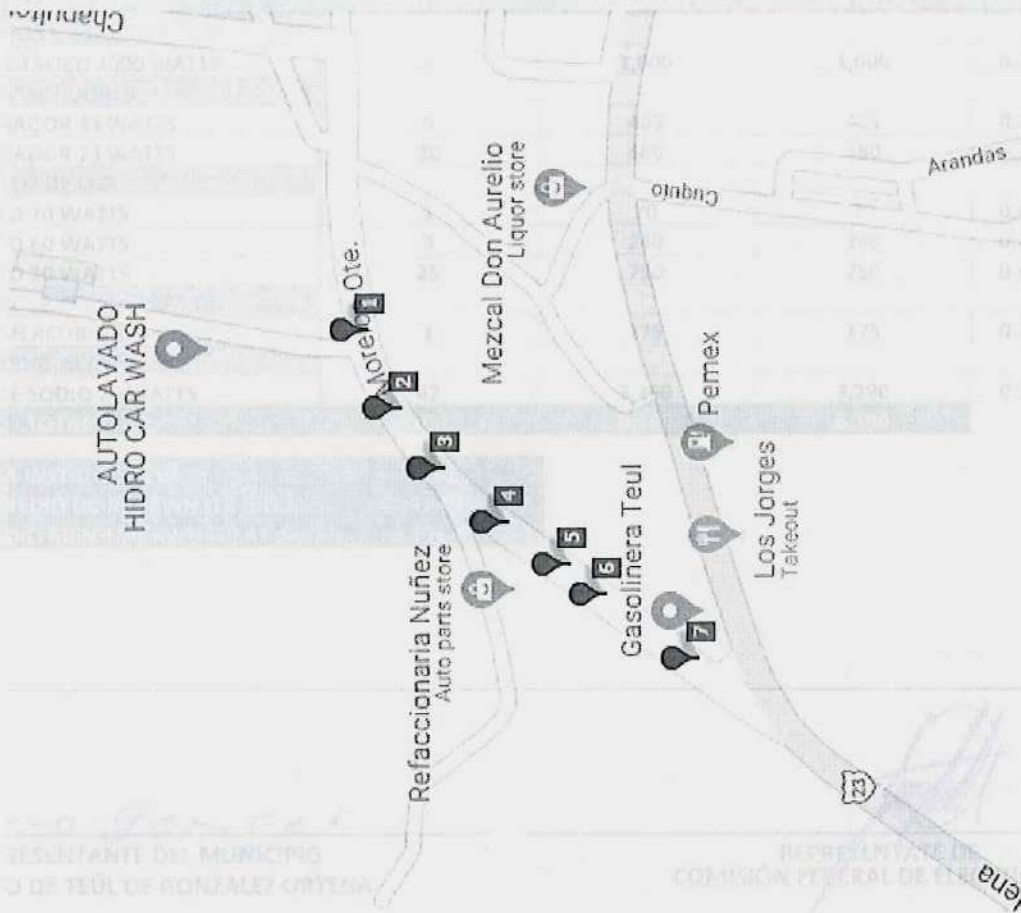

*[Handwritten signature]*

*Banco Gomez*





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4592406,-103.4676866 TFA: 5A

RPU: 130100355745 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605979140 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J670550015 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 34 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 13.925


OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| ADITIVOS METALICOS          |          |             |          |        |       |
| ADITIVO METALICO 1000 WATTS | 1        | 1,000       | 1,000    | 0.25   | 1,250 |
| AHORRADORES                 |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS          | 9        | 405         | 405      | 0.25   | 506   |
| AHORRADOR 23 WATTS          | 20       | 460         | 460      | 0.00   | 460   |
| LUZ DE LED                  |          |             |          |        |       |
| LED 70 WATTS                | 1        | 70          | 70       | 0.00   | 70    |
| LED 60 WATTS                | 4        | 240         | 240      | 0.00   | 240   |
| LED 30 WATTS                | 25       | 750         | 750      | 0.00   | 750   |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1        | 175         | 175      | 0.25   | 219   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION    |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS     | 47       | 3,290       | 3,290    | 0.25   | 4,113 |
| TOTAL                       | 108      | 6,390       | 6,390    |        | 7,608 |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 7.61     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 91.29    |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 2,776.13 |

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚJ DE GONZALEZ ORTEGA |               |            |     |        |         |          |     |         |          |            |         |          |                |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|---------|----------|------------|---------|----------|----------------|----------|
| MEDIDOR                                                   | RPU           | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |         |          | DIFERENCIA |         |          |                | CIRCUITO |
|                                                           |               | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA   | CPD      | LUM        | CARGA   | CPD      |                |          |
| DIRECTO                                                   | 130100355745  | 21/11/2020 | 108 | 7.6075 | 91.2900 | 20150301 | 34  | 13.9250 | 167.1000 | 74         | -6.3175 | -75.8100 | AS131605979140 |          |
|                                                           | TOTAL COLONIA |            | 108 | 7.6075 | 91.2900 |          | 34  | 13.9250 | 167.1000 | 74         | -6.3175 | 75.8100  |                |          |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Chaves

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

|                | LUM      | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA   | CPD      | LUM     | CARGA   | CPD      |
|----------------|----------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|
| TOTAL INFORME: | 108.0000 | 7.6075 | 91.2900 | 34.0000 | 13.9250 | 167.1000 | 74.0000 | -6.3175 | -75.8100 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

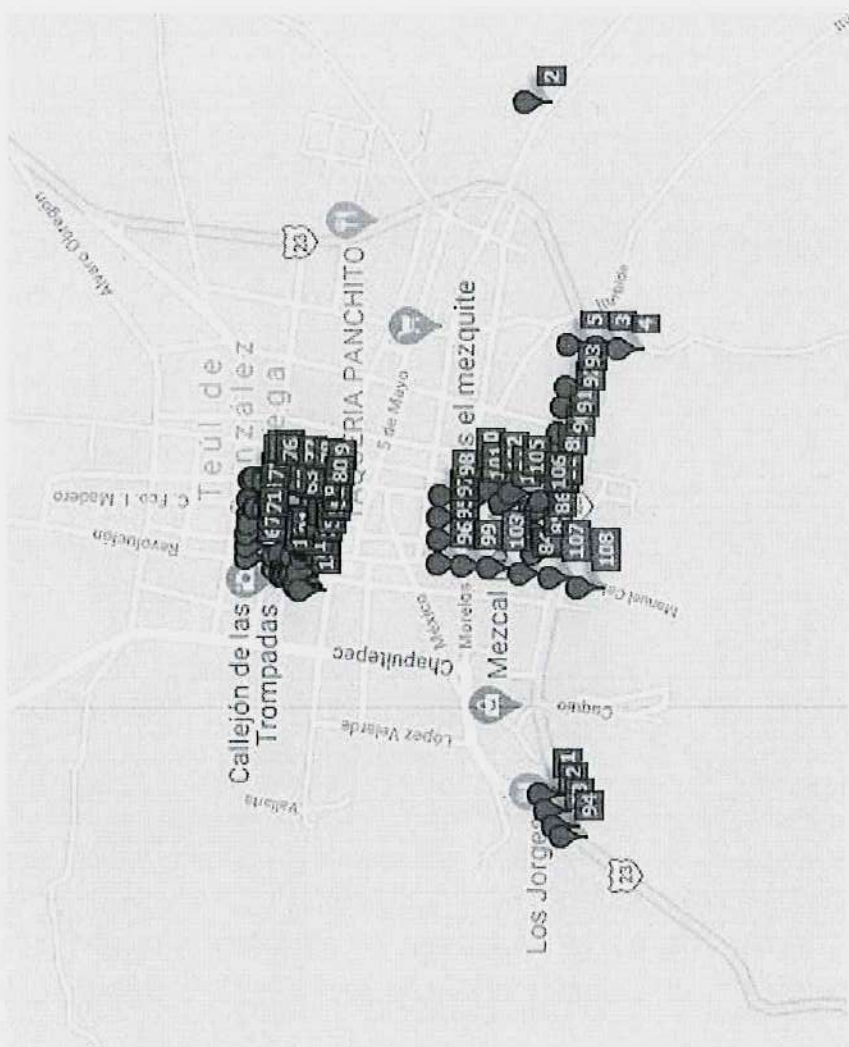

## Reinforcement





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2389933,-103.6119633 TFA: 5A

RPU: 130810300036 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131606157820 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J110550010 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HACIENDA DE GUADALUPE

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 36 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 5.125

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25%* | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|-------|-------|
| AHORRADORES                 |          |             |          |       |       |
| AHORRADOR 45 WATTS          | 10       | 450         | 450      | 0.25  | 563   |
| LUZ DE LED                  |          |             |          |       |       |
| LED 30 WATTS                | 18       | 540         | 540      | 0.00  | 540   |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |       |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 9        | 1,575       | 1,575    | 0.25  | 1,969 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION    |          |             |          |       |       |
| VAPOR DE SODIO 150 WATTS    | 2        | 300         | 300      | 0.25  | 375   |
| TOTAL                       | 39       | 2,865       | 2,865    |       | 3,446 |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 3.45     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 41.36    |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 1,257.61 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 39 | 2,865 | 2,865 | 3,446 |
|-------|----|-------|-------|-------|

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 3.45     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 41.36    |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 1,257.61 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HACIENDA DE GUADALUPE

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |          | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|----------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD      |                |
| SIN MEDIDOR   | 130810300036 | 23/11/2020 | 39  | 3.4463 | 41.3550 | 20150716 | 36  | 5.1250 | 61.5000 | 3          | -1.6787 | -20.1444 | AS131606157820 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 39  | 3.4463 | 41.3550 |          | 36  | 5.1250 | 61.5000 | 3          | -1.6787 | -20.1444 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramirez*  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM     | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA   | CPD      |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|
| 39.0000 | 3.4463 | 41.3550 | 36.0000 | 5.1250 | 61.5000 | 3.0000 | -1.6787 | -20.1444 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado




DIRECTO

RPU: 130810300036

FECHA: 23/11/2020

Ramiro González

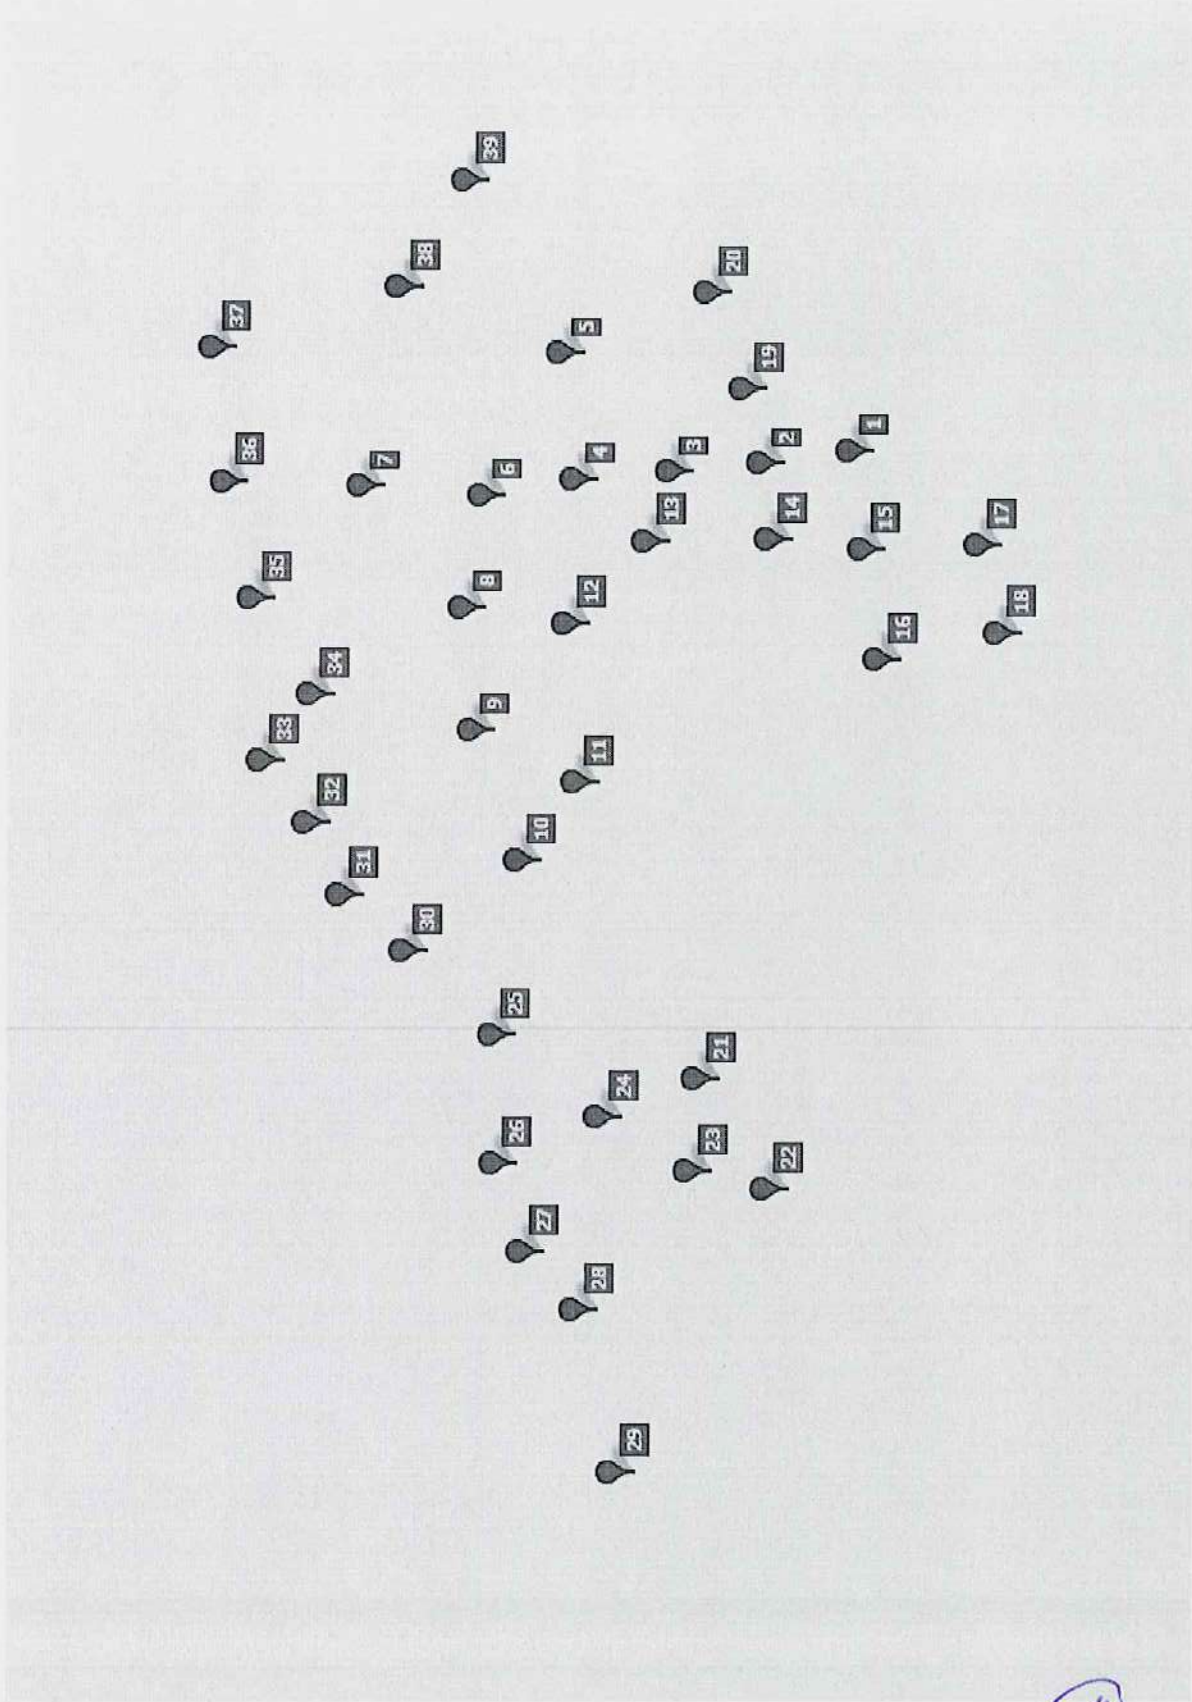





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2220125,-103.6059081 TFA: 5A

RPU: 130081256307 MEDIDOR: 6J0M64 CIRCUITO: A5131606149300 TENSION: 127/220


CUENTA: 38DP58J093820895 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 17 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.488

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED                  |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS                | 5        | 150         | 150      | 0.00   | 150   |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1        | 175         | 175      | 0.25   | 219   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION    |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS     | 6        | 420         | 420      | 0.25   | 525   |
| TOTAL                       | 12       | 745         | 745      |        | 894   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.89   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 10.73  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 326.15 |

  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |     |     |     |
|-------|----|-----|-----|-----|
| TOTAL | 12 | 745 | 745 | 894 |
|-------|----|-----|-----|-----|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.89   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 10.73  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 326.15 |

**DIVISIÓN BAJÍO**

**ZONA ZACATECAS**

**DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

**ANEXO 4 LUMINARIAS**

| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA |              |            |     |        |         |          |     |        |         |            |         |         |                |
|--------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
| MEDIDOR                                    | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|                                            |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 6.0M64                                     | 130081256307 | 23/11/2020 | 12  | 0.8938 | 10.7250 | 20200201 | 17  | 1.4880 | 17.8560 | -5         | -0.5942 | -7.1304 | A5131606149300 |
| TOTAL COLONIA                              |              |            | 12  | 0.8938 | 10.7250 |          | 17  | 1.4880 | 17.8560 | -5         | -0.5942 | -7.1304 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Рамно гоме.

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |         |         |
|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA   | CPD     |
| 12.0000        | 0.8938 | 10.7250 | 17.0000 | 1.4880  | 17.8560 |
|                |        |         |         |         |         |
|                |        |         | -5.0000 | -0.5942 | -7.1304 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

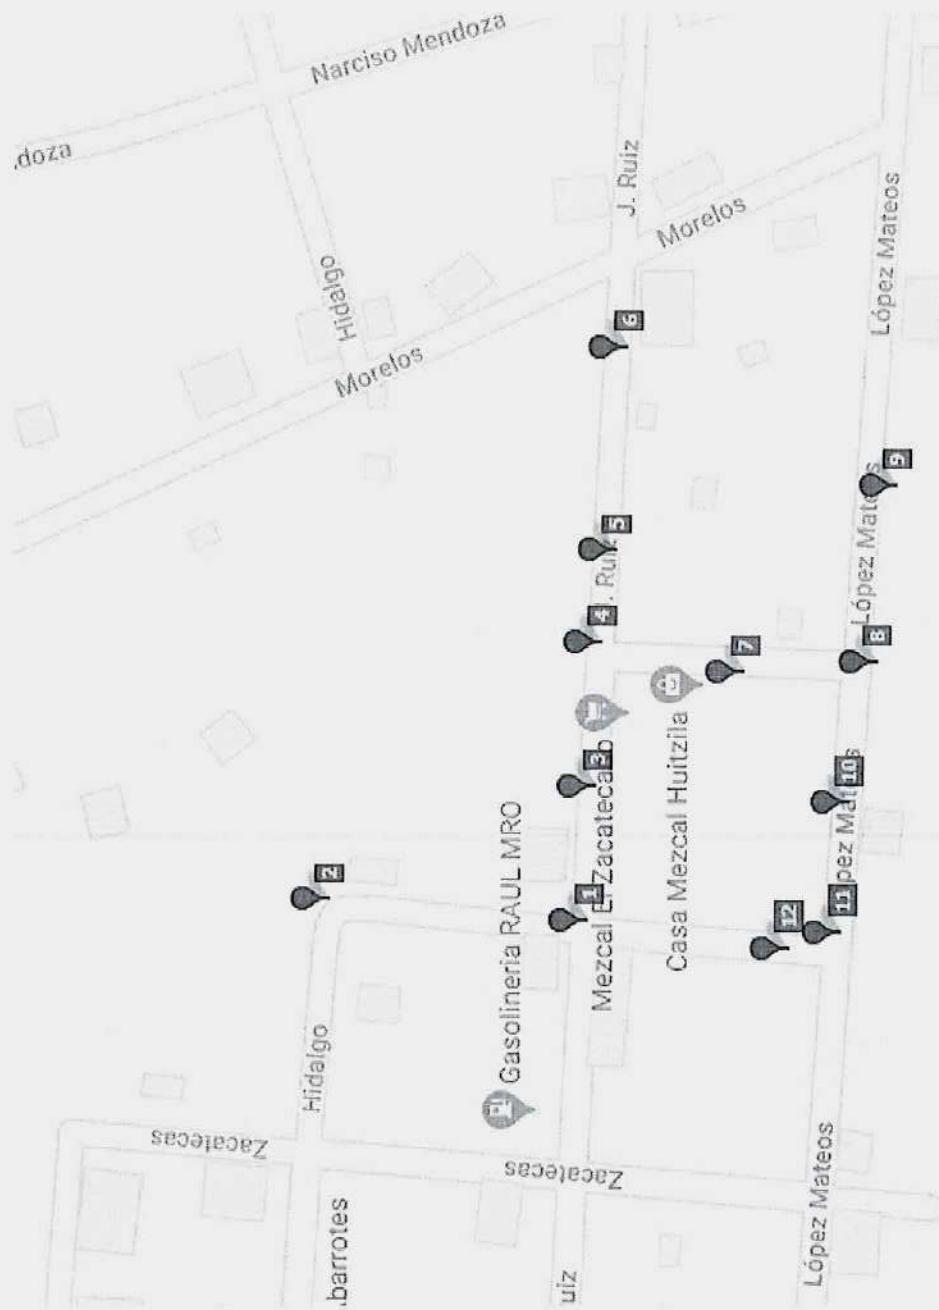

Ramiro Gómez C.




|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2216804, -103.6034834 TFA: 5A      |
| RPU: 130090455657 MEDIDOR: 611M94 CIRCUITO: A5131606148640 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 38DP58J093810032 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA          |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.988                 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b>                 |          |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS                 | 4        | 180         | 180        | 0.25   | 225        |
| <b>LUZ DE LED</b>                  |          |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS                       | 1        | 30          | 30         | 0.00   | 30         |
| <b>VAPOR MERCURIO ALTA PRESION</b> |          |             |            |        |            |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS        | 2        | 350         | 350        | 0.25   | 438        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7</b> | <b>560</b>  | <b>560</b> |        | <b>693</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.69   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.31   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 252.71 |

  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|              |          |            |            |            |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>7</b> | <b>560</b> | <b>560</b> | <b>693</b> |
|--------------|----------|------------|------------|------------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.69   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.31   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 252.71 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |        |        | FECHA A  |       |        | SICOM   |       |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|--------|--------|----------|-------|--------|---------|-------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | LUM        | CARGA  | CPD    | LUM      | CARGA | CPD    | LUM     | CARGA | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 6J1M/94       | 130090455657 | 7          | 0.6925 | 8.3100 | 20200305 | 7     | 0.9880 | 11.8560 | 0     | -0.2955 | 0          | -0.2955 | -3.5460 | A5131606148640 |
| TOTAL COLONIA |              | 7          | 0.6925 | 8.3100 |          | 7     | 0.9880 | 11.8560 | 0     | -0.2955 |            | -0.2955 | -3.5460 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:


| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 7.0000 | 0.6925 | 8.3100 | 7.0000 | 0.9880 | 11.8560 | 0.0000 | -0.2955 | -3.5460 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 6J1M94

RPU: 130090455657

FECHA: 23/11/2020

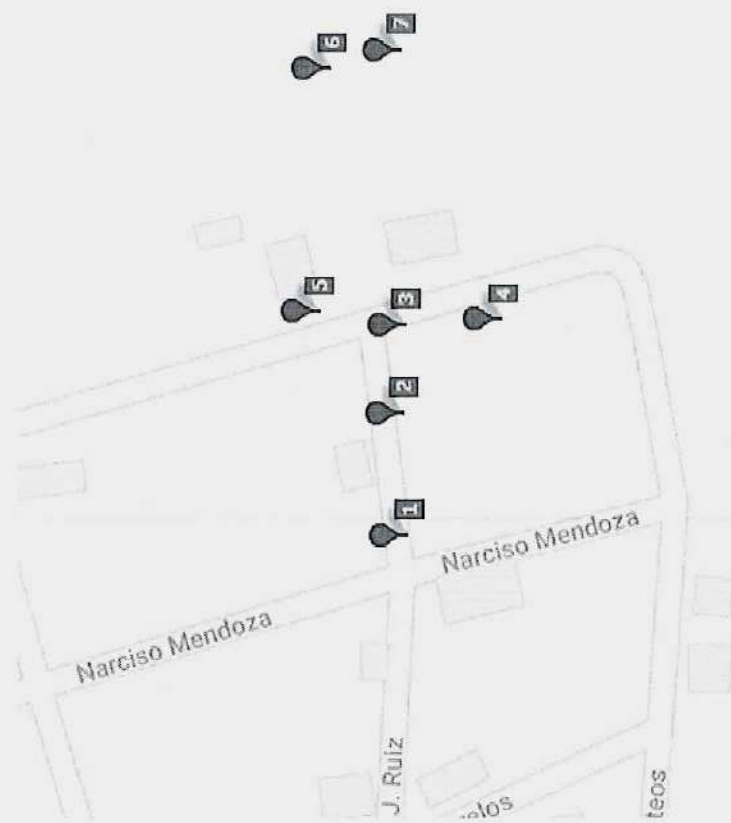

Ramiro Gomez

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ramiro Gomez', with a stylized flourish at the end.



TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2211517,-103.60307 TFA: 5A

RPU: 130091155622 MEDIDOR: 7G749C CIRCUITO: A5131606148100 TENSION: 127/220


CUENTA: 38DP581093810883 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.344

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b> |          |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS | 3        | 135         | 135        | 0.25   | 169        |
| <b>LUZ DE LED</b>  |          |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS       | 1        | 30          | 30         | 0.00   | 30         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>4</b> | <b>165</b>  | <b>165</b> |        | <b>199</b> |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.20  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.39  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 72.53 |

  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|              |          |            |            |            |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>4</b> | <b>165</b> | <b>165</b> | <b>199</b> |
|--------------|----------|------------|------------|------------|

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.20  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 2.39  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 72.53 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 7G749C        | 130091155622 | 23/11/2020 | 4   | 0.1988 | 2.3850 | 20200307 | 4   | 0.3440 | 4.1280 | 0          | -0.1452 | -1.7424 | A5131606148100 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 4   | 0.1988 | 2.3850 |          | 4   | 0.3440 | 4.1280 | 0          | -0.1452 | -1.7424 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gonzalez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |        |        |        |         |         |     |       |     |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|-------|-----|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     | LUM | CARGA | CPD |
| 4.0000         | 0.1988 | 2.3850 | 4.0000 | 0.3440 | 4.1280 | 0.0000 | -0.1452 | -1.7424 |     |       |     |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 7G749C

RPU: 130091155622

FECHA: 23/11/2020



Ramiro gomez



|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2218783,-103.6073267 TFA: 5A       |
| RPU: 130081256323 MEDIDOR: 24YP85 CIRCUITO: A5131606151340 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 38DP58J093820770 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA          |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 17 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.488                |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD  | TOTAL WATTS  | SUBTOTAL     | +25% * | TOTAL        |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| <b>AHORRADORES</b>                 |           |              |              |        |              |
| AHORRADOR 45 WATTS                 | 1         | 45           | 45           | 0.25   | 56           |
| <b>LUZ DE LED</b>                  |           |              |              |        |              |
| LED 30 WATTS                       | 11        | 330          | 330          | 0.00   | 330          |
| <b>VAPOR MERCURIO ALTA PRESION</b> |           |              |              |        |              |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS        | 2         | 350          | 350          | 0.25   | 438          |
| <b>VAPOR SODIO ALTA PRESION</b>    |           |              |              |        |              |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS            | 8         | 560          | 560          | 0.25   | 700          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>22</b> | <b>1,285</b> | <b>1,285</b> |        | <b>1,524</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.52   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 18.29  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 556.05 |

  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |           |              |              |              |
|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>22</b> | <b>1,285</b> | <b>1,285</b> | <b>1,524</b> |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.52      |              |              |              |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 18.29     |              |              |              |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 556.05    |              |              |              |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        | SICOM   |          |     | DIFERENCIA |         |     | CIRCUITO |        |                |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|--------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA      | CPD     | LUM |          | CARGA  | CPD            |
| 24VP85        | 130081256323 | 23/11/2020 | 22  | 1.5238 | 18.2850 | 20200228 | 17  | 1.4880     | 17.8560 | 5   | 0.0357   | 0.4284 | A5131606151340 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 22  | 1.5238 | 18.2850 |          | 17  | 1.4880     | 17.8560 | 5   | 0.0357   | 0.4284 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gonzalez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |        |         |        |        |        |     |       |     |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|-------|-----|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM | CARGA | CPD |
| 22.0000        | 1.5238 | 18.2850 | 17.0000 | 1.4880 | 17.8560 | 5.0000 | 0.0357 | 0.4284 |     |       |     |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2221661, -103.6092778 TFA: 5A      |
| RPU: 130081256358 MEDIDOR: 24YP87 CIRCUITO: A5131606156680 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 38DP58J093820550 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA          |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.05                 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 4        | 120         | 120      | 0.00   | 120   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 6        | 420         | 420      | 0.25   | 525   |
| TOTAL                    | 10       | 540         | 540      |        | 645   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.65   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 7.74   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 235.37 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Firma]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 10     | 540 | 540 | 645 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.65   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 7.74   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 235.37 |     |     |     |

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 24VP87        | 130081256358 | 23/11/2020 | 10  | 0.6450 | 7.7400 | 20200225 | 12  | 1.0500 | 12.6000 | -2         | -0.4050 | -4.8600 | A5131606156680 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 10  | 0.6450 | 7.7400 |          | 12  | 1.0500 | 12.6000 | -2         | -0.4050 | -4.8600 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |         |        |         |         |         |         |     |       |     |
|----------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-------|-----|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA   | CPD     | LUM | CARGA | CPD |
| 10.0000        | 0.6450 | 7.7400 | 12.0000 | 1.0500 | 12.6000 | -2.0000 | -0.4050 | -4.8600 |     |       |     |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2236617,-103.604795 TFA: 5A

RPU: 130081256293 MEDIDOR: 80YP60 CIRCUITO: A5131606146960 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58/093810591 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 21 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.838

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                     | CANTIDAD  | TOTAL WATTS  | SUBTOTAL     | +25% * | TOTAL        |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| <b>AHORRADORES</b>              |           |              |              |        |              |
| AHORRADOR 45 WATTS              | 1         | 45           | 45           | 0.25   | 56           |
| <b>LUZ DE LED</b>               |           |              |              |        |              |
| LED 30 WATTS                    | 9         | 270          | 270          | 0.00   | 270          |
| <b>VAPOR SODIO ALTA PRESION</b> |           |              |              |        |              |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS         | 11        | 770          | 770          | 0.25   | 963          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>21</b> | <b>1,085</b> | <b>1,085</b> |        | <b>1,289</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.29   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 15.47  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 470.29 |

  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 21 | 1,085 | 1,085 | 1,289 |
|-------|----|-------|-------|-------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.29   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 15.47  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 470.29 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 80YP60        | 130081256293 | 23/11/2020 | 21  | 1.2888 | 15.4650 | 20200308 | 21  | 1.8380 | 22.0560 | 0          | -0.5493 | -6.5916 | A5131606146960 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 21  | 1.2888 | 15.4650 |          | 21  | 1.8380 | 22.0560 | 0          | -0.5493 | -6.5916 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |        |         |        |         |         |     |       |     |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-----|-------|-----|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA   | CPD     | LUM | CARGA | CPD |
| 21.0000        | 1.2888 | 15.4650 | 21.0000 | 1.8380 | 22.0560 | 0.0000 | -0.5493 | -6.5916 |     |       |     |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 80YP60 | RPU: 130081256293 | FECHA: 23/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|

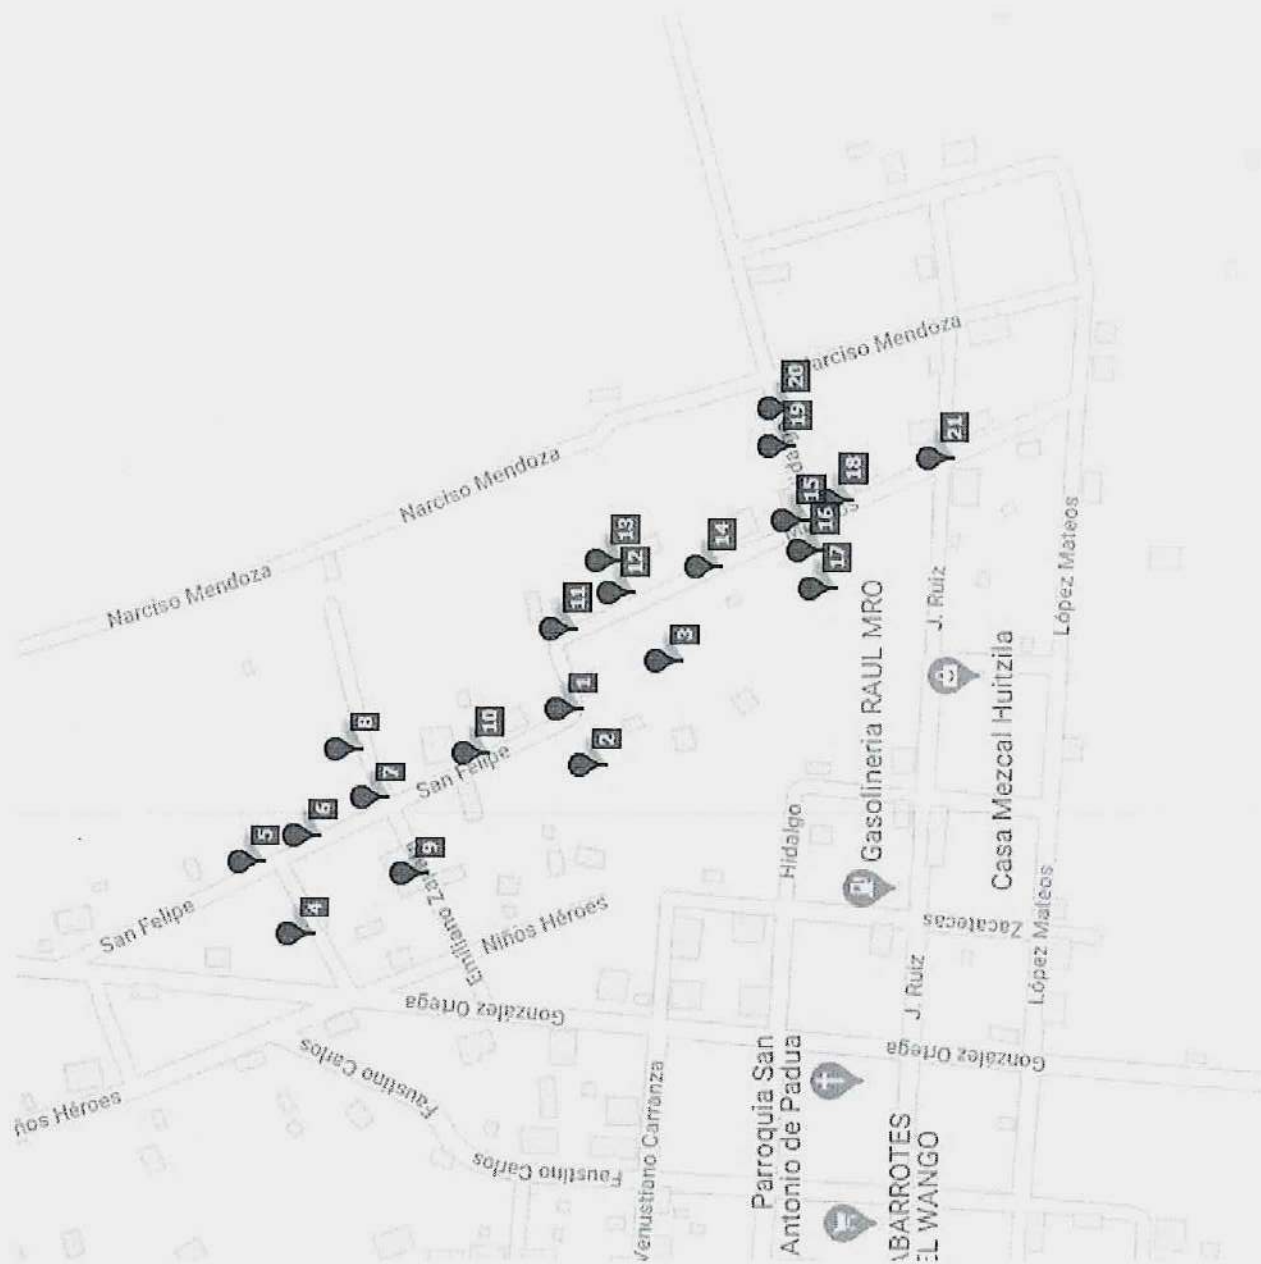

Ramiro Gomez





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS

## DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

## LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2220667,-103.6085187 TFA: 5A

RPU: 130081256340 MEDIDOR: 82YP84 CIRCUITO: A5131606154520 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093820595 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 24 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.1

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                     | CANTIDAD  | TOTAL WATTS  | SUBTOTAL     | +25% * | TOTAL        |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| <b>AHORRADORES</b>              |           |              |              |        |              |
| AHORRADOR 45 WATTS              | 1         | 45           | 45           | 0.25   | 56           |
| <b>LUZ DE LED</b>               |           |              |              |        |              |
| LED 30 WATTS                    | 6         | 180          | 180          | 0.00   | 180          |
| <b>VAPOR SODIO ALTA PRESION</b> |           |              |              |        |              |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS         | 15        | 1,050        | 1,050        | 0.25   | 1,313        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>22</b> | <b>1,275</b> | <b>1,275</b> |        | <b>1,549</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.55   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 18.59  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 565.17 |

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|              |           |              |              |              |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>22</b> | <b>1,275</b> | <b>1,275</b> | <b>1,549</b> |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.55   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 18.59  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 565.17 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 82YP84        | 130081256340 | 23/11/2020 | 22  | 1.5488 | 18.5850 | 20200227 | 24  | 2.1000 | 25.2000 | -2         | -0.5513 | -6.6156 | A5131606154520 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 22  | 1.5488 | 18.5850 |          | 24  | 2.1000 | 25.2000 | -2         | -0.5513 | -6.6156 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gonzalez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |        |         |         |         |         |     |       |     |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-------|-----|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA   | CPD     | LUM | CARGA | CPD |
| 22.0000        | 1.5488 | 18.5850 | 24.0000 | 2.1000 | 25.2000 | -2.0000 | -0.5513 | -6.6156 |     |       |     |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2218969,-103.6058784 TFA: 5A

RPU: 130081256315 MEDIDOR: 82YP87 CIRCUITO: A5131606150260 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP581093820945 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.269

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 7        | 210         | 210      | 0.00   | 210   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 10       | 700         | 700      | 0.25   | 875   |
| TOTAL                    | 17       | 910         | 910      |        | 1,085 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.09   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 13.02  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 395.94 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |       |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-------|
| TOTAL                                     | 17     | 910 | 910 | 1,085 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.09   |     |     |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 13.02  |     |     |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 395.94 |     |     |       |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 82YP87        | 130081256315 | 23/11/2020 | 17  | 1.0850 | 13.0200 | 20200226 | 13  | 1.2690 | 15.2280 | 4          | -0.1840 | -2.2080 | A5131606150260 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 17  | 1.0850 | 13.0200 |          | 13  | 1.2690 | 15.2280 | 4          | -0.1840 | 2.2080  |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez C*  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |        |         |        |         |         |      |       |     |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|------|-------|-----|
| LUMI           | CARGA  | CPD     | LUMI    | CARGA  | CPD     | LUMI   | CARGA   | CPD     | LUMI | CARGA | CPD |
| 17.0000        | 1.0850 | 13.0200 | 13.0000 | 1.2690 | 15.2280 | 4.0000 | -0.1840 | -2.2080 |      |       |     |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 82YP87 | RPU: 130081256315 | FECHA: 23/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|



Ramiro yome





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

## LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2220735,-103.6077715 TFA: 5A

RPU: 130081256331 MEDIDOR: 94PG28 CIRCUITO: A5131606154040 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093820685 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.181

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 7        | 210         | 210      | 0.00   | 210   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 2        | 140         | 140      | 0.25   | 175   |
| TOTAL                    | 9        | 350         | 350      |        | 385   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.39   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 4.62   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 140.49 |

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 9      | 350 | 350 | 385 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.39   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 4.62   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 140.49 |     |     |     |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 94PG28        | 130081256331 | 23/11/2020 | 9   | 0.3850 | 4.6200 | 20200224 | 13  | 1.1810 | 14.1720 | -4         | -0.7960 | -9.5520 | A5131606154040 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 9   | 0.3850 | 4.6200 |          | 13  | 1.1810 | 14.1720 | -4         | -0.7960 | -9.5520 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |         |        |         |         |         |         |     |       |     |
|----------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-------|-----|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA   | CPD     | LUM | CARGA | CPD |
| 9.0000         | 0.3850 | 4.6200 | 13.0000 | 1.1810 | 14.1720 | -4.0000 | -0.7960 | -9.5520 |     |       |     |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3


TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2273433,-103.6081917 TFA: 5A  
RPU: 130091155631 MEDIDOR: V980UG CIRCUITO: A5131606144980 TENSION: 127/220  
CUENTA: 38DP58J093810026 FECHA-CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES              |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS       | 3        | 135         | 135      | 0.25   | 169   |
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 1        | 30          | 30       | 0.00   | 30    |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 1        | 70          | 70       | 0.25   | 88    |
| TOTAL                    | 5        | 235         | 235      |        | 286   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.29   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.44   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 104.46 |

  
\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 5      | 235 | 235 | 286 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.29   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 3.44   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 104.46 |     |     |     |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| V980UG        | 130091155631 | 23/11/2020 | 5   | 0.2863 | 3.4350 | 20200306 | 4   | 0.3500 | 4.2000 | 1          | -0.0637 | -0.7644 | A5131606144980 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 5   | 0.2863 | 3.4350 |          | 4   | 0.3500 | 4.2000 | 1          | -0.0637 | -0.7644 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gonzalez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |        |        |        |         |         |     |       |     |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|-------|-----|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     | LUM | CARGA | CPD |
| 5.0000         | 0.2863 | 3.4350 | 4.0000 | 0.3500 | 4.2000 | 1.0000 | -0.0637 | -0.7644 |     |       |     |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: V980UG

RPU: 130091155631

FECHA: 23/11/2020

*Ramiro Gomez*





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2256365, -103.6067184 TFA: 5A

RPU: 130010856001 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131606145520 TENSION: 127/220


CUENTA: 85DP58J090550010 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 18 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.575

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES              |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 30 WATTS       | 1        | 30          | 30       | 0.25   | 38    |
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 5        | 150         | 150      | 0.00   | 150   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 13       | 910         | 910      | 0.25   | 1,138 |
| TOTAL                    | 19       | 1,090       | 1,090    |        | 1,325 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.33   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 15.90  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 483.52 |

  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 19 | 1,090 | 1,090 | 1,325 |
|-------|----|-------|-------|-------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.33   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 15.90  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 483.52 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| SIN MEDIDOR   | 130010856001 | 23/11/2020 | 19  | 1.3250 | 15.9000 | 20180912 | 18  | 1.5750 | 18.9000 | 1          | -0.2500 | -3.0000 | A5131606145520 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 19  | 1.3250 | 15.9000 |          | 18  | 1.5750 | 18.9000 | 1          | -0.2500 | -3.0000 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |        |         |        |         |         |     |       |     |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-----|-------|-----|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA   | CPD     | LUM | CARGA | CPD |
| 19.0000        | 1.3250 | 15.9000 | 18.0000 | 1.5750 | 18.9000 | 1.0000 | -0.2500 | -3.0000 |     |       |     |


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

SIN MEDIDOR

RPU: 130010856001

FECHA: 23/11/2020

Ramiro Gomez

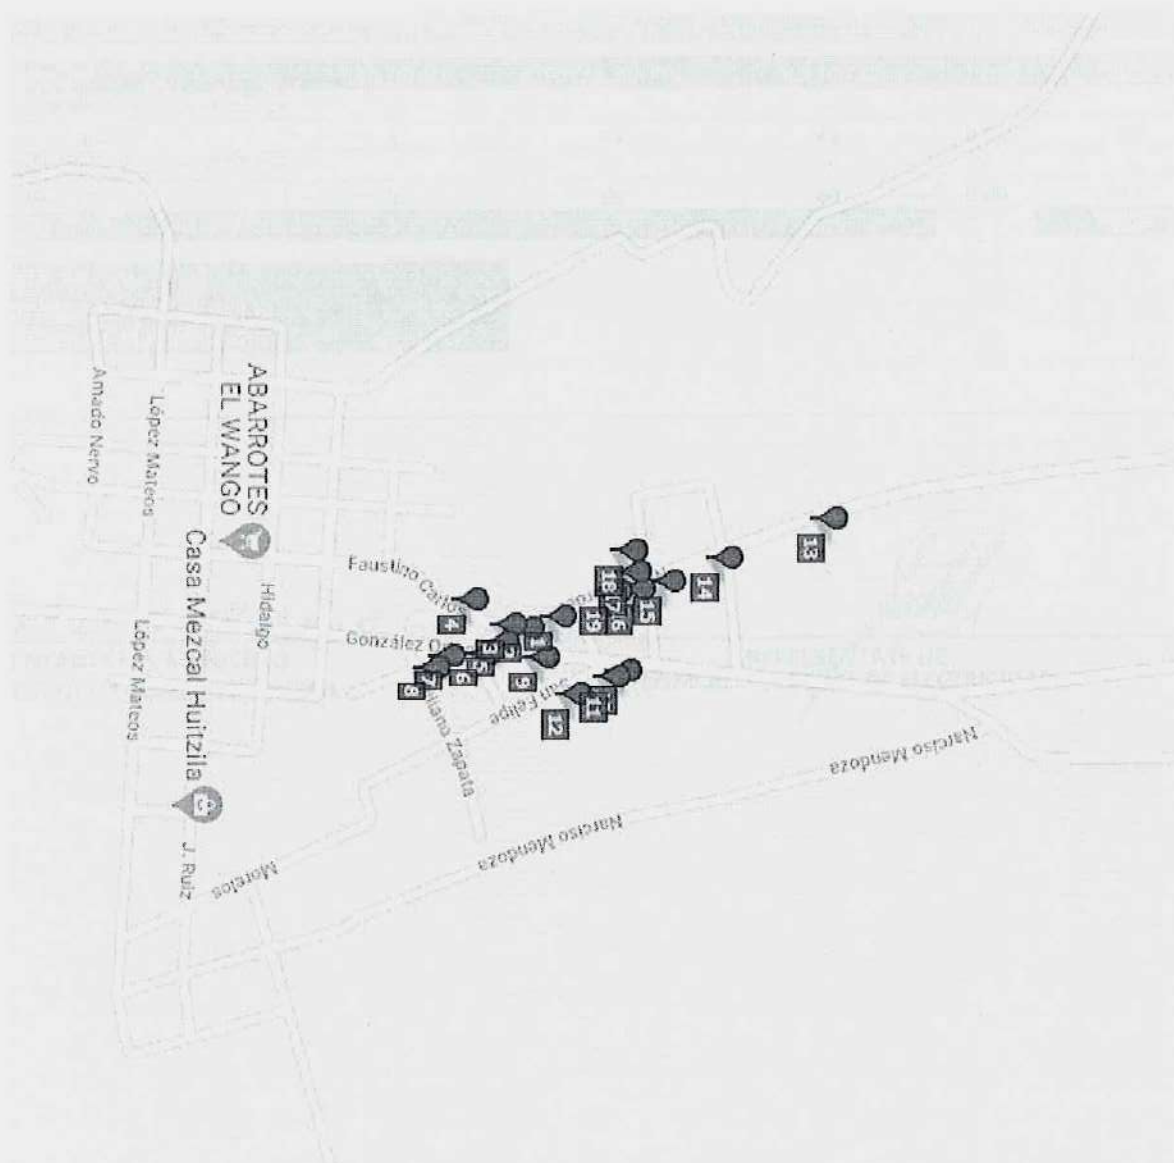



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3333678,-103.6146665 TFA: 5A

RPU: 130120555864 MEDIDOR: 40M93L CIRCUITO: A5131606163640 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58J123010238 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.244

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN        | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL   | +25% * | TOTAL      |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| <b>AHORRADORES</b> |          |             |            |        |            |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1        | 45          | 45         | 0.25   | 56         |
| LUZ DE LED         |          |             |            |        |            |
| LED 30 WATTS       | 2        | 60          | 60         | 0.00   | 60         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>3</b> | <b>105</b>  | <b>105</b> |        | <b>116</b> |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.12  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 1.40  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 42.42 |

*Ramiro gomes*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|              |          |            |            |            |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>3</b> | <b>105</b> | <b>105</b> | <b>116</b> |
|--------------|----------|------------|------------|------------|

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.12  |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 1.40  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 42.42 |

DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS |              |            |      |        |        |          |      |        |        |            |         |         |                |
|---------------------------------------------|--------------|------------|------|--------|--------|----------|------|--------|--------|------------|---------|---------|----------------|
| MEDIDOR                                     | RPU          | CENSO 2020 |      |        |        | SICOM    |      |        |        | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|                                             |              | FECHA      | LUMI | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUMI | CARGA  | CPD    | LUMI       | CARGA   | CPD     |                |
| 40M93L                                      | 130120555864 | 23/11/2020 | 3    | 0.1163 | 1.3950 | 20200301 | 3    | 0.2440 | 2.9280 | 0          | -0.1278 | -1.5336 | A5131606163640 |
| TOTAL COLONIA                               |              |            | 3    | 0.1163 | 1.3950 |          | 3    | 0.2440 | 2.9280 | 0          | -0.1278 | -1.5336 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Plumero Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


**REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

| <b>TOTAL INFORME:</b> |        |        |        |        |        |        |         |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| LUM                   | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CPD     |
| 3.0000                | 0.1163 | 1.3950 | 3.0000 | 0.2440 | 2.9280 | 0.0000 | -1.5336 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 40M93L | RPU: 130120555864 | FECHA: 23/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|

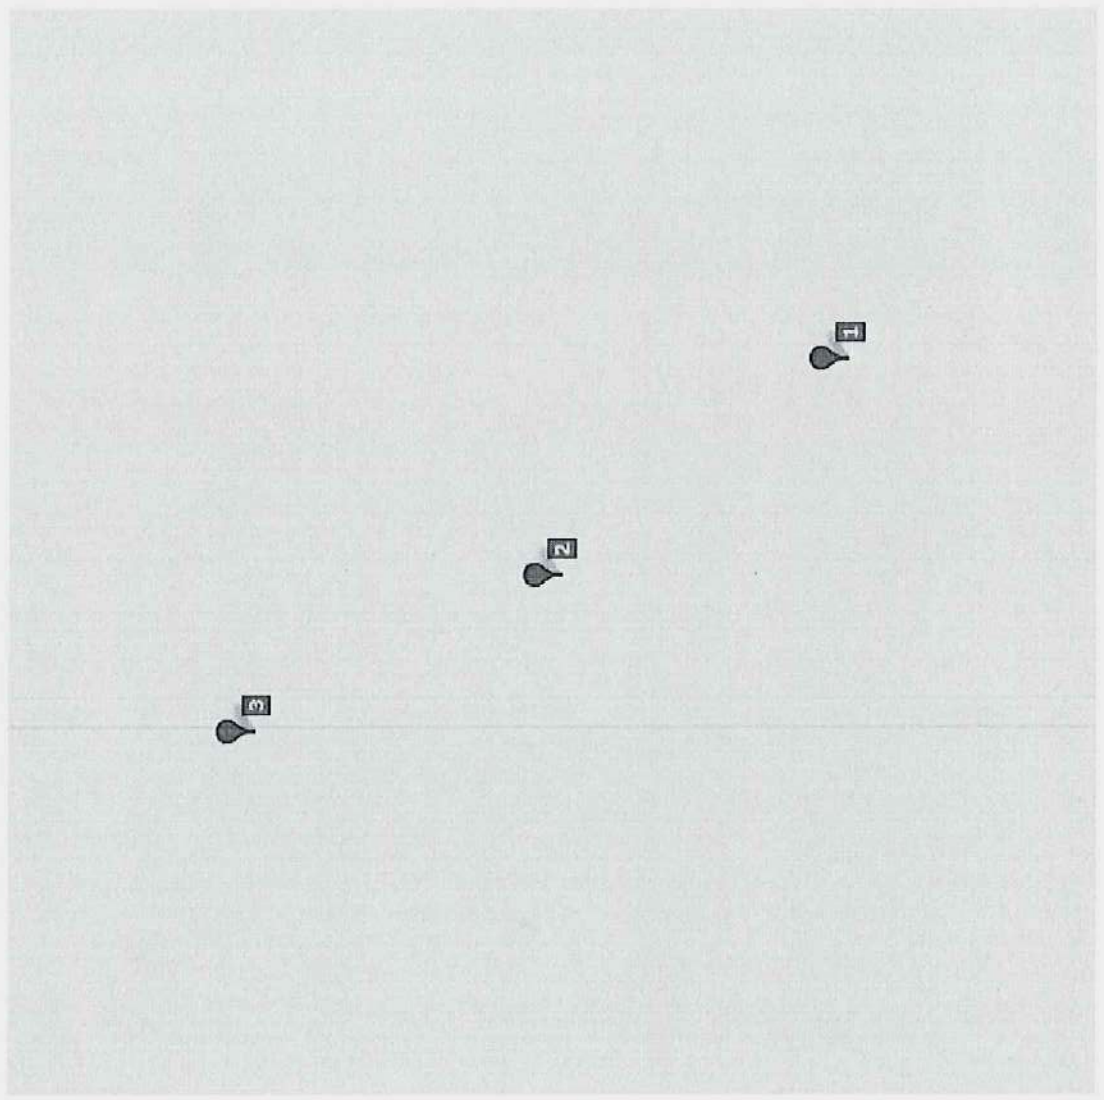

Ramiro Gomez





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS

## DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

## LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3235015,-103.6126523 TFA: 5A

RPU: 130040555855 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131606160460 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J120550010 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 123 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 12.881

## OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD  | TOTAL WATTS  | SUBTOTAL     | +25% * | TOTAL        |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| <b>AHORRADORES</b>                 |           |              |              |        |              |
| AHORRADOR 45 WATTS                 | 18        | 810          | 810          | 0.25   | 1,013        |
| <b>LUZ DE LED</b>                  |           |              |              |        |              |
| LED 30 WATTS                       | 21        | 630          | 630          | 0.00   | 630          |
| <b>VAPOR MERCURIO ALTA PRESION</b> |           |              |              |        |              |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS        | 14        | 2,450        | 2,450        | 0.25   | 3,063        |
| <b>VAPOR SODIO ALTA PRESION</b>    |           |              |              |        |              |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS            | 29        | 2,030        | 2,030        | 0.25   | 2,538        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>82</b> | <b>5,920</b> | <b>5,920</b> |        | <b>7,243</b> |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 7.24     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 86.91    |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 2,642.93 |

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 82 | 5,920 | 5,920 | 7,243 |
|-------|----|-------|-------|-------|

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 7.24     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 86.91    |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 2,642.93 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |         |          | DIFERENCIA |         |          | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|---------|----------|------------|---------|----------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA   | CPD      | LUM        | CARGA   | CPD      |                |
| DIRECTO       | 130040555855 | 23/11/2020 | 82  | 7.2425 | 86.9100 | 20150716 | 123 | 12.8810 | 154.5720 | -41        | -5.6385 | -67.6620 | A5131606160460 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 82  | 7.2425 | 86.9100 |          | 123 | 12.8810 | 154.5720 | -41        | -5.6385 | -67.6620 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |          |         |          |          |          |
|----------------|--------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM      | CARGA   | CPD      | LUM      | CPD      |
| 82.0000        | 7.2425 | 86.9100 | 123.0000 | 12.8810 | 154.5720 | -41.0000 | -67.6620 |


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIRECTO

RP.U: 130040555855

FECHA: 23/11/2020

Regimenes

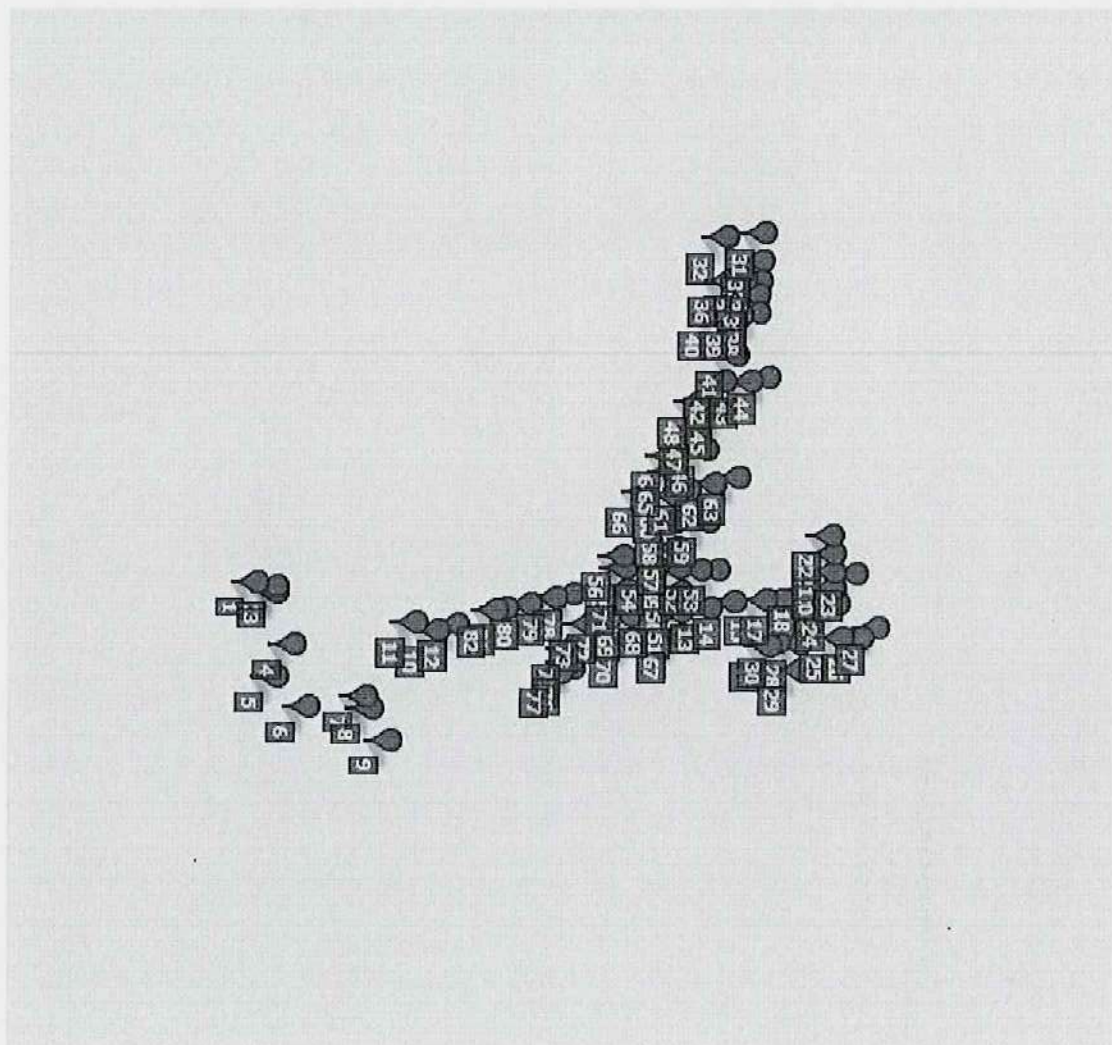





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3277666,-103.6162544 TFA: 5A

RPU: 130081256382 MEDIDOR: 1H586F CIRCUITO: A5131606234440 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58J123021081 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.6

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 4        | 700         | 700      | 0.25   | 875   |
| TOTAL                       | 4        | 700         | 700      |        | 875   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.88   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 10.50  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 319.31 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |   |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 4 | 700 | 700 | 875 |
|-------|---|-----|-----|-----|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.88   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 10.50  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 319.31 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS |              |            |      |        |         |          |      |        |        |            |        |        |                |
|---------------------------------------------|--------------|------------|------|--------|---------|----------|------|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|
| MEDIDOR                                     | RPU          | CENSO 2020 |      |        |         | SICOM    |      |        |        | DIFERENCIA |        |        | CIRCUITO       |
|                                             |              | FECHA      | LUMI | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUMI | CARGA  | CPD    | LUMI       | CARGA  | CPD    |                |
| 1H586F                                      | 130081256382 | 24/11/2020 | 4    | 0.8750 | 10.5000 | 20200302 | 4    | 0.6000 | 7.2000 | 0          | 0.2750 | 3.3000 | AS131606234440 |
| TOTAL COLONIA                               |              |            | 4    | 0.8750 | 10.5000 |          | 4    | 0.6000 | 7.2000 | 0          | 0.2750 | 3.3000 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |        |        |        |        |        |        |  |
|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| LUMI           | CARGA  | CPD     | LUMI   | CARGA  | CPD    | LUMI   | CARGA  | CPD    |  |
| 4.0000         | 0.8750 | 10.5000 | 4.0000 | 0.6000 | 7.2000 | 0.0000 | 0.2750 | 3.3000 |  |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Plaza de Uriel Shopping mall





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3252003,-103.6158656 TFA: 5A

RPU: 130081256374 MEDIDOR: 2YT034 CIRCUITO: A5191606232640 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58J123020465 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 16 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.4

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES              |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS       | 1        | 45          | 45       | 0.25   | 56    |
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 11       | 330         | 330      | 0.00   | 330   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 15       | 1,050       | 1,050    | 0.25   | 1,313 |
| TOTAL                    | 27       | 1,425       | 1,425    |        | 1,699 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.70   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 20.39  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 619.91 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 27 | 1,425 | 1,425 | 1,699 |
|-------|----|-------|-------|-------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.70   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 20.39  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 619.91 |



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramro Chomel

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

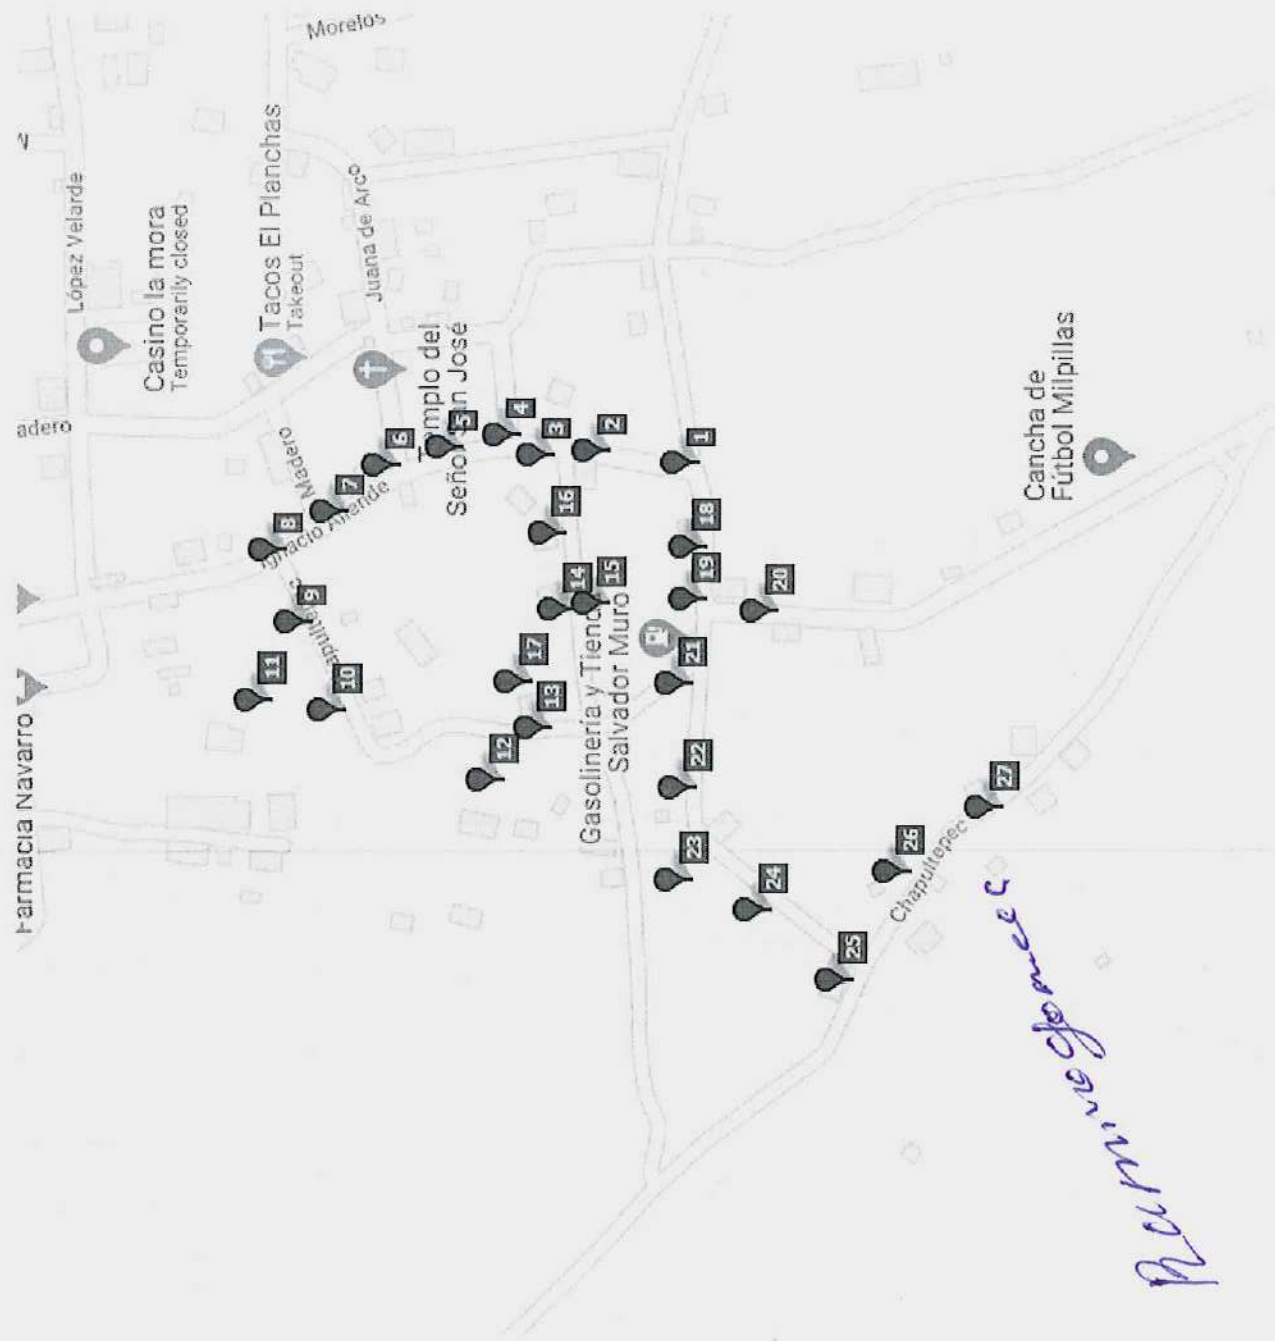





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4660245,-103.462221 TFA: 5A

RPU: 130891100036 MEDIDOR: 2M75X6 CIRCUITO: A5131606253160 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201550 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 2        | 60          | 60       | 0.00   | 60    |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 20       | 1,400       | 1,400    | 0.25   | 1,750 |
| TOTAL                    | 22       | 1,460       | 1,460    |        | 1,810 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.81   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 21.72  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 660.51 |


*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL                                     | 22     | 1,460 | 1,460 | 1,810 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.81   |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 21.72  |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 660.51 |       |       |       |





*Primer globo*



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4643294, -103.4573223 TFA: 5A            |
| RPU: 130010755949 MEDIDOR: 0L8J00 CIRCUITO: A5131606243560 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 33DP58J010331505 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 31 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.713                      |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 5        | 150         | 150      | 0.00   | 150   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 26       | 1,820       | 1,820    | 0.25   | 2,275 |
| TOTAL                    | 31       | 1,970       | 1,970    |        | 2,425 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 2.43   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 29.10  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 884.93 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL                                     | 31     | 1,970 | 1,970 | 2,425 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 2.43   |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 29.10  |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 884.93 |       |       |       |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |        |         | FECHA A  |       |        | SICOM   |       |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|-------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | LUM        | CARGA  | CPD     | LUM      | CARGA | CPD    | LUM     | CARGA | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 018100        | 130010755949 | 31         | 2.4250 | 29.1000 | 20200105 | 31    | 2.7130 | 32.5560 | 0     | -0.2880 | 0          | -0.2880 | -3.4560 | A5131606243560 |
| TOTAL COLONIA |              | 31         | 2.4250 | 29.1000 |          | 31    | 2.7130 | 32.5560 | 0     | -0.2880 | 0          | -0.2880 | -3.4560 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


*Ramiro Gomez*  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM     | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA   | CPD     |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 31.0000 | 2.4250 | 29.1000 | 31.0000 | 2.7130 | 32.5560 | 0.0000 | -0.2880 | -3.4560 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

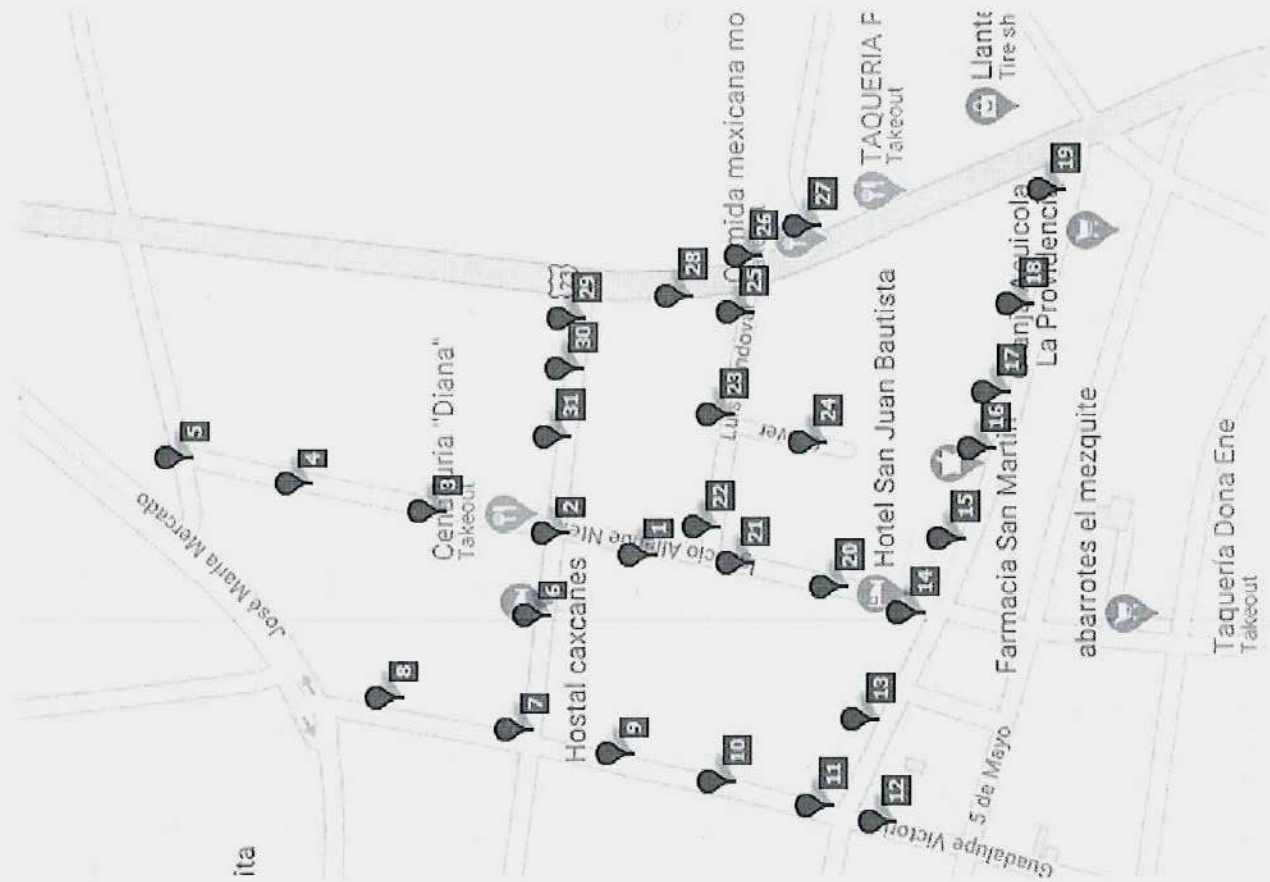

*Plan de recorridos*

*[Handwritten signature]*



LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3278887,-103.6174164 TFA: 5A

RPU: 130081256366 MEDIDOR: M5M062 CIRCUITO: A5131606236000 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58J123021211 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.525

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 3        | 90          | 90       | 0.00   | 90    |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 4        | 280         | 280      | 0.25   | 350   |
| TOTAL                    | 7        | 370         | 370      |        | 440   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.44   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 5.28   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 160.56 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATÉ DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 7      | 370 | 370 | 440 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.44   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 5.28   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 160.56 |     |     |     |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS

| MEDIDOR       |              | RPU        |     | CENSO 2020 |        |          |     | SICOM  |        |     |         | DIFERENCIA |     |       |     | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|------------|--------|----------|-----|--------|--------|-----|---------|------------|-----|-------|-----|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA      | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM | CARGA   | CPD        | LUM | CARGA | CPD |                |
| M5M062        | 130081256366 | 24/11/2020 | 7   | 0.4400     | 5.2800 | 20200304 | 6   | 0.5250 | 6.3000 | 1   | -0.0850 | -1.0200    |     |       |     | A5131606236000 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 7   | 0.4400     | 5.2800 |          | 6   | 0.5250 | 6.3000 | 1   | -0.0850 | -1.0200    |     |       |     |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA   | CPD     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 7.0000 | 0.4400 | 5.2800 | 6.0000 | 0.5250 | 6.3000 | 1.0000 | -0.0850 | -1.0200 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4678787,-103.4630711 TFA: 5A

RPU: 130010855731 MEDIDOR: 2UG336 CIRCUITO: A5131606253880 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020200630 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES              |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS       | 2        | 90          | 90       | 0.25   | 113   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 10       | 700         | 700      | 0.25   | 875   |
| TOTAL                    | 12       | 790         | 790      |        | 988   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.99   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 11.85  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 360.36 |

*Ramirez Gonzalez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |     |     |     |
|-------|----|-----|-----|-----|
| TOTAL | 12 | 790 | 790 | 988 |
|-------|----|-----|-----|-----|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.99   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 11.85  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 360.36 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|---------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD     |                |
| 2UG336        | 130010855731 | 24/11/2020 | 12  | 0.9875 | 11.8500 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 12         | 0.9875 | 11.8500 | A5131606253880 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 12  | 0.9875 | 11.8500 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 12         | 0.9875 | 11.8500 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gómez*


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM     | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM     | CARGA  | CPD     |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.0000 | 0.9875 | 11.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.9875 | 11.8500 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

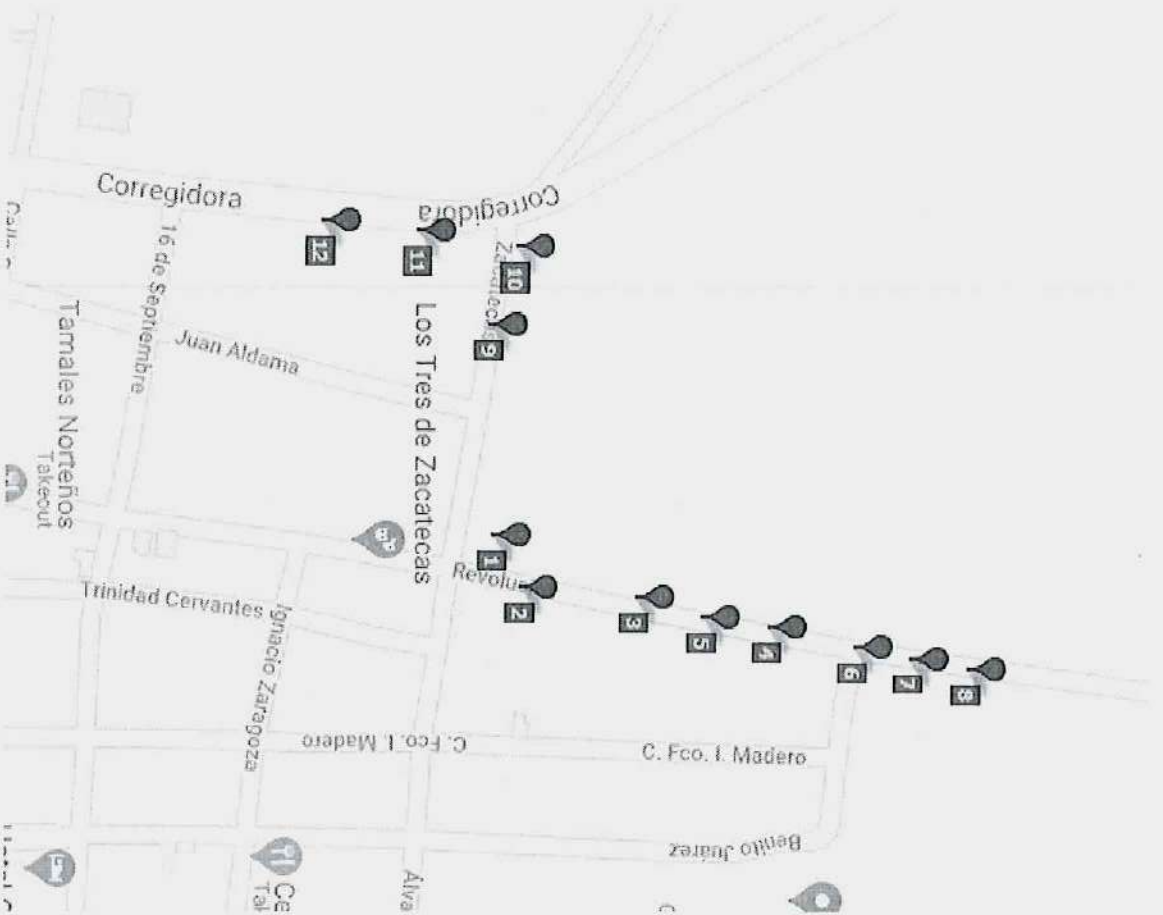

*Revisado*



LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4604145, -103.4651668 TFA: 5A            |
| RPU: 130160156105 MEDIDOR: 266KXR CIRCUITO: A5131606250640 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 27DP58J021270125 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1                           |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 5        | 350         | 350      | 0.25   | 438   |
| TOTAL                    | 5        | 350         | 350      |        | 438   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.44   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 5.25   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 159.65 |

Ramiro Gomezs  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 5      | 350 | 350 | 438 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.44   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 5.25   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 159.65 |     |     |     |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |        |          |     |        |         |            |         |         |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| 266KXR                                                    | 130160156105 | 24/11/2020 | 5   | 0.4375 | 5.2500 | 20200223 | 6   | 1.0000 | 12.0000 | -1         | -0.5625 | -6.7500 | A5131606250640 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 5   | 0.4375 | 5.2500 |          | 6   | 1.0000 | 12.0000 | -1         | -0.5625 | -6.7500 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gonzalez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |        |         |         |         |
|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD     | LUM     | CPD     |
| 5.0000         | 0.4375 | 5.2500 | 6.0000 | 1.0000 | 12.0000 | -1.0000 | -6.7500 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro gamero



TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.461618,-103.4578212 TFA: 5A  
RPU: 130010755892 MEDIDOR: 3440TD CIRCUITO: A5131606247100 TENSION: 127/220  
CUENTA: 05DP581017103320 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA  
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 26 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.538

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES                 |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS          | 1        | 45          | 45       | 0.25   | 56    |
| LUZ DE LED                  |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS                | 9        | 270         | 270      | 0.00   | 270   |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 3        | 525         | 525      | 0.25   | 656   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION    |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS     | 26       | 1,820       | 1,820    | 0.25   | 2,275 |
| TOTAL                       | 39       | 2,660       | 2,660    |        | 3,258 |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 3.26     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 39.09    |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 1,188.73 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |          |       |       |       |
|-------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL                                     | 39       | 2,660 | 2,660 | 3,258 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 3.26     |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 39.09    |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 1,188.73 |       |       |       |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |         |          |     |        |         |            |        |          |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|--------|----------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |        | CIRCUITO |                |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA  |          | CPD            |
| 3440TD                                                    | 130010755892 | 24/11/2020 | 39  | 3.2575 | 39.0900 | 20200109 | 26  | 2.5380 | 30.4560 | 13         | 0.7195 | 8.6340   | A5131606247100 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 39  | 3.2575 | 39.0900 |          | 26  | 2.5380 | 30.4560 | 13         | 0.7195 | 8.6340   |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gonzalez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |         |         |
|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA   | CPD     |
| 39.0000        | 3.2575 | 39.0900 | 26.0000 | 2.5380  | 30.4560 |
|                |        |         |         | 13.0000 | 0.7195  |
|                |        |         |         |         | 8.6340  |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4613737, -103.4633447 TFA: 5A  
RPU: 130821100462 MEDIDOR: ED560D CIRCUITO: A5131606250400 TENSION: 127/220  
CUENTA: 20DP58J020221660 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA  
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES              |          |             |          |        |       |
| AHORRADOR 45 WATTS       | 1        | 45          | 45       | 0.25   | 56    |
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 3        | 90          | 90       | 0.00   | 90    |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 13       | 910         | 910      | 0.25   | 1,138 |
| TOTAL                    | 17       | 1,045       | 1,045    |        | 1,284 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.28   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 15.41  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 468.47 |

*Ramiro gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL                                     | 17     | 1,045 | 1,045 | 1,284 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.28   |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 15.41  |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 468.47 |       |       |       |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |         |         |     |        |        |            |        |         |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|---------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|---------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        |         | CIRCUITO       |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD     |                |
| ED5600                                                    | 130821100462 | 24/11/2020 | 17  | 1.2838 | 15.4050 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 17         | 1.2837 | 15.4044 | A5131606250400 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 17  | 1.2838 | 15.4050 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 17         | 1.2837 | 15.4044 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Barron Gonzalez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |        |        |        |         |        |         |  |
|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM     | CARGA  | CPD     |  |
| 17.0000        | 1.2838 | 15.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 1.2837 | 15.4044 |  |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez C.



LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4643467,-103.4646783 TFA: 5A             |
| RPU: 130980455646 MEDIDOR: G095A0 CIRCUITO: A5131606251960 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 20DP58J020203600 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0                           |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 14       | 980         | 980      | 0.25   | 1,225 |
| TOTAL                    | 14       | 980         | 980      |        | 1,225 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.23   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 14.70  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 447.03 |

*Ramiro Gonzalez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |     |     |       |
|-------|----|-----|-----|-------|
| TOTAL | 14 | 980 | 980 | 1,225 |
|-------|----|-----|-----|-------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.23   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 14.70  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 447.03 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |         |       |        |        |            |        |         |                |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|---------|-------|--------|--------|------------|--------|---------|----------------|--|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        | FECHA A | SICOM |        |        | DIFERENCIA |        |         | CIRCUITO       |  |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  |         | LUM   | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD     |                |  |
| G095A0                                                    | 130980455646 | 24/11/2020 | 14  | 1.2250 |         | 0     | 0.0000 | 0.0000 | 14         | 1.2250 | 14.7000 | A5131606251960 |  |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 14  | 1.2250 |         | 0     | 0.0000 | 0.0000 | 14         | 1.2250 | 14.7000 |                |  |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |        |        |        |         |         |
|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM     | CPD     |
| 14.0000        | 1.2250 | 14.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 14.7000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez c





LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4609906,-103.4593034 TFA: 5A             |
| RPU: 130010755957 MEDIDOR: V35T9D CIRCUITO: A5131606248300 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 05DP58J017102730 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 21 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.838                      |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 4        | 120         | 120      | 0.00   | 120   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 18       | 1,260       | 1,260    | 0.25   | 1,575 |
| TOTAL                    | 22       | 1,380       | 1,380    |        | 1,695 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.70   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 20.34  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 618.54 |

*Ramiro Gómez*  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Firma]*  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL                                     | 22     | 1,380 | 1,380 | 1,695 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.70   |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 20.34  |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 618.54 |       |       |       |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |        |         | FECHA A  |       |        | SICOM   |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
|               |              | LUM        | CARGA  | CPD     | LUM      | CARGA | CPD    | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| V35T90        | 130010755957 | 22         | 1.6950 | 20.3400 | 20200110 | 21    | 1.8380 | 22.0560 | 21     | 1.8380  | 1          | -0.1430 | -1.7160 | A5131606248300 |
| TOTAL COLONIA |              | 22         | 1.6950 | 20.3400 |          |       |        | 21      | 1.8380 | 22.0560 | 1          | -0.1430 | -1.7160 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM     | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA   | CPD     |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 22.0000 | 1.6950 | 20.3400 | 21.0000 | 1.8380 | 22.0560 | 1.0000 | -0.1430 | -1.7160 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

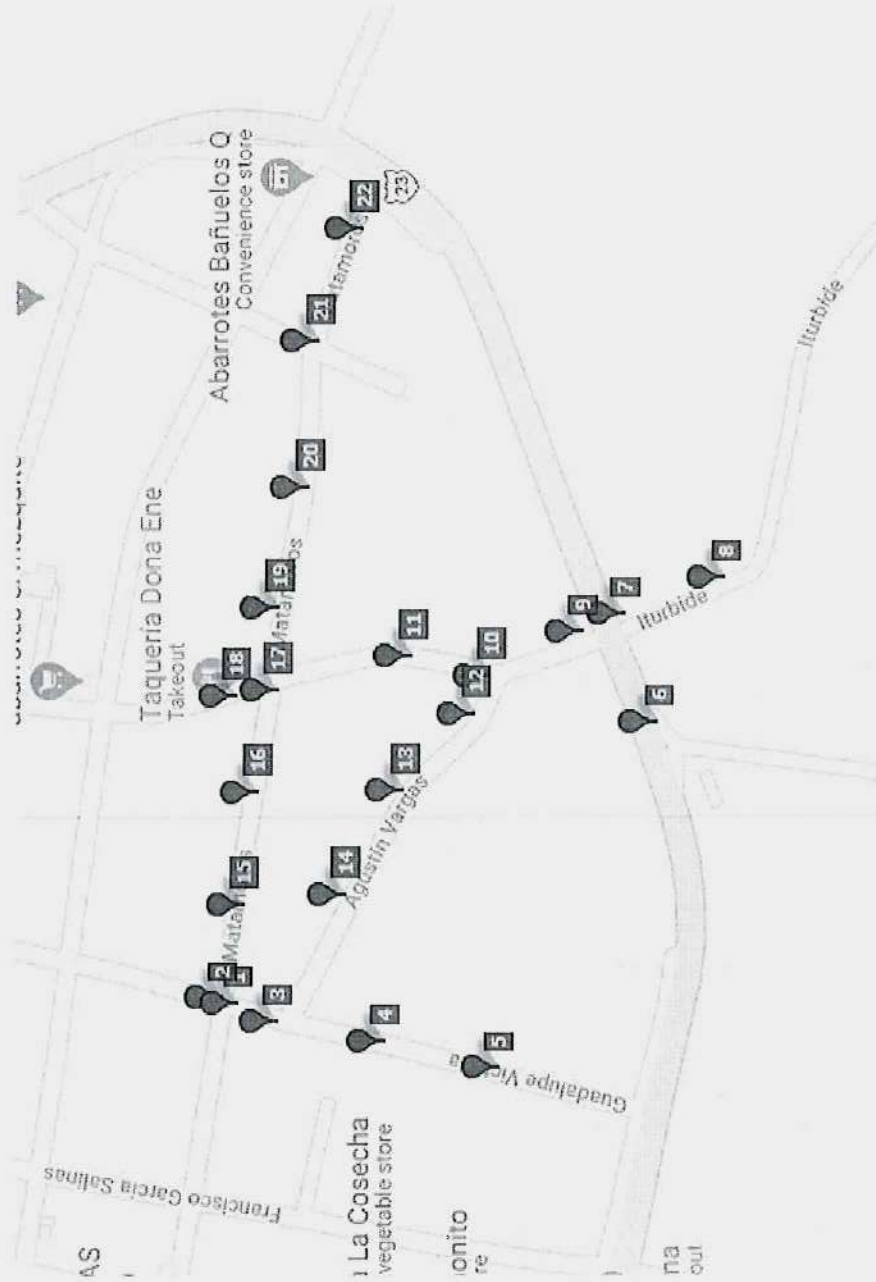

Ramiro gomez



TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4605375,-103.4605233 TFA: 5A  
RPU: 130981056176 MEDIDOR: VE4974 CIRCUITO: A5131606249140 TENSION: 127/220  
CUENTA: 05DP581017101510 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA  
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.613

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 1        | 30          | 30       | 0.00   | 30    |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 5        | 350         | 350      | 0.25   | 438   |
| TOTAL                    | 6        | 380         | 380      |        | 468   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.47   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 5.61   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 170.60 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 6      | 380 | 380 | 468 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.47   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 5.61   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 170.60 |     |     |     |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |        |          |     |        |        |            |         |          |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|---------|----------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |         | CIRCUITO |                |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA   |          | CPD            |
| VE4974                                                    | 130981056176 | 24/11/2020 | 6   | 0.4675 | 5.6100 | 20200112 | 7   | 0.6130 | 7.3560 | -1         | -0.1455 | -1.7460  | A5131605249140 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 6   | 0.4675 | 5.6100 |          | 7   | 0.6130 | 7.3560 | -1         | -0.1455 | -1.7460  |                |
|                                                           |              |            |     |        |        |          |     |        |        |            |         |          |                |
|                                                           |              |            |     |        |        |          |     |        |        |            |         |          |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |         |         |         |
|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| LUMI           | CARGA  | CPD    | LUMI    | CARGA   | CPD     |
| 6.0000         | 0.4675 | 5.6100 | 7.0000  | 0.6130  | 7.3560  |
|                |        |        | -1.0000 | -0.1455 | -1.7460 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642082, -103.4653267 TFA: 5A            |
| RPU: 130010855722 MEDIDOR: Y658X3 CIRCUITO: A5131606252740 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 20DP58J020203590 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0                           |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 10       | 700         | 700      | 0.25   | 875   |
| TOTAL                    | 10       | 700         | 700      |        | 875   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.88   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 10.50  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 319.31 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 10     | 700 | 700 | 875 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.88   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 10.50  |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 319.31 |     |     |     |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA |              |            |     |        |         |         |     |        |            |     |        |          |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|---------|---------|-----|--------|------------|-----|--------|----------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        | FECHA A | SICOM   |     |        | DIFERENCIA |     |        | CIRCUITO |                |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  |         | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD        | LUM | CARGA  | CPD      |                |
| Y658X3                                                    | 130010855722 | 24/11/2020 | 10  | 0.8750 |         |         | 0   | 0.0000 | 0.0000     | 10  | 0.8750 | 10.5000  | AS131606252740 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 10  | 0.8750 |         |         | 0   | 0.0000 | 0.0000     | 10  | 0.8750 | 10.5000  |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |        |        |        |
|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM    | CARGA  | CPD    |
| 10.0000        | 0.8750 | 10.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

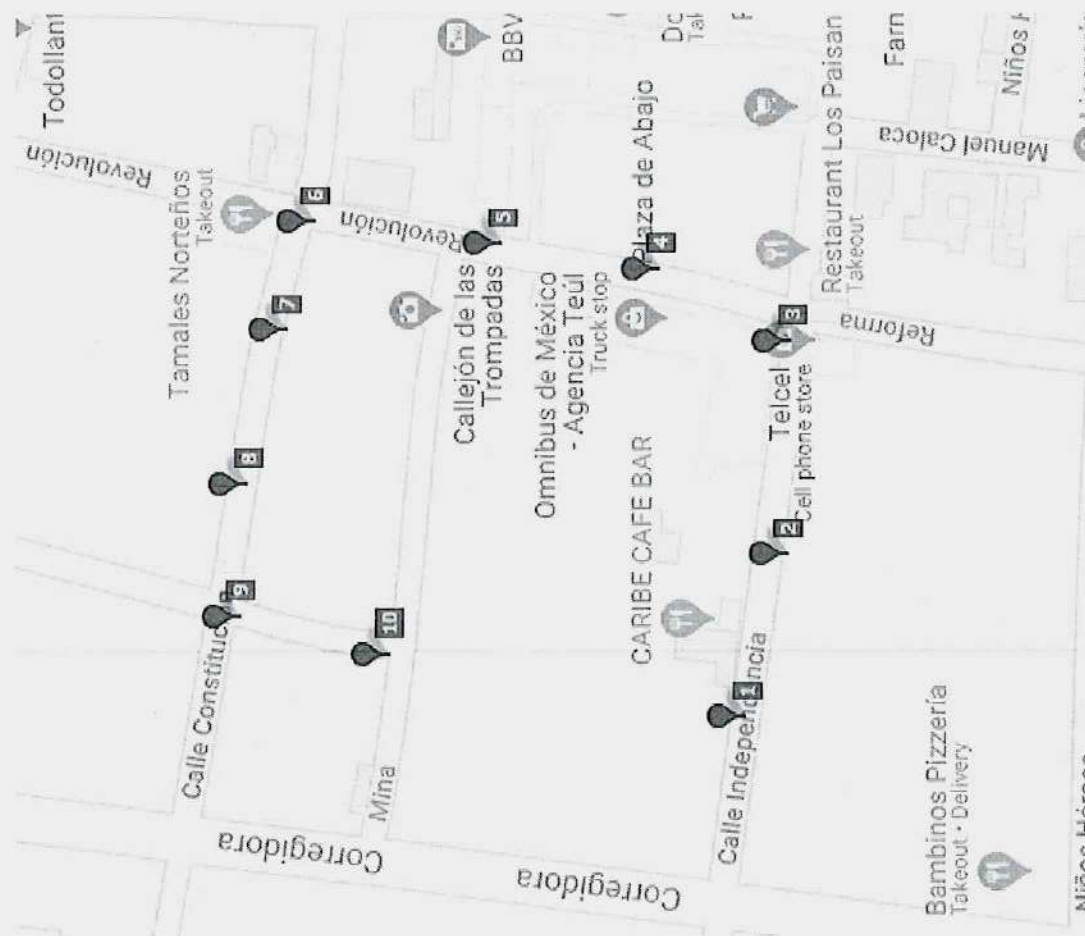

Ramiro Gómez



|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.462955,-103.4600828 TFA: 5A              |
| RPU: 130010755914 MEDIDOR: Y871X2 CIRCUITO: A5131606242600 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 05DP58J017101300 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 18 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.575                      |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 16       | 1,120       | 1,120    | 0.25   | 1,400 |
| TOTAL                    | 16       | 1,120       | 1,120    |        | 1,400 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.40   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 16.80  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 510.89 |

Ramiro Gomez  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Firma]  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL                                     | 16     | 1,120 | 1,120 | 1,400 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.40   |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 16.80  |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 510.89 |       |       |       |

DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |         |          |     |        |         |            |         |         |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         | CIRCUITO       |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |
| Y871X2                                                    | 130010755914 | 24/11/2020 | 16  | 1.4000 | 16.8000 | 20200114 | 18  | 1.5750 | 18.9000 | -2         | -0.1750 | -2.1000 | A5131606242600 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 16  | 1.4000 | 16.8000 |          | 18  | 1.5750 | 18.9000 | -2         | -0.1750 | -2.1000 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |         |         |
|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA   | CPD     |
| 16.0000        | 1.4000 | 16.8000 | 18.0000 | 1.5750  | 18.9000 |
|                |        |         | -2.0000 | -0.1750 | -2.1000 |

**Nota:** cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

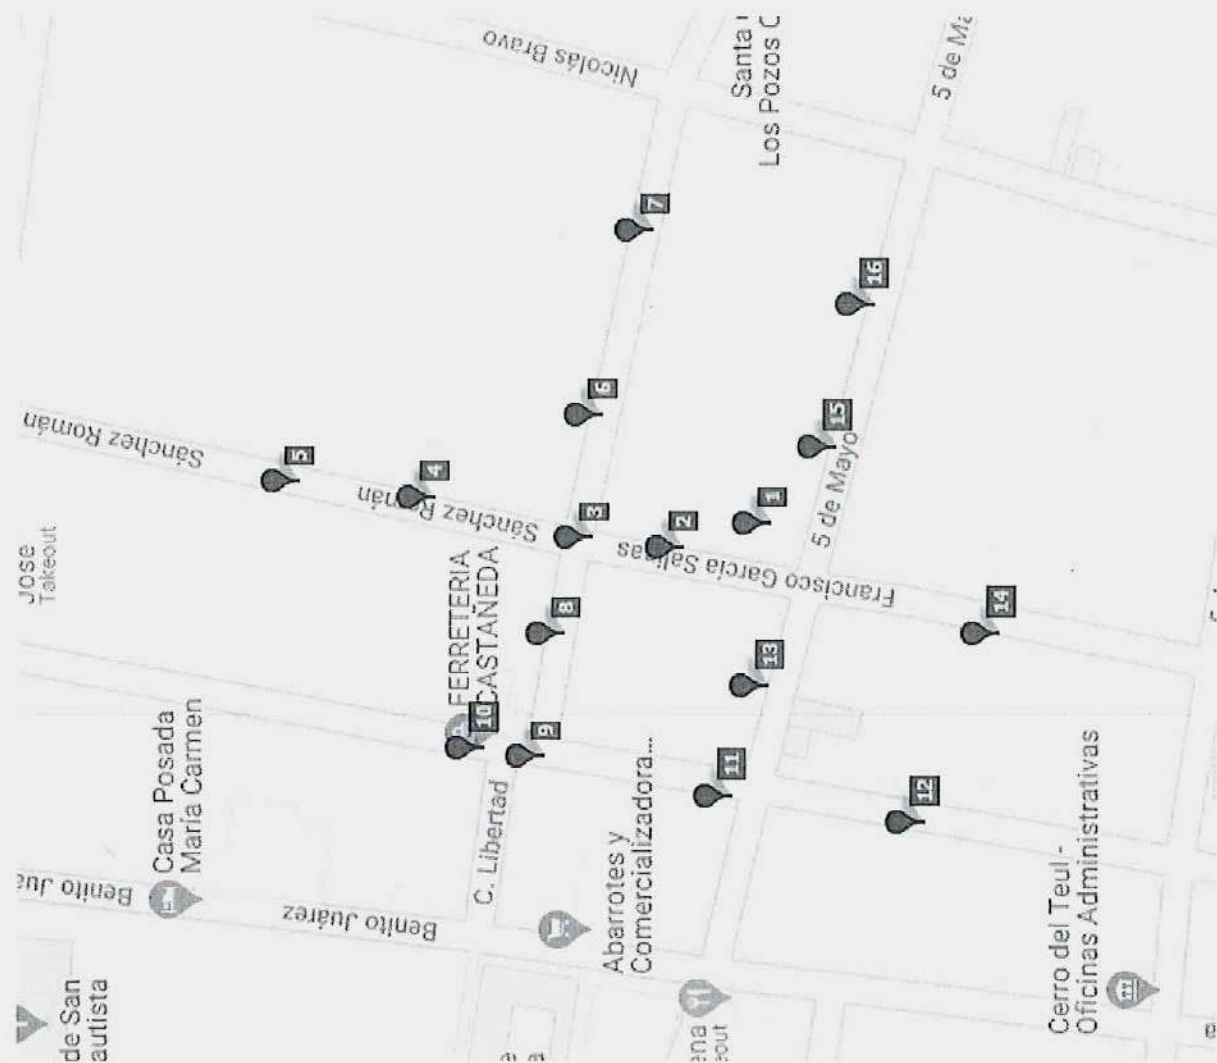

Ramiro Gomez 2.2



DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS


ANEXO 3

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.462035, -103.46114 TFA: SA               |
| RPU: 130891100095 MEDIDOR: 084Y68 CIRCUITO: A5131605317660 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 05DP58J017100670 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.05                       |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 1        | 30          | 30       | 0.00   | 30    |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 12       | 840         | 840      | 0.25   | 1,050 |
| TOTAL                    | 13       | 870         | 870      |        | 1,080 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.08   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 12.96  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 394.11 |

  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |       |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-------|
| TOTAL                                     | 13     | 870 | 870 | 1,080 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.08   |     |     |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 12.96  |     |     |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 394.11 |     |     |       |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |        |         | FECHA A  |       |        | SICOM   |       |        | DIFERENCIA |        |        | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|-------|--------|------------|--------|--------|----------------|
|               |              | LUM        | CARGA  | CPD     | LUM      | CARGA | CPD    | LUM     | CARGA | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD    |                |
| 084Y68        | 130891100095 | 13         | 1.0800 | 12.9500 | 20200111 | 12    | 1.0500 | 12.6000 | 1     | 0.0300 | 1          | 0.0300 | 0.3600 | A5131606317660 |
| TOTAL COLONIA |              | 13         | 1.0800 | 12.9500 |          | 12    | 1.0500 | 12.6000 | 1     | 0.0300 |            | 0.0300 | 0.3600 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

*Ramiro Gonzalez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |        |         |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA  | CPD     |
| 13.0000        | 1.0800 | 12.9600 | 12.0000 | 1.0500 | 12.6000 |
|                |        |         | 1.0000  | 0.0300 | 0.3600  |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4658661,-103.4601111 TFA: 5A

RPU: 130980455638 MEDIDOR: 932E5V CIRCUITO: A5131606316700 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010330520 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 20 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.75

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 5        | 150         | 150      | 0.00   | 150   |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 22       | 1,540       | 1,540    | 0.25   | 1,925 |
| TOTAL                    | 27       | 1,690       | 1,690    |        | 2,075 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 2.08   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 24.90  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 757.21 |

  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |    |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 27 | 1,690 | 1,690 | 2,075 |
|-------|----|-------|-------|-------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 2.08   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 24.90  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 757.21 |



**DIVISIÓN BAJO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS**

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA |               |            |      |        |         |          |      |        |         |            |        |        |                |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------|--------|---------|----------|------|--------|---------|------------|--------|--------|----------------|----------|
| MEDIDOR                                                   | RPU           | CENSO 2020 |      |        |         | SICOM    |      |        |         | DIFERENCIA |        |        |                | CIRCUITO |
|                                                           |               | FECHA      | LUMI | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUMI | CARGA  | CPD     | LUMI       | CARGA  | CPD    |                |          |
| 9325EV                                                    | 130980455638  | 25/11/2020 | 27   | 2.0750 | 24.9000 | 20200102 | 20   | 1.7500 | 21.0000 | 7          | 0.3250 | 3.9000 | AS131606316700 |          |
|                                                           | TOTAL COLONIA |            | 27   | 2.0750 | 24.9000 |          | 20   | 1.7500 | 21.0000 | 7          | 0.3250 | 3.9000 |                |          |

**Nota:** cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Bamboo ground

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


[illegible]

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 932E5V

RPV: 130980455638

25/11/2020

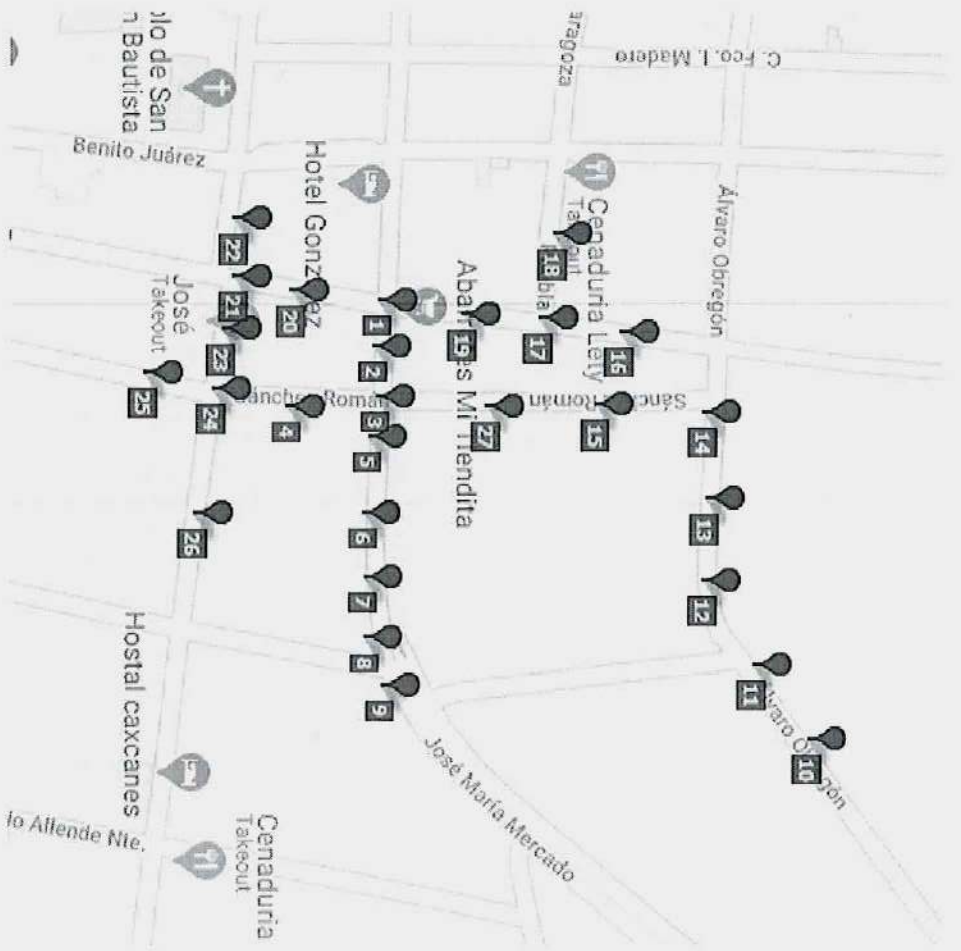

Revisión de campo

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4690953, -103.4608216 TFA: 5A            |
| RPU: 130050756352 MEDIDOR: 6G024D CIRCUITO: A5131606318800 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 33DP58J010330310 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.7                         |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED               |          |             |          |        |       |
| LED 30 WATTS             | 1        | 30          | 30       | 0.00   | 30    |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 8        | 560         | 560      | 0.25   | 700   |
| TOTAL                    | 9        | 590         | 590      |        | 730   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.73   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.76   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 266.39 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

*[Firma]*

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL                                     | 9      | 590 | 590 | 730 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.73   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 8.76   |     |     |     |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 266.39 |     |     |     |





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR       | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM    |     |        |        | DIFERENCIA |        |        | CIRCUITO       |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|
|               |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  | CPD    |                |
| 6G024D        | 130050756352 | 25/11/2020 | 9   | 0.7300 | 8.7600 | 20200103 | 8   | 0.7000 | 8.4000 | 1          | 0.0300 | 0.3600 | A5131506518500 |
| TOTAL COLONIA |              |            | 9   | 0.7300 | 8.7600 |          | 8   | 0.7000 | 8.4000 | 1          | 0.0300 | 0.3600 |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gómez C.

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.0000 | 0.7300 | 8.7600 | 8.0000 | 0.7000 | 8.4000 | 1.0000 | 0.0300 | 0.3600 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 6G024D

RPU: 130050756352

25/11/2020

*Ramiro yene ca*



|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4660021,-103.4608719 TFA: 5A             |
| RPU: 130010755931 MEDIDOR: 6A387G CIRCUITO: A5131606316100 TENSION: 127/220       |
| CUENTA: 33DP58J010330375 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 25 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.188                      |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 18       | 1,260       | 1,260    | 0.25   | 1,575 |
| TOTAL                    | 18       | 1,260       | 1,260    |        | 1,575 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.58   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 18.90  |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 574.75 |

  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

  
REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|                                           |        |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL                                     | 18     | 1,260 | 1,260 | 1,575 |
| CARGA INSTALADA KW                        | 1.58   |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 18.90  |       |       |       |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 574.75 |       |       |       |



| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |         |          |     |        |         |            |         |         |                |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|----------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |         | SICOM    |     |        |         | DIFERENCIA |         |         |                | CIRCUITO |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD     | FECHA A  | LUM | CARGA  | CPD     | LUM        | CARGA   | CPD     |                |          |
| 5A387G                                                    | 130010755931 | 25/11/2020 | 18  | 1.5750 | 18.9000 | 20200104 | 25  | 2.1880 | 26.2560 | -7         | -0.6130 | -7.3560 | A5131606316100 |          |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 18  | 1.5750 | 18.9000 |          | 25  | 2.1880 | 26.2560 | -7         | -0.6130 | -7.3560 |                |          |

**Nota:** cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Room no 100000

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |         |         |         |         |
|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LUM            | CARGA  | CPD     | LUM     | CARGA   | CPD     |
| 18.0000        | 1.5750 | 18.9000 | 25.0000 | 2.1880  | 26.2560 |
|                |        |         |         |         |         |
|                |        |         | -7.0000 | -0.6130 | -7.3560 |

**Nota:** cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

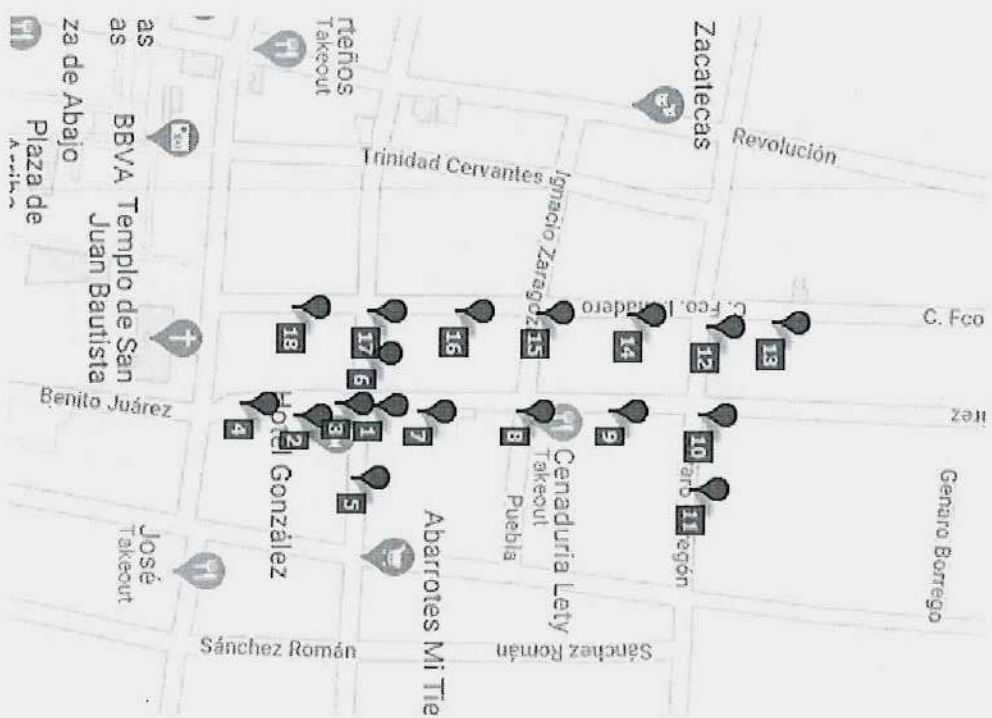

Rechnung 4/6 u. 22



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4633371,-103.4626202 TFA: 5A

RPU: 130891100109 MEDIDOR: B34K40 CIRCUITO: A5131606318200 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010331890 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION |          |             |          |        |       |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS  | 9        | 630         | 630      | 0.25   | 788   |
| TOTAL                    | 9        | 630         | 630      |        | 788   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.79   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 9.45   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 287.37 |

*Ramiro Gomez*

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

|       |   |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 9 | 630 | 630 | 788 |
|-------|---|-----|-----|-----|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CARGA INSTALADA KW                        | 0.79   |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)     | 9.45   |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 287.37 |





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO  
ZONA ZACATECAS  
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |              |            |     |        |        |         |     |        |        |            |        |          |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|----------|----------------|
| MEDIDOR                                                   | RPU          | CENSO 2020 |     |        |        | SICOM   |     |        |        | DIFERENCIA |        | CIRCUITO |                |
|                                                           |              | FECHA      | LUM | CARGA  | CPD    | FECHA A | LUM | CARGA  | CPD    | LUM        | CARGA  |          | CPD            |
| B34K40                                                    | 130891100109 | 25/11/2020 | 9   | 0.7875 | 9.4500 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 9          | 0.7875 | 9.4500   | A5131606318200 |
| TOTAL COLONIA                                             |              |            | 9   | 0.7875 | 9.4500 |         | 0   | 0.0000 | 0.0000 | 9          | 0.7875 | 9.4500   |                |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| LUM            | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    | LUM    | CARGA  | CPD    |  |
| 9.0000         | 0.7875 | 9.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.7875 | 9.4500 |  |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: B34K40

RP.U: 130891100109

25/11/2020



Ramiro Gomez